VCG ekspertu grupa

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes piederošo



Pamatlīdzekļu – transformatoru punktu un kabeļu līniju

Tirgus vērtības aprēķins

2026.gads
Rīga

VCG ekspertu grupa
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

LV40003554692
info@eksperti.lv
Tālr.: +371-67229008
Kr. Barona iela 31, Rīga, LV-1011, Latvija
AS Swedbank, konts Nr. LV77HABA0551024658165

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

2026.gada 11.augusts

Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei piederošo pamatlīdzekļu tirgus vērtības aprēķināšanu

Saskaņā ar vērtējuma pasūtītāja - **Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas numurs LV90000329402, juridiskā adrese: Fēniksa iela 4, Liepāja, turpmāk – Pasūtītājs,** doto darba uzdevumu un noslēgto Pakalpojumu līgumu, esam izskatījuši un analizējuši pieejamo informāciju, kas varētu ietekmēt vērtēšanai pieteikto pamatlīdzekļu tirgus vērtību.
Vērtējuma mērķis un uzdevums – saskaņā ar Pakalpojumu līgumu, noteikt elektroapgādes elektroiekārtu (10kV) pamatlīdzekļu, kas atrodas LSEZ pārvaldes Liepājas ostas teritorijā, pašreizējās tirgus vērtības un sagatavot atzinumu, turpmāk – Objekts, iespējamai atsavināšanai.
Tirgus vērtība – aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pārdevēju un labprātīgu pircēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas. (LVS 401:2013, p.2.1.11.)
Atbilstoši vērtības definīcijai, kā arī balstoties uz informāciju, ko satur šis ziņojums, mūsu zināšanām un pieredzi, viedoklis ir sekojošs:
Objekta aprēķinātās tirgus vērtības apsekošanas un novērtēšanas datumā 2026.gada 14.jūlijā, kad tika veikta apsekošana tā atrašanās vietā:

Tirgus vērtība (TP, iekārtas, 65 pozīcija):	607`940, - EUR, bez PVN (seši simti septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro)
Tirgus vērtība (Kabeļu līnijas, 21 pozīcija):	437`290,- EUR, bez PVN (četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit euro)
Tirgus vērtība (6 NĪ):	35`255,- EUR, bez PVN (trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro)
Tirgus vērtība (viss kopā):	**1`080`485,- EUR, bez PVN** **(viens miljons astoņdesmit tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro)**

Objekta aprēķinātā vērtība raksturo vērtību pašreizējā ekonomiskajā situācijā, bet tā neraksturo vērtību izmaiņas pie neizbēgama tautsaimniecības attīstības scenārija paredzamā nākotnē. Šī vērtība ir aprēķināta pie tiem nosacījumiem, kas uzskaitīti vērtējuma atskaitē.
Aprēķinātā vērtība ir labākais viedoklis, kādu varēja pieņemt balstoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju un laika ierobežojumiem.
Vērtētāju viedoklis balstās uz neatkarības apliecinājumu, kā arī uz ierobežojošiem un limitējošiem faktoriem, kuri uzskaitīti atskaites tekstā. Vairums pieņēmumu un aprēķinu, kas lietoti novērtējumā, attiecas tikai uz konkrēto atskaiti un nav lietojami atrauti no tās konteksta. Aprēķini balstās uz ekonomiskajiem apstākļiem, kuri eksistēja novērtēšanas datumā un neiekļauj to pēkšņas izmaiņas ietekmi uz vērtību.

Notikumi vai darījumi, kas notikuši pēc novērtēšanas datuma, vai par kuriem informācija saņemta pēc atskaites nodošanas, nav ietverti vērtējumā un vērtētājs par tiem neuzņemas atbildību.
Mēs apliecinām, ka personas, kas parakstījušas ziņojumu, kā arī citi uzņēmuma darbinieki nav finansiāli ieinteresēti vai kādā citādā veidā ieinteresēti neobjektīvi atspoguļot tirgus vērtību, un ka arī mūsu atalgojums nav atkarīgs no novērtējuma summas.

Ar cieņu,

Pēteris Strautmanis
SIA “VCG Ekspertu grupa” valdes priekšsēdētājs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Saturs

1. Galvenā informācija 4
2. Vērtības sadalījums 7
3. Novietnes plāns 11
4. Situācijas plāns (transformatoru izvietojums) 12
5. Transformatoru un kabeļu izvietojums 13
6. Foto attēli 16
7. Kustamā un novērtējamā manta 48
8. Pieņēmumi un ierobežojošie faktori 51
9. Labākā un efektīvākā izmantošanas veida analīze 51
10. Pozitīvie un negatīvie faktori, kas ietekmē īpašuma vērtību 52
11. Novērtēšanas pieejas 52
12. Vērtības bāze 53
13. Tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja 57
14. Vērtības aprēķins ar izmaksu pieeju (TP, iekārtas) 58
15. Vērtības aprēķins ar izmaksu pieeju (kabeļu līnijas) 73
16. Aprēķins ar tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeju (NĪ) 76
17. Slēdziens 83
18. Neatkarības apliecinājums 83
19. Iesniegtie dokumenti un pielikumi 84

1. Galvenā informācija

Novērtējamais īpašums, objekts :	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, turpmāk LSEZ, elektroapgādes elektroiekārtas (10kV) – transformatoru punkti un kabeļu līnijas, saskaņā ar iesniegtajiem vērtējamo pamatlīdzekļu sarakstiem.
Vērtējamās mantas daudzums :	*Pieteikti un novērtēti pēc skaita gab. pamatlīdzekļi*, saskaņā ar Pakalpojumu līguma par pamatlīdzekļu novērtēšanu pielikumu ar apstiprinātu sarakstu.
Vērtētāja identitāte :	Pēteris Strautmanis – "Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija", kustamās mantas vērtētājs, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.29, derīgs līdz 30.06.2028. Pēteris Strautmanis - "Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija", nekustamā īpašuma vērtētājs, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 92, derīgs līdz 2030.gada 22.decembrim; Jānis Bojaruns – "Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija", kustamās mantas vērtētājs, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 15, derīgs līdz 30.06.2029.
Objekta raksturojums:	• Pasūtītājs vērtēšanai iesniedzis tehnisko informāciju par Objektu, kura sastāvā ietilpst Transformatoru punkti ar aprīkojumu un kabeļu līnijas; • Objekts atrodas LSEZ pārvaldes Liepājas ostas teritorijā; • Objekts ražots, uzstādīts un nodots ekspluatācijā pārsvarā laika posmā no 1994.gada līdz 2019.gadam; • Objekta sastāvā ietilpstošo iekārtu markas un modeļi, kā arī citi raksturojoši dati uzrādīti Pasūtītāja iesniegtajos sarakstos un vērtētāju aprēķinu tabulās; • Iekārtas pārsvarā ir ražotas un sertificētas Eiropas Savienības valstīs; • Objekts darbojas pēc nozīmes pašreizējā atrašanās vietā, pastāvīgi tiek veiktas nepieciešamās apkopes un remonta darbi kvalitātes nodrošināšanai; • Objekta tehniskais stāvoklis un nolietojuma pakāpe fiksēta apsekošanas un vērtēšanas procesa gaitā, un atspoguļota vērtēšanas aprēķinu tabulās; • Objekta plānotais ekspluatācijas laiks no 40 līdz 50 gadiem; • Objekta noslogojuma pakāpe ekespluatācijas gaitā vidēja un stabila, atbilstoša pieprasījumam un tirgus situācijai.
Apsekošanas, vērtēšanas vieta :	LSEZ pārvaldes Liepājas ostas teritorija
Vērtēšanas, apsekošanas datums :	2026.gada 14.jūlijs - veikta Objekta apsekošana un fotofiksācija tā atrašanās vietā.
Ekspluatācijā nodošanas gads :	1994.gada līdz 2019.gadam, atsevišķas iekārtas no 1977.gada
Kvalitātes sertifikāti :	Vērtēšanai iesniegta Pasūtītāja sagatavota dokumentācija, kas dažādos aspektos raksturo Objekta tehnisko stāvokli, ekspluatācijas vēsturi, funkcionētspēju, vērtību. Tā tika izmantota, analizēta vērtēšanas procesā pašreizējās tirgus vērtības aprēķināšanai.
Objekta īpašnieks :	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas numurs LV90000329402, juridiskā adrese: Fēniksa iela 4, Liepāja.
Esošais izmantošanas veids :	Saskaņā ar Pasūtītāja sniegto informāciju, Objekta sastāvā ietilpstošajās iekārtas apsekošanas brīdī atrodas uzstādīšanas un ekspluatācijas vietās. Apsekošanas gaitā iespēju robežās tās apsekotas un pārbaudītas darbībā. Lielākā daļa iekārtu darbojas un veic savas funkcijas pēc nozīmes atbilstoši specifikācijai – elektroapgādes nodrošināšana.
Labākais, efektīvākais izmantošanas veids :	Elektroapgāde, elektropadeves nodrošināšana.

Vērtējuma pasūtītājs :	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas numurs LV90000329402, juridiskā adrese: Fēniksa iela 4, Liepāja.
Vērtējuma mērķis un uzdevums :	Noteikt elektroapgādes elektroiekārtu (10kV), pamatlīdzekļu, kas atrodas LSEZ pārvaldes Liepājas ostas teritorijā, pašreizējās tirgus vērtības un sagatavot atzinumu iespējamai atsavināšanai
Tirgus situācija :	Inflācijas rādītāji, straujais cenu kāpums kopš Covid 19 pandēmijas un karadarbības sākuma Ukrainā ir ietekmējuši tirgus situāciju ar būtisku cenu kāpumu visās tautsaimniecības nozarēs. Pēdējos gados bija jūtama stabilizācija, inflācijas līmeņa kāpums kļuva mērens. Atsevišķos tirgus segmentos, tajā skaitā, elektroiekārtu cenām, bija vērojams cenu kritums konkurences un citu faktoru ietekmē. Vērtēšanas gaitā, konsultējoties ar nozares speciālistiem, nācās secināt, ka pēdējo mēnešu nelabvēlīgās ģeopolitiskās situācijas ietekmē, izejvielu, rezerves daļu, iekārtu cenas sāk pieaugt. Arī elektroenerģijas cenas ļoti svārstīgas un mainās burtiski pa dienām vai pat stundām. Pastāv dažāda veida sarežģījumi ar loģistikas nozari, izejvielu piegādi, pasūtījumu izpildes termiņiem, rezerves daļu ražošanu un piegādi, energoresursu cenas vidēji pieaug.
Apgrūtinājumi :	Nav noteikti, saskaņā ar Pasūtītāja sniegto informāciju.
Aprēķinos izmantotā informācija :	Pasūtītāja sniegtā dokumentālā un konsultatīvā mutiskā informācija, t.sk.: - Līgums par kustamās mantas novērtēšanu; - Objekta vērtējamo iekārtu saraksti; - Pieejamā iekārtu vai aprīkojuma pārdošanas piedāvājumu informācija no interneta vietnēm un specializētiem uzņēmumiem; - Objekta apsekošanas gaitā iegūtā informācija, tajā skaitā, fotofiksācija; - Konsultācijas ar nozares uzņēmumiem un speciālistiem, kas informēti par elektroiekārtu un ar to saistīto darbu izmaksām tirgus segmentā vērtēšanas brīdī; - Pasūtītāja iesniegtā vērtējamo pamatlīdzekļu uzskaites u.c. veida dokumentācija. Plašsaziņas informatīvajos līdzekļos izskatīta un analizēta informācija no vietnēm: *Internets: google.com; inflācijas kalkulators; www.eselo.lv; elektriki.lv; inkomserviss.lv; elektrika.lv; ss.com.lv; salīdzini.lv; kurpirkt.lv; www.e-cena.lv; www.nordpool.didnt.work u.c.*

Tirgus vērtība (TP, iekārtas, 65 pozīcija):	607`940, - EUR, bez PVN (seši simti septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro)
Tirgus vērtība (Kabeļu līnijas, 21 pozīcija):	437`290,- EUR, bez PVN (četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit euro)
Tirgus vērtība (6 NĪ):	35`255,- EUR, bez PVN (trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro)
Tirgus vērtība (viss kopā):	**1`080`485,- EUR, bez PVN** **(viens miljons astoņdesmit tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro)**

Īpašie pieņēmumi :	• Objekts tiek vērtēts pie nosacījuma, ka to iespējams realizēt brīvā nozares tirgū bez apgrūtinājumiem, ierobežojumiem, nosacījumiem; • Objekta tirgus vērtība aprēķināta ar pieņēmumu, ka tas tiks izmantots un veiks darbību pēc nozīmes arī turpmāk pašreizējā atrašanās vietā; demontāžas izdevumi aprēķinos nav ietverti; • Vērtēšanas atskaite par Objekta vērtību sagatavota, izmantojot Pasūtītāja iesniegto un apsekošanas gaitā iegūto informāciju. Novērtēšanas un aprēķinu veikšanas gaitā izmantota informācija no plašsaziņas līdzekļiem, interneta vietnēm, konsultācijas ar nozares speciālistiem u.c. pieejamiem avotiem; • Pasūtītāja iesniegtā informācija par Objekta identifikāciju tiek uzskatīta par ticamu, pareizu, patiesu, atbilstošu reālajai situācijai un izmantojamu vērtēšanas atskaites sagatavošanā, kura analizēta izskatot iesniegto dokumentāciju; • Apsekošanas gaitā veikta Objekta fotofiksācija; tehniskā stāvokļa specializēta inženiertehniskā pārbaude netika veikta; • Vērtētājiem nav iesniegtas ekspertīzes, specializēti slēdzieni, defektu akti par Objekta tehnisko stāvokli, funkcionētspēju vērtēšanas brīdī; • Iespējami slēptie defekti, kas var atklāties ekspluatācijas gaitā, vai pie specializētas diagnostikas.

2. Vērtības sadalījums

TP, iekārtas

N.p.k.	PL Nr	TP Nr	PL nosaukums	Rūpn. Nr.	Objekta identifikācija saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto Sarakstu	Transformatora/jauda/kabeļa marka	Aprēķinātā tirgus vērtība, bez PVN, EUR
1	BŪV-0192	**1456**	**Brīvostas 2D TP 1456**			T-1,T-2 automātiskā vadība	**35170**
2	Daļa no BŪV - 0192		**Transformators**	1LPL556 673	Merlin Gerin, 10kV, FRANCE TRANSFO, Schneider	T-1,1000 kVa	**14360**
3			**Transformators**	1LPL556 757	Merlin Gerin, 04kV, RM6, PAUWELS TRAFO, 2 sekcijas, automāti, skaitītāji, atsevišķs uzskaites skapis.	T-2, 1600 kVa	**14360**
4	-		**10 kV sadalne**			TPM tipa	**11480**
5	-		**0.4 kV sadalne**				**17940**
6	BŪV-0170	**1458**	**Oskara Kalpaka 113 TP - 1458**			T-1, automātiskā vadība	**18620**
7	Daļa no BŪV - 0170		**Transformators**	1LPL411 737	Merlin Gerin, RM 6, Harju Elecer, HEPO 83060, 2 sekcijas, automāti, skaitītāji, 2 atsevišķi uzskaites skapji.	T-1, 1000kVa	**10350**
8	-		**10 kV sadalne**			RM6 tipa	**7240**
9	-		**0.4 kV sadalne**				**7760**
10	BŪV-0174	**1454**	**Brīvostas 22 TP 1454**			T-1, T-2 automātiskā vadība	**15410**
11	Dala no BŪV-0174		**Transformators**	1,11E+10	Schneider elektric, Harju elekter, HEPO 86564, 2 sekcijas, automāti, skaitītāji.	T-1 - 1000kVa,	**11090**
12			**Transformators**	1,11E+10	RM 6, 2 gab	T-2 - 1000kVa	**11090**
13	-		**10 kV sadalne**			RM6 tipa	**17310**
14	-		**0.4 kV sadalne**			Harju Elekter, Hepo	**10820**
15	Daļa no BŪV-0175	**1459**	**Brīvostas 22 TP 1460**			T-1 automātiskā vadība	**27040**
16			**Transformators**	1,11E+09	Schneider elektric, Harju elekter, HEPO 86564, 2 sekcijas, automāti, skaitītāji, 1 atsevišķs uzskaites skapis.	T-1, 1000kVa	**10820**
17	-		**10 kV sadalne**			RM6 tipa	**7570**
18	-		**0.4 kV sadalne**			Harju Elekter, Hepo	**8650**
							0
19	BŪV-0030/e	**1438**	**Atslēdznieku 39 TP 1438**			T-1 - 1000kVa, T-2 - 630kVa, t.sk. kabeļi 680 m	**28590**

20	Daļa no BŪV-0030/e		**Transformators**	646919-02	MINERA 1000 Merlin Gerin, FRANCE TRANSFO, Schneider, Francija; 2 sekcijas, automāti, skaitītāji.	T-1, 1000kVa,	**10820**
21			**Transformators**	RM 6, ABB		T-2, 630kVa	**9460**
22	-		**10 kV sadalne**			RM6	**4630**
23	-		**0.4 kV sadalne**			Harju Elekter, Hepo	**5790**
							0
24	-	**1437**	**Atslēdznieku 37 TP 1437**			T-1, T-2 automātiskā vadība	**16840**
25			**Transformators**	71093	Merlin Gerin, 10kV, FRANCE TRANSFO, Schneider, Francija (1999.g.)	T-1, 630kVa	**5460**
26			**Transformators**	71092	Merlin Gerin, 04kV, RM6, PAUWELS TRAFO, Belgium (2000.g.); 2 sekcijas, automāti, skaitītāji, atsevišķs uzskaites skapis.	T-2, 630kVa	**5460**
27	-	1437	**10 kV sadalne**			RM6	**6630**
28	-	1437	**0.4 kV sadalne**				**8290**
							0
29	BŪV-0142	**1453**	**Brīvostas 12 TP - 1453**			T-1 , T-2 automātiskā vadība	**25350**
30	Daļa no BŪV-0142		**Transformators**	646919-01	Merlin Gerin, Harju Elekter, HEPO 43648, 2 sekcijas, automāti, skaitītāji.	T-1 - 1000kVa	**5790**
31	Daļa no BŪV-0142		**Transformators**	1.111E+10	RM 6, RIFAS, AKVS, reaktīvās jaudas kompensācijas iekārta, 2 atsevišķi uzskaites skapji.	T-2 - 1000kVa	**11520**
32	-		**10 kV sadalne**			RM6 tipa	**5700**
33	-		**0.4 kV sadalne**				**8910**
34	BŪV-0030/9	**1465**	**Brīvostas 14 TP 1465,**			Būve nav vērtējamais objekts	0
35			**Transformators**	1LPL1700001934 7	Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1465	T-1-400,	**9280**
36			**Transformators**	1LPL577 563	Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco ar 66 tipa vāku) TP 1465	T-2--400	**9590**
37	-		**10 kV sadalne**		RM6 tipa	KSO366 tipa	**730**
38	-		**0.4 kV sadalne**				**1150**
39	BŪV-0030/3	**1451**	**Ziemas ostas teritorija 3, TP 1451**			Būve nav vērtējamais objekts	0
40	TEH-0248		**Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1451 (1452 kluda)**			T-1, 400kVa, T-3, 400kVa, automātiskā vadība	**7560**
41		1451	**10 kV sadalne**				**4610**

42	TEH-0248	1451	**0.4 kV sadalne**				**13860**
43	Daļa no BŪV-0030/3, TEH-0248, BŪV-0030/3a	1451	**Transformators**	1LPL1800003985 7	ABB (2018.g.)	T-1, 400kVa	**9900**
44	Daļa no BŪV-0030/3, TEH-0248, BŪV-0030/3a	1451	**Transformators**	1LPL541 427	ABB (2014.g.)	T-3, 400kVa	**8660**
45	BŪV-0030/8	**1460**	**Brīvostas 28 TP 1460**			Būve nav vērtējamais objektsT-1 - 1000kVa, T-2 - 1000kVa, T-3 - 1000kVa, automātiskā vadība	0
46			**Transformators**	70937	TSA	T-1 - 1000kVa	**7130**
47	Daļa no BŪV-0030/8		**Transformators**	70936	TSA	T-2 - 1000kVa	**7130**
48	Daļa no BŪV-0030/8		**Transformators**	272126	DDEAA	T-3 - 1000kVa	**6240**
49	-		**10 kV sadalne**			RM6 tipa	**5960**
50	-		**0.4 kV sadalne**				**7130**
51	BŪV-0030/4	**1452**	**Atslēdznieku 31 TP 1452**			Būve (padomju laika)-Būve - nav vērtēšanas objekts	0
52	TEH-0269	1452	**Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku**	1LPL1800003985 8	ABB	T-1, 1000kVa	**15840**
53	TEH-0274	1452	**Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452**	1LPL577 564		T-2, 400kVa	**9280**
54	TEH-0285	1452	**Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku**	1LPL1900005726 2	ABB	T-3, 630kVa	**14290**
55	-	1452	**10 kV sadalne**				**320**
56	-	1452	**0.4 kV sadalne**				**920**
57	-	**1450**	**TP1450, transformators**			Būve (padomju laika)-Būve - nav vērtēšanas objekts	0
58	-	1450	**TP1450, transformators**	1LPL541 428	ABB (2014.g.)	T-1, 400kWa	**8660**
59	-	1450	**10 kV sadalne**				**320**
60	-	1450	**0.4 kV sadalne**				**920**
61	BŪV-0030/4	1455	**Brīvostas 28 TP 1455**			Būve (padomju laika)-Būve - nav vērtēšanas objekts	0
62	BŪV-0030/6	1455	**Transformators**	10704001	TSA	T-1 - 1000kVa	**8750**
63	BŪV-0190	1455	**Transformators**	10705701	DDEAA	T-2 - 630kVa	**10920**

64	-	1455	**10 kV sadalne**			RM6 tipa	**9990**
65	-	1455	**0.4 kV sadalne**				**12480**
						KOPĀ	**607.940**

Kabeļu līnijas

N.p.k.	Posms no…	…posms līdz	Trases garums, zemē ieguldīti kabeļu metri, saskaņā ar Pasūtītāja sniegto informāciju	Kabeļa marka	Kabeļa šķērsgriezums, mm	Aprēķinātā tirgus vērtība, bez PVN, EUR
1	SP OSTA	TP1438	828	**AAB+ASB+AHXAMK-10**	3x240	**22520**
2	TP1438	TP1437	335	**AHXAMK-10**	3x240	**10510**
3	TP1437	TP1452	226	**AHXAMK-10**	3x240	**7090**
4	SP OSTA	TP1450	189	**ASB-10**	3x240	**9290**
5	TP1450	TP1452	557	**ASB-10**	3x185	**8520**
6	SP OSTA	TP1454	780	**AHXAMK-10**	3x240	**38350**
7	TP1454	TP1459	10	**AHXAMK-10**	3x240	**490**
8	TP1454	TP1451	740	**AAB+AHXCMK-10**	3x240	**36380**
9	SP OSTA	TP1457	760	**AAB+AHXCMK-10**	3x240	**37360**
10	TP1457	TP1460	340	**ASB+AHXCMK-10**	3x240	**12810**
11	SP OSTA	TP1451	669	**AHXAMK+ASB-10**	3x240	**32890**
12	TP1451	TP1460	403	**AHXAMK+ASB-10**	3x150+3x195	**6170**
13	TP1451	TP1460	405	**AHXAMK+ASB-10**	3x150+3x195	**6200**
14	TP1460	TP1459	1110	**AAB+AHXCMK-10**	3x240	**54570**
15	TP1459	TP1465	360	**AAB+AHXCMK-10**	3x240	**17700**
16	SP OSTA	TP1455	622	**AHXAMK+ASB-10**	3x240	**30580**
17	TP1455	TP1465	780	**AAB+AHXCMK-10**	3x240	**11930**
18	TP1465	TP1453	393	**ASB-10**	3x240	**13980**
19	TP1466	TP1458	160	**AHXCMK-10**	3x240	**7520**
20	TP1458	TP1456	340	**AHXAMK-10**	3x240	**22190**
21	TP1456	TP1453	770	**AHXAMK-10**	3x240	**50240**
						437.290

NĪ

TP	Kad. apz. (kad. Nr., nodalījums)	Adrese	Ēkas vērtība (NĪ vērtība), EUR
1437	**1700 010 0022 011** (Kad. Nr. 1700 510 0059, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000949279, statuss: īpašnieks)	Atslēdznieku iela 37, Liepāja	**4200**
1438	**1700 010 0022 004** (ZG nodalījumā nav reģistrēts, reģistrēts LR VZD Kadastra informācijas sistēmā, statuss: tiesiskais valdītājs)	Atslēdznieku iela 41, Liepāja	**3600**
1454	**1700 010 0003 015** (Kad. Nr. 1700 510 0056, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000948820, statuss: īpašnieks)	Brīvostas iela 22, Liepāja	**12430**
1459			
1456	**1700 010 0003 015** (Kad. Nr. 1700 510 0062, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000955704, statuss: īpašnieks)	Brīvostas iela 2D, Liepāja	**9295**
1458	**1700 010 0041 005** (Kad. Nr. 1700 510 0060, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000951550, statuss: īpašnieks)	Oskara Kalpaka iela 113, Liepāja	**5730**
		KOPĀ	**35255**

3. Novietnes plāns



Izmantotais avots: Karšu materiāls no www.balticmaps.eu, ©Karšu izdevniecība Jāņa sēta

4. Situācijas plāns (transformatoru izvietojums)





Izmantotais avots: Karšu materiāls no www.balticmaps.eu, ©Karšu izdevniecība Jāņa sēta

https://www.balticmaps.eu/lv/c%5F%5F%5F56.525601-20.981785-13/f%5F%5F%5Fp-VuVR%2Bhivp5-p-XkVR%2Brovp5-p-RZWR%2BTwvp5-p-nVXR%2Bjdwp5-p-TeVR%2Btiwp5-p-hbUR%2BZbwp5-p-hbUR%2BZbwp5-p-RtVR%2Bdswp5-p-ltVR%2BthRq5-p-vsVR%2BthRq5-p-fdWR%2BphSq5-p-XfWR%2BnVTq5-p-fYWR%2BbeTq5-p-hYWR%2BdvRq5/bl%5F%5F%5Fcl/kadastrs/bez%5Finteresu%5Fpunktiem/q%5F%5F%5F

5.Transformatoru un kabeļu izvietojums

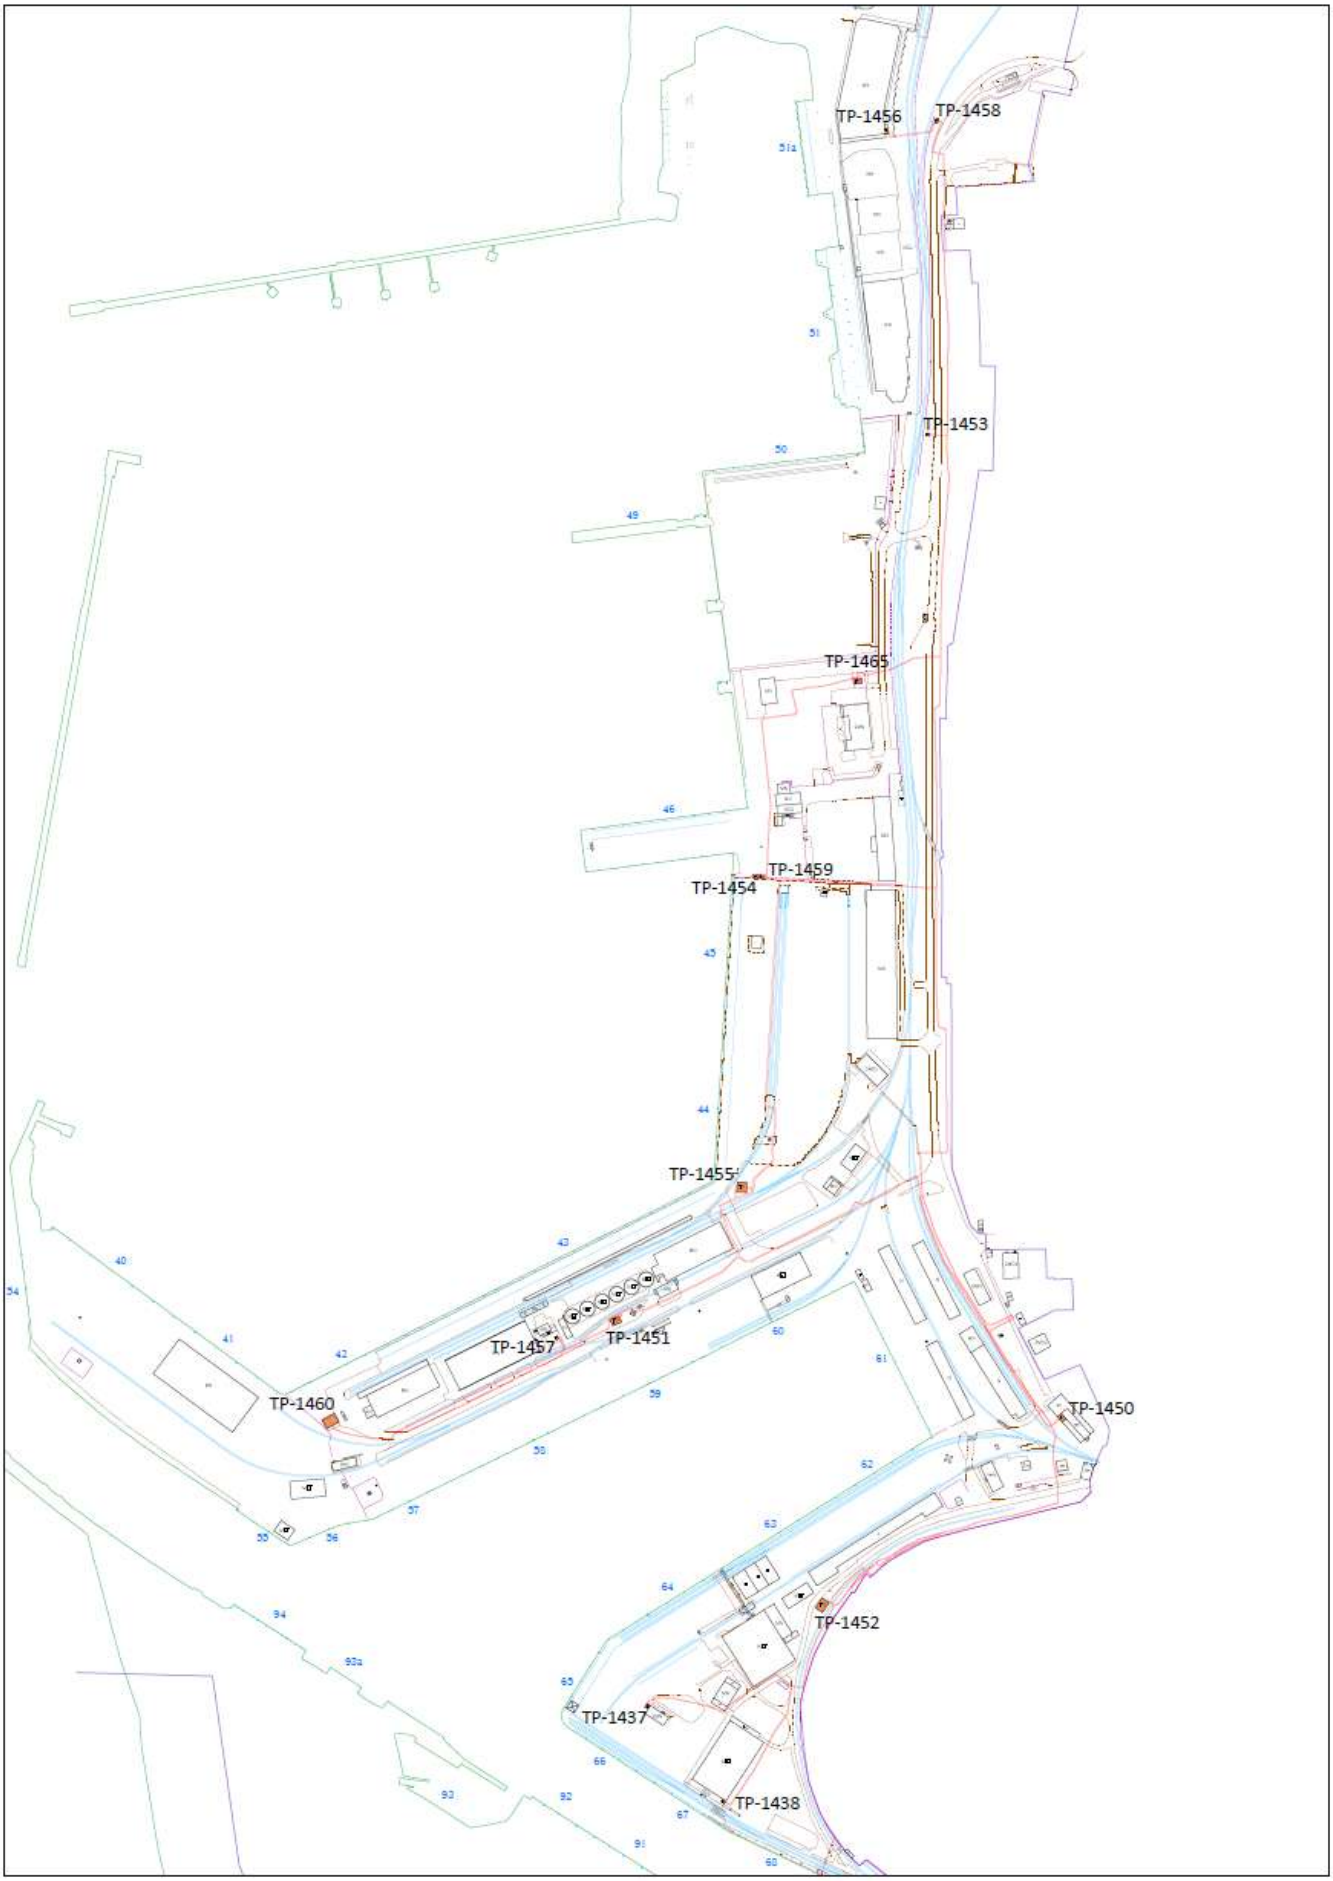


TP-1456
TP-1458
TP-1453
TP-1465
TP-1459
TP-1454
TP-1455
TP-1457
TP-1451
TP-1460
TP-1450
TP-1452
TP-1437
TP-1438

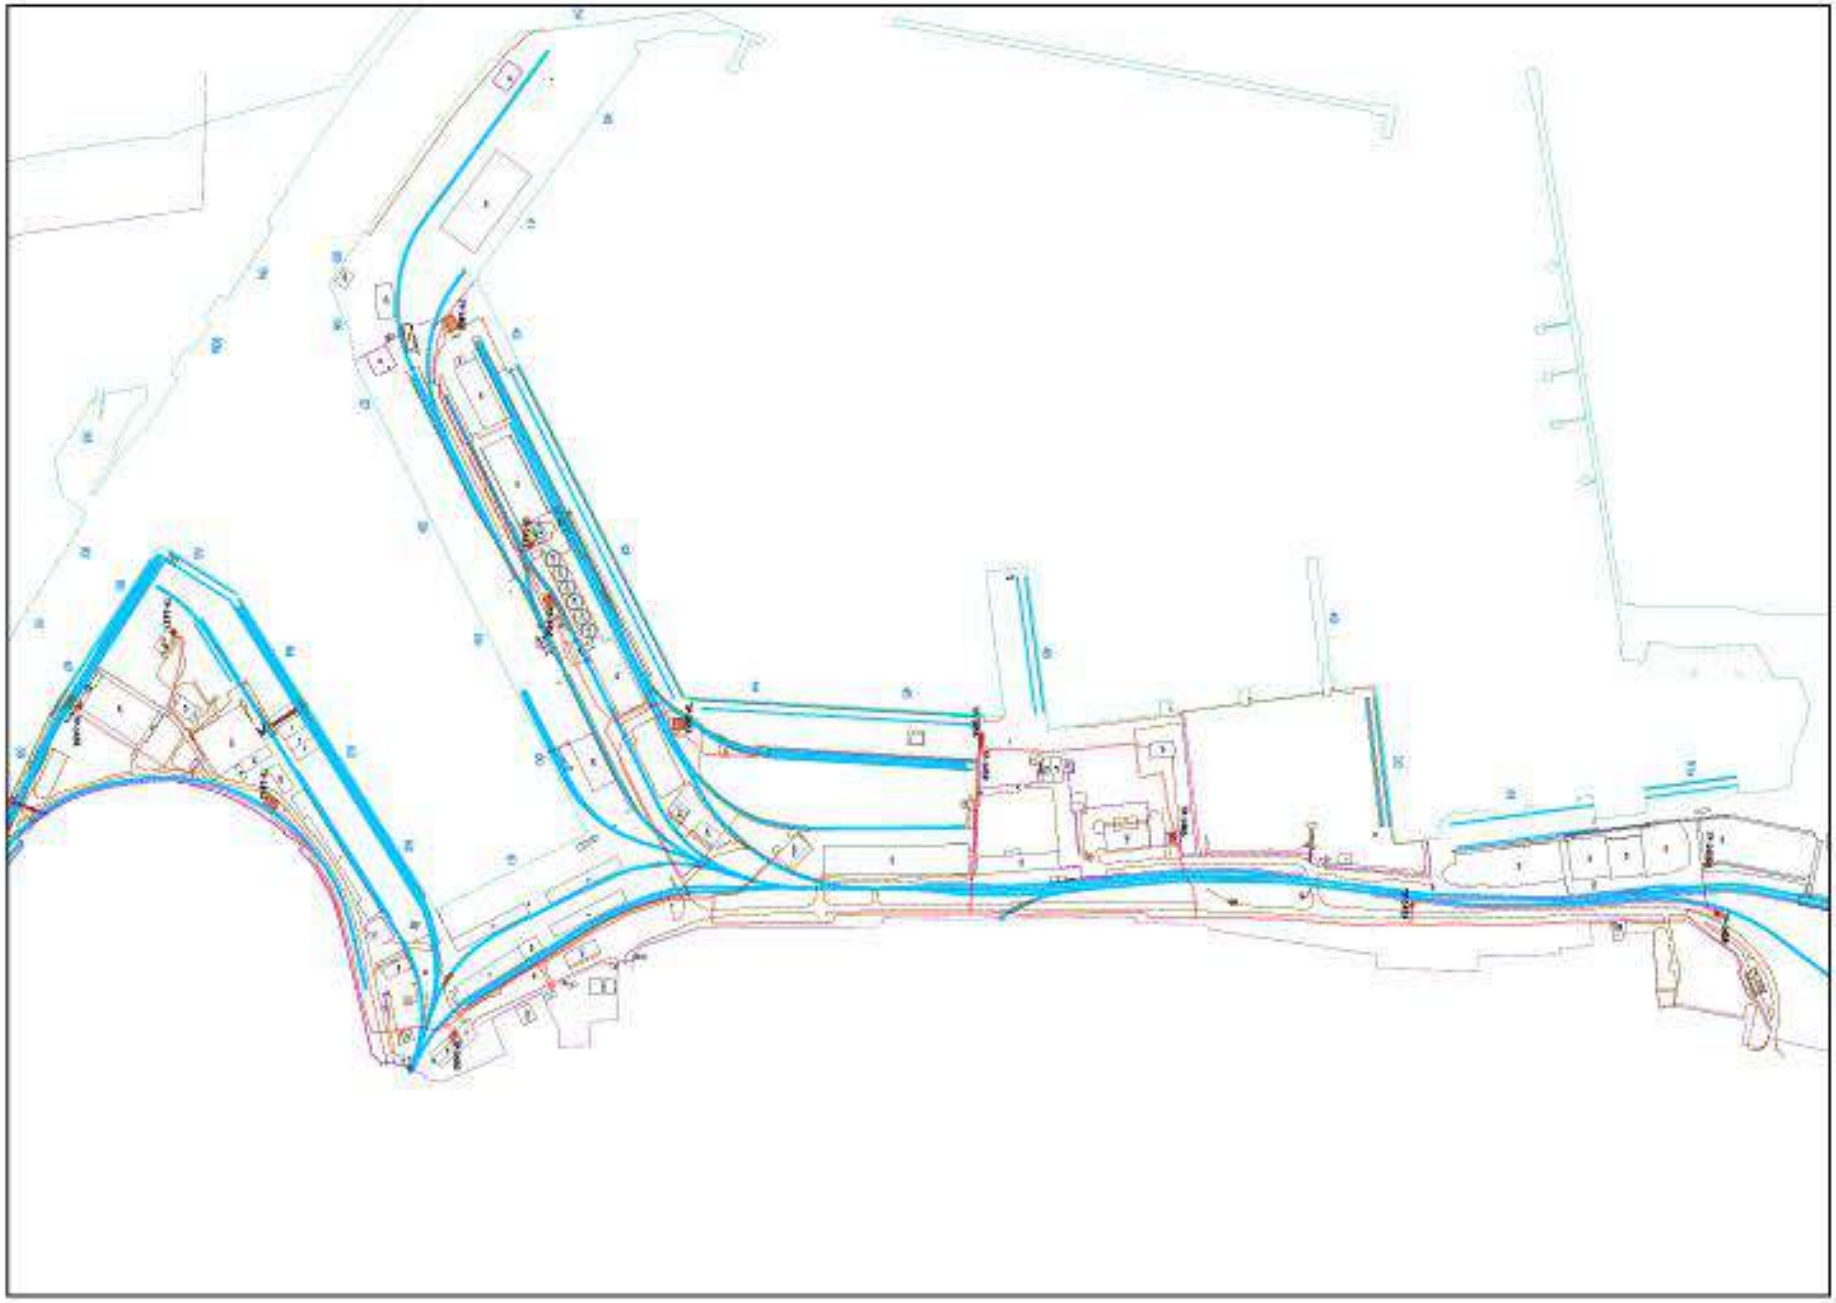

6. Foto attēli

TP-1437


















PAUWELS TRAFO
BELGIUM
TRANSFORMER
NO.
RATED kVA
VOLTAGE V
CURRENT A
SHORT C.V.
VECTOR GROUP
COOLING
TOTAL WEIGHT
CORE AND WIND
YEAR
FREQUENCY Hz
INS. LEVEL
SERVICE
PHASES


T2


T1


OF:02500348 01/01
Art:DC6578100
RM6
MERLIN GERIN
N° de série / Serial number :
GROUPE SCHNEIDER


HARJU ELEKTER
Type / Tüüp HEKA 30781
Ue 10/0,4 k V IP
I 1000 A Icw kA
No 15989 Ipk kA
10.2000 50Hz
EN60439


MERLIN GERIN
IESLĒGTS
OFF
PUSH TO TRIP

TP-1438


















france transfo


ABB









TP-1452










10kv


10 KV










IESL.












ABB
TRĪSFĀZU ELĻAS IZOLĀCIJAS TRANSFORMATORS
TIPS
AUGSTĀKAIS SPRIEGUMS
ZEMSPRIEGUMS




KS-21
Schneider
Electric


2016.03.

TP-1450














TP-1450
ESL.







TP-1451





















TP-1460










10 kV


10 kV


10 KV










KKS-14






TP-1460/1


hager
VADUGUNS
S-1
S-2
SEKC.N.2
SEKC.N.1










T-1


HARJU ELEKTER
HEPO
230/400
1600
26872
11.2002
EN60439
50Hz


T-2






MERLIN GERIN
RM6


OF:21425027 01/02
Art:00001796001
40 0223336SF
RM6²
MERLIN GERIN
MERLIN GERIN
ORIGIN : FRANCE


1460/4-2
460/4
KTP-1457-2

TP-1455


















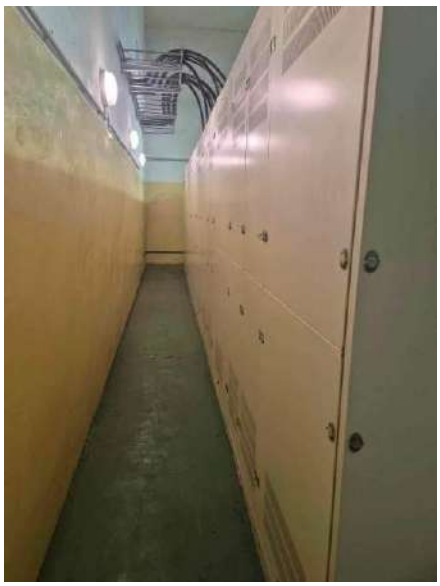




Schneider
OIL TRANSFORMER


Schneider
OIL TRANSFORMER




RM6
IEC62271-200
Type
S/N
Ur kV Ud kV Up kV Un kV
Ik kA tk s fr Hz
Instr.
Ir A
Ir A
Ir A
Ir A
Ise kA
0-3-C0-3-C0
SF6 kg Pre kPa


Schneider
Electric
ORIGINE : FRANCE
SF-2012-W27-4-0007




QF1.10
Schneider
OFF


QF2.1
IEVADS NO
630 kVA

TP-1454






















HARJU ELEKTER
Type / Tüüp HEPO 86584
Ue 230/400 V IP 20
In 1600 A Icw kA
No 109977 Ipk kA
04.2009 50Hz
EN60439


RM6
R 0909216SF
N° de série / Serial number :
Schneider
Electric
ORIGINE : FRANCE


T1
1000

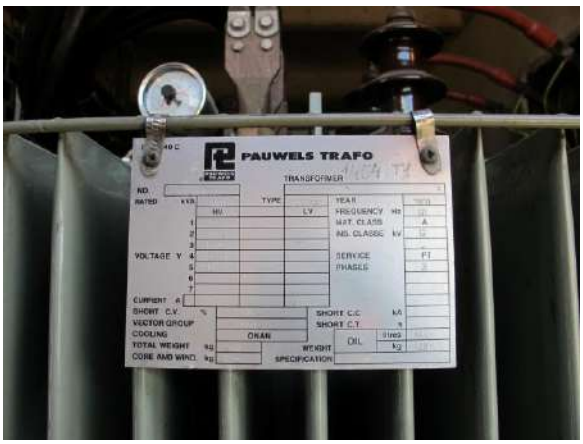

PAUWELS TRAFO
TRANSFORMER


T2
1000

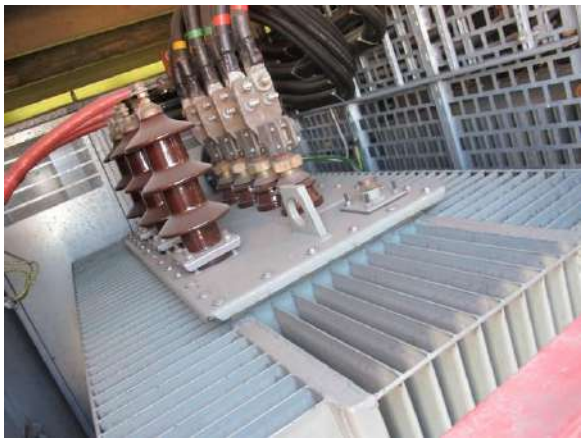




HARJU ELEKTER
Type / Tüüp HEPO
Ue 230/400 V
In 1600 A
IP 20
Icw kA
Ipk kA
50Hz
EN60439

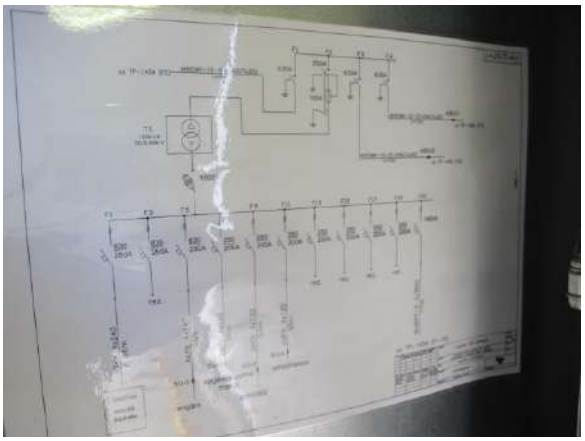

TP-1459





















TP-1465
















10 KV
KS2
















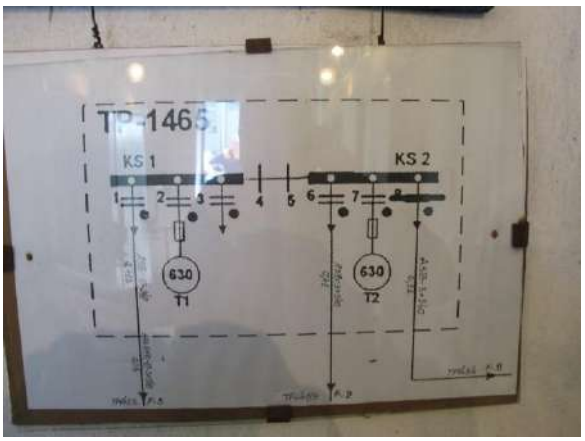

TP-1456






















TP 1456
ABB






MV Switchgear
type TPM
Configuration WLLL
ZPUE
Koronea
PN-EN 62271-200
AFLR
Weight of SF6 3.05 kg
Weight 520 kg
Year 2015
of Production
Ur 25 kV Ir 630 A
Up 125/145 kV Ud 50/60 kV
fr 50 Hz Ik 16 kA(1s)
Serial Number
8108/15




Q1.8
Q1.7
Schneider Electric
Schneider Electric


JEAN MULLER



TP-1453




















MERLIN GERIN
RM6
Uw 125 KV
Ima 40 KA













TP-1458




















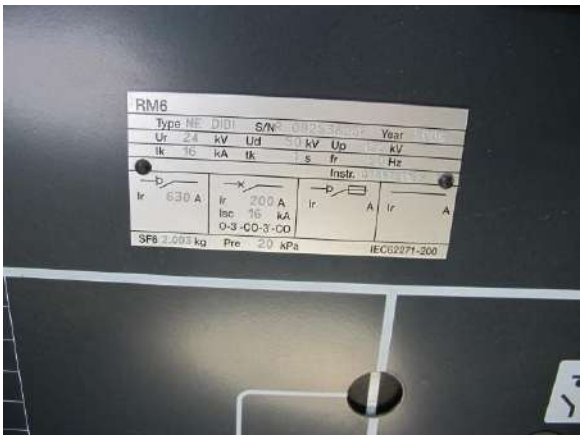


RM6
Type
Year
Ur 24 kV Ud kV Up kV
Ik 16 kA tk s fr Hz
Instr.
Ir 630 A
Ir 200 A
Isc 16 kA
O-3'-CO-3'-CO
Ir A
Ir A
SF6 kg Pre 20 kPa
IEC62271-200










ABB

7. Kustamā un novērtējamā manta

Kustamā manta ietver materiālos objektus, kas nav saistīti ar nekustamo lietu un tos raksturo pārvietošanās iespēja. Tie ir aktīvi, kas paredzēti uzņēmuma ilgtermiņa darbībai. Kustamās mantas definīcija dota arī Latvijas Republikas Civillikuma trešajā daļā, lietu tiesībās:
842. pants – „Ķermeniskas lietas ir vainu kustamas vai nekustamas, raugoties pēc tam, vai tās var vai nevar pārvietot, ārēji nebojājot, no vienas vietas uz otru."
843. pants – „Likums tāpat kā privāta griba, var nekustamām lietām piemērojamas tiesības attiecināt uz tādām lietām, kas pēc savām īpašībām ir kustamas un otrādi."
Tehnoloģiskās iekārtas ir tādi fiziskās vides objekti, kas piedalās produktu ražošanas procesā un ir tiešā saskarē ar izejvielām un izejmateriāliem.
Mašīnas un iekārtas ir līdzekļi, kas pārveido enerģiju, materiālus un informāciju.
Enerģētikas iekārtas - iekārtas enerģijas pārveidošanai no viena veida enerģijas citā, piemēram, siltumenerģijas pārvēršanai elektriskajā, mehāniskajā un siltuma enerģijā vai elektriskās un mehāniskās enerģijas pārvēršanai siltuma enerģijā.
Darba mašīnas un instrumenti – mašīnas un instrumenti, aparāti un citas iekārtas, kas paredzētas, lai mehāniski, termiski vai ķīmiski iedarbotos uz izejmateriālu vai izejvielu, lai pārveidotu tā formu vai citas īpašības, stāvokli vai atrašanās vietu. Paredzētas visa veida rūpnieciskās produkcijas iegūšanai, piemēram, lauksaimniecības tehnikas un iekārtu, transporta, celtniecības, tirdzniecības un citu mašīnu un iekārtu ražošanai.
Informācijas iekārtas – paredzētas datu fiksēšanai, apstrādei, uzglabāšanai un pārraidei. Tajās ietilpst sakaru sistēmas, vadības un mērīšanas iekārtas, skaitļošanas un biroja iekārtas, audio un vizuālās informācijas iekārtas.
Transporta iekārtas – ierīces cilvēku un kravas pārvietošanai. Tajā ietilpst dzelzceļa ritošais sastāvs, gaisa, ūdens un autoceļa transports, kosmiskais transports un objekti, uzņēmumu iekšējais transports u.c. lietas.
Ražošanas un saimnieciskais inventārs – tehniskas nozīmes priekšmeti un iekārtas, kas piedalās ražošanas procesā, bet nevar tikt uzskatīts par darba mašīnām vai iekārtām. Tvertnes, tara, sastatnes, plaukti, mēbeles un citas lietas.

Tirgus un ekonomiskā situācija
Tirgus novērošana ir sistemātiska aktuālas informācijas vākšana un analīze par tirgiem, kuros uzņēmums darbojas vai kuros plāno sākt darbību. Tirgus novērošana nozīmē, ka uzņēmums apkopo un analizē informāciju par atsevišķām nozarēm, tirgiem, klientiem un konkurentiem no vairākiem avotiem, lai veidotu visaptverošu informācijas bāzi, uz kuras pamata var pieņemt stratēģiski svarīgus lēmumus. Tirgus novērošana ietver tādas metodes kā konkurentu analīze, tehnoloģiskā analīze, tirgus analīze, klientu izzināšana, arī ekonomiskās un politiskās vides analīze. Iemesli, kāpēc uzņēmumi veic tirgus novērošanu, ir šādi:

- Regulārs tirgus monitorings ir nepieciešams lēmumu pieņemšanas un stratēģiju izstrādes procesā, lai uzņēmums spētu laicīgi reaģēt uz izmaiņām tirgū;
- Pieredze rāda, ka uzņēmumi, kas sistemātiski seko līdzi izmaiņām tirgū un analizē tā norises, ir konkurētspējīgāki un pieņem uz akurātu un aktuālu informāciju balstītus lēmumus.

Veicot tirgus monitoringu, uzņēmuma galvenā priekšrocība ir konkurētspējas un rentabilitātes paaugstināšana, kā arī:

- Uzlabota stratēģiskās plānošanas kvalitāte;
- Samazināts reakcijas laiks uz izmaiņām tirgū;
- Iespēju un draudu ātra identifikācija;
- Klientu pašreizējo un nākotnes vajadzību paaugstināta izpratne;
- Izvairīšanās no pārmērības informācijas apkopošanā.

Tirgus monitoringa laikā tiek pētītas trīs kategorijas:
1. Tirgus novērošana – nozares aspekts / Informācija par nozari kopumā, tirgus lielums un struktūra, tirgus segmentācija, tirgus struktūra pēc konkurentiem, konkurentu profili.
2. Makroekonomiskais – valsts aspekts – politiskais, ekonomiskais, sociālais, tehnoloģiskais, apkārtējās vides un juridiskais aspekts katrs atsevišķi, valsts IKP attīstība, investīcijas, imports un eksports;
3. Konkurentu izpēte un uzraudzība / Konkurentu un klientu profilu izstrāde, finansiālais stāvoklis, konkurentu stratēģijas un darba prakse, pirkšanas un apvienošanās darījumi nozarē.

Liepājas speciālā ekonomiskā zona (Liepājas SEZ) ir viena no nozīmīgākajām uzņēmējdarbības un loģistikas teritorijām Latvijā, kas izveidota, lai veicinātu investīciju piesaisti, rūpniecības attīstību, starptautisko tirdzniecību un jaunu darbavietu radīšanu. Tās teritorijā darbojas ražošanas, loģistikas,

ostas, transporta un pakalpojumu uzņēmumi, izmantojot attīstītu infrastruktūru, neaizsalstošo Liepājas ostu, dzelzceļa, autoceļu un lidostas savienojumus. SEZ uzņēmumiem tiek nodrošināti normatīvajos aktos paredzētie nodokļu atvieglojumi un citi uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti, kas veicina konkurētspēju un eksporta attīstību.

Elektroiekārtu un aksesuāru tirgu raksturo augsta konkurence, plašs preču klāsts un strauja tehnoloģiju attīstība. Pieprasījumu veicina būvniecības, rūpniecības un infrastruktūras projektu attīstība, kā arī elektroapgādes sistēmu modernizācija un energoefektivitātes prasību pieaugums. Lietotu elektroiekārtu tirgus ir aktīvs, tomēr tā apjoms ir ievērojami mazāks nekā jaunu iekārtu tirgus, un cenas būtiski ietekmē iekārtu tehniskais stāvoklis, vecums, ražotājs un atbilstība spēkā esošajiem drošības standartiem. Tirgus ir konkurētspējīgs un dinamisks, ar plašu jaunu produktu piedāvājumu un mēreni aktīvu lietotu iekārtu tirgu. Cenas galvenokārt nosaka tehniskais stāvoklis, ražotājs, vecums, pieprasījums un atbilstība drošības prasībām.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) ekonomisko situāciju raksturo stabila attīstība, investīciju piesaiste un pakāpeniska ostas un industriālo teritoriju infrastruktūras modernizācija. LSEZ ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas rūpniecības, loģistikas un eksporta centriem, kur ekonomisko aktivitāti veicina ostas darbība, ražošanas uzņēmumu attīstība un valsts atbalsta instrumenti. Vienlaikus nozares attīstību ietekmē globālās ekonomikas svārstības, energoresursu cenas un starptautiskās tirdzniecības apjomu izmaiņas.

Latvijas ekonomisko situāciju pašlaik raksturo mērena ekonomiskā izaugsme, pakāpeniska investīciju un privātā patēriņa atjaunošanās, kā arī stabils darba tirgus. Uzņēmējdarbību joprojām ietekmē ģeopolitiskā nenoteiktība, energoresursu un izejvielu cenu svārstības, kā arī inflācijas ietekme uz izmaksām un pirktspēju. Vienlaikus saglabājas pozitīvas attīstības perspektīvas, ko veicina Eiropas Savienības fondu investīcijas un eksporta pieprasījuma pakāpeniska atjaunošanās.

Liepāja ir trešā lielākā Latvijas pilsēta ar senām rūpniecības tradīcijām un izdevīgu ģeogrāfisko novietojumu, kas ir svarīgs priekšnoteikums ražošanas uzņēmumu dibināšanai un attīstībai, kā arī kravu eksporta, importa un tranzīta nodrošināšanai caur ostu.
Liepājas SEZ pārvalde un pilsētas pašvaldība veido uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi - vienotu ekonomikas ekosistēmu ar mērķi veicināt pilsētas un reģiona attīstību, piesaistīt jaunus uzņēmējus un atbalstīt esošo paplašināšanos, radīt jaunas darbavietas ar konkurētspējīgu atalgojumu un palielināt IKP un nomaksāto nodokļu daudzumu.
Liepājas osta ir pilsētas vārti uz plašo pasauli. Liepājas osta ir pilsētas būtība un raksturs. Liepāja kā visas pilsētas, kurām ir savas ostras domā un dzīvo plašāk. Liepājas osta ar savu izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu starp austrumiem un rietumiem.
Sinerģijā ar uzņēmējiem Liepājas SEZ pārvalde plāno ilgtermiņa attīstību un izstrādā projektus, lai veicinātu uzņēmumu veidošanos, kas balstīti uz aprites un tehnoloģiskās izaugsmes pamatprincipiem.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir valsts un pašvaldības izveidota atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas atrodas Ministru kabineta pārraudzībā.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkcijas veic Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts, kuru vada Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks.

2026.gada 14. jūlijā tika veikta vērtēšanai pieteiktā objekta apsekošana un fotofiksācija. Apsekošanas gaitā saņemta informācija un konsultācijas no Pasūtītāja pārstāvjiem, kā arī saņemta papildinformācija vērtēšanas atskaites sagatavošanas gaitā.
Pasūtītājs iesniedzis informāciju par Objektu, kas tika papildināta ar vērtētājiem pieejamo interneta vietnēs par līdzvērtīgām vai analogām iekārtām tās identificējot, tajā skaitā, par materiālu un darba izmaksām.
Iespēju robežās, vizuāli apskatot un pēc iesniegtās dokumentācijas datu analīzes, tika noteikts Objekta tehniskais stāvoklis, nolietojuma pakāpe un funkcionētspēja, analizēta ekapluatācijas noslogojuma pakāpe un vēsture, ekspluatācijas intensitāte, apkopes darbu regularitāte, remontdarbu kvalitāte un to nepieciešamība, apkalpojošā personāla kvalifikācija.
Objektu, kā jebkuru lietu, ir skāruši vairāki nolietojumu veidi, kuru ietekme uz tirgus vērtību atspoguļota aprēķinu tabulās. Tiek ņemts vērā, ka ekspluatācijas gaitā iekārtas pakāpeniski tiek pilnveidotas ar inovatīviem risinājumiem, komplektētas ar atbilstošu kvalitatīvu aprīkojumu un papildiekārtām – tiek veikti nepieciešamie pasākumi, kas ierobežotu iekārtu novecojuma pakāpes pieaugumu. No šiem pasākumiem atkarīgs iekārtas iespējamais lietderīgais ekspluatācijas laiks u.c. rādītāji – šie dati izmantoti un ņemti vērā aprēķinos.

Transformatoru punkts ir elektroapgādes infrastruktūras objekts, kas paredzēts elektroenerģijas sprieguma pārveidošanai un sadalei patērētājiem. Tā galvenās sastāvdaļas ir spēka transformators, augstsprieguma un zemsprieguma sadales iekārtas, aizsardzības un vadības ierīces, kā arī uzskaites un drošības aprīkojums. Transformatoru punkti nodrošina drošu, nepārtrauktu un efektīvu elektroenerģijas piegādi rūpniecības, komerciālajiem un sadzīves patērētājiem.
Transformatoru punktiem - gan konteinertipa, gan stacionāriem, transformatoriem un to aprīkojumam, pieprasījums nozares tirgus segmentā ir stabils, tie ir pieprasīti. Transformatori ir ar dažādām jaudām (no 400KVA līdz 1000KVA) un tipiem, kas arī nosaka viņu cenas. Ražoti Eiropas Savienībā. Aprēķinos iekļautas arī montāžas darbu izmaksas - iekārtas tiks ekspluatētas arī turpmāk pašreizējā atrašanās vietā un pēc nozīmes. Iekārtas regulāri tiek uzlabotas, veiktas inovācijas un tos parasti iegādājas jaunus. Lietotus var iegādāties rūpnieciski uzņēmumi, tie var atrasties kā rezerves agregāti nepieciešamības gadījumā aizvietojot bojātos, pēc kā var rast laiku pasūtīt un uzstādīt jaunu.
Transformatoriem ekspluatācijas gaitā veikti remonti un modernizācijas pasākumi, kuros ietilpst pārslodzes aizsardzības automāti, augstsprieguma slēdži, kā arī paši transformatori ar dažādu aprīkojumu.
Ražotāji: Merlin Gerin; Pauwels Trafo; Minera; Schneider; ABB; Harju Elekter; France Transfo u.c. Neliela daļa papildaprīkojuma ražoti Krievijā vai NVS valstīs un pamazām tiek nomainītas uz modernākām un jaunākām iekārtām.
Transformatoru apakšstaciju spēka transformatoru projektētais ekspluatācijas laiks parasti ir no 40–50 gadi, bet, nodrošinot atbilstošu tehnisko apkopi un regulāru diagnostiku, tas var sasniegt 60 gadus vai vairāk. Sadales iekārtu, komutācijas aparatūras un citu elektroiekārtu ekspluatācijas resurss parasti ir 30–40 gadi atkarībā no iekārtas veida, ekspluatācijas intensitātes un apkārtējās vides ietekmes. Ostu teritorijās ekspluatācijas ilgumu var ietekmēt paaugstināts mitrums un korozīvā vide, tādēļ būtiska nozīme ir regulārai tehniskajai apkopei un periodiskajai diagnostikai.

Kabeļi: ASB-10, AAB-10 un AHXAMK-10 ir vidējā sprieguma (6–10 kV) elektroenerģijas kabeļi, kas paredzēti elektroenerģijas pārvadei un sadalei pazemes kabeļu līnijās. Kabeļi ar šķērsgriezumu 3×150 mm², 3×185 mm² un 3×240 mm² ir piemēroti lielu elektrisko slodžu pārvadei rūpniecības uzņēmumos, elektroapgādes tīklos, ostu teritorijās un citos infrastruktūras objektos. LSEZ teritorijā pazemes vidējā sprieguma kabeļi ir ieguldīti aptuveni 0,8–1,2 m dziļumā, savukārt zem autoceļiem, dzelzceļa sliedēm un citās paaugstinātas mehāniskās slodzes vietās tie var būt ieguldīti lielākā dziļumā vai aizsargkonstrukcijās. Konkrētais ieguldīšanas dziļums ir nosakāms pēc izbūves projekta un izpilddokumentācijas. Praksē 6–10 kV pazemes kabeļiem, piemēram, ASB-10, AAB-10 un AHXAMK-10, raksturīgi ieguldīšanas dziļumi ir 0,7–0,8 m – zaļajās zonās un vietās bez transporta slodzes; 0,8–1,0 m – zem brauktuvēm un teritorijās ar regulāru transporta kustību; 1,0–1,5 m (vai vairāk) – zem dzelzceļa sliedēm, ostas laukumiem, smagsvara transporta zonās un vietās, kur nepieciešama papildu mehāniskā aizsardzība (aizsargcaurules, dzelzsbetona plātnes u.c.).

ASB un AAB kabeļi ir tradicionālas konstrukcijas kabeļi ar alumīnija dzīslām un papīra izolāciju, kas impregnēta ar kabelim paredzētu masu un aizsargāta ar metāla apvalku un bruņojumu, savukārt AHXAMK-10 ir modernākas konstrukcijas kabelis ar šķērssaistīta polietilēna (XLPE) izolāciju, alumīnija dzīslām un mitrumizturīgu aizsargkonstrukciju. Šie kabeļi ir paredzēti ilgstošai ekspluatācijai pazemē un tiem raksturīga augsta mehāniskā izturība, ekspluatācijas drošība un ilgs kalpošanas laiks, ja tie ierīkoti un uzturēti atbilstoši normatīvo aktu un ražotāja prasībām.

AAB-10, ASB-10 un AHXAMK-10 vidējā sprieguma pazemes kabeļu projektētais ekspluatācijas laiks atkarībā no kabeļa konstrukcijas, izolācijas veida un ekspluatācijas apstākļiem parasti ir 40–60 gadi, savukārt moderniem XLPE izolācijas kabeļiem tas var sasniegt arī 70 gadus. Faktiskais kalpošanas ilgums ir atkarīgs no ieguldīšanas kvalitātes, slodzes režīma, apkārtējās vides ietekmes, mitruma, mehāniskajiem bojājumiem un veiktās tehniskās apkopes.

Kabeļi ar dažādu marku un šķersgriezumu (3x240; 3x185; 3x150 u.c.) – tie ir ierakti speciālās kabeļu līnijās trasēs. Aprēķinos izmantota Pasūtītāja sniegtā informācija par kabeļu specifikāciju un garumu, metros. Kabeļi turpina nodrošināt transformatoru, strāvas sadales punktu u.c. elektroiekārtu un aprīkojuma darbību. Ja kabeļi tiktu demontēti un aizvietoti ar jauniem, tad tos varētu pārdot tikai metāllūžņu uzpircējiem, varbūt ar retiem izņēmumiem kādam citam interesentam. Viņu kvalitāti var ietekmēt atrašanās vieta un nelabvēlīgu faktoru ietekme.

Vērtējamās iekārtu kopums tiek ekspluatēts ar vidēju, stabilu noslogojuma pakāpi. Iekšējais atlikušais resurss ir pietiekams turpmākās darbības nodrošināšanai, tehniskais stāvoklis no labs līdz apmierinošs, atsevišķos gadījumos sakarā ar ekspluatācijas laiku, varētu tikt raksturots kā nosacīti derīgs, vai pat neapmierinošs.

Aprēķinot Objekta tirgus vērtību (atbilstoši, ņemot vērā tās specifiku un veidu), tika analizēti un izskatīti daudzi vērtības ietekmes faktori, kuri lielākā vai mazākā mērā vērtētājiem pieejami:

- ražošanas vai ekspluatācijā nodošanas gads, iegādes izmaksas, ražotājvalsts, ražotāja zīmols;
- ekspluatācijas apstākļi un tās vēsture;
- spēja funkcionēt, apkalpojošā personāla kvalifikācija;
- vispārējais tehniskais stāvoklis, noslogojuma pakāpe, ekspluatācijas intensitāte;
- pārdošanas iespējas, pieprasījums – piedāvājums nozares tirgus segmentā;
- kvalitāte uz vispārējā tirgū piedāvājamā fona;
- fiziskā, funkcionālā (novecošanās), ārējā (ekonomiskais), kā arī morālā nolietojumu ietekme;
- tehniskie rādītāji, komplektācija, aprīkojums, specifikācija u.c.

8. Pieņēmumi un ierobežojošie faktori

Šis vērtējuma ziņojums balstās uz sekojošiem pamatpieņēmumiem:

- Pasūtītāja iesniegtajā dokumentācijā fiksētie parametri ir patiesi un pareizi;
- Objekts var tikt realizēts brīvā nozares tirgus segmentā un nepastāv nekādi apgrūtinājumi īpašumtiesību maiņai;
- Bez novērtējuma atskaitē aprakstītajiem nav citu faktoru, kas ietekmē Objekta vērtību;
- Objekts nav apķīlāts vai apgrūtināts ar jebkādiem citiem apgrūtinājumiem, izņemot, ja tie vērtējuma atskaitē ir uzrādīti;
- Vērtētājs ir pieņēmis, ka, bez novērtējumā apskatītajiem, nav citu rakstisku vienošanos vai līgumu, kas ietekmē vērtību;
- Objekts turpinās darbību pēc nozīmes pašreizējā atrašanās vietā.

Ierobežojošie faktori:

- Vērtējuma saturs un rezultāti ir derīgi tikai uzrādītajam vērtēšanas mērķim;
- Vairums pieņēmumu un aprēķinu, kas lietoti atskaitē, attiecināmi tikai uz konkrēto novērtējumu un nav izmantojami atrauti no konteksta;
- Objekts tika apsekots vizuāli tā atrašanās vietā, nav pārbaudīts ar speciālām inženiertehniskām metodēm;
- Nav paredzēta vērtētāja nepamatota atbildība par datu precizitāti attiecībā uz ziņām, plāniem, precizējumiem, izpētes materiāliem un citiem dokumentiem, ko ir iesniedzis Pasūtītājs;
- Vērtība ir aprēķināta tikai ziņojumā minētajā vērtēšanas datumā, mēs neuzņemamies atbildību par ekonomiskajiem, juridiskajiem un fiziskajiem faktoriem, kas notikuši pēc vērtēšanas datuma;
- Vērtējums ir veikts atbilstoši Latvijas Standartam LVS 401:2013, "Īpašumu vērtēšana", un vērtētāju profesionālās ētikas normām;
- Atskaites teksts ir izmantojams tikai pilnā apjomā, bez rakstiskas autoru un pasūtītāja piekrišanas nevienu no atskaites daļām nedrīkst pavairot jebkādā veidā publiskai pieejamībai – reklāmas, sabiedrisko attiecību, laikrakstu, žurnālu, interneta portālu u.c. publikācijām.

9. Labākā un efektīvākā izmantošanas veida analīze

Saskaņā ar vērtēšanas atskaites mērķi labākais un efektīvākais izmantošanas veids ir definējams kā īpašuma pielietojums, kurš vērtēšanas brīdī radīs lielāko ieguvumu īpašniekam (naudas vai ērtību ziņā).

Labākā un efektīvākā izmantošana ir aktīva tāda izmantošana, pie kuras tiek iegūts maksimālais labums, un kas ir reāli iespējama, tiesiska un finansiāli pamatota. (LVS 401:2013)
Labākā un efektīvākā izmantošana var sakrist ar aktīva pašreizējo izmantošanas veidu, vai arī var būt kāds cits alternatīvs izmantošanas veids. To nosaka izmantošanas veids, kuru tirgus dalībnieks iecerējis, nosakot cenu, kuru tas būtu ar mieru maksāt par īpašumu. (LVS 401:2013)

Objekts tiek vērtēts atbilstoši tā **esošajam** izmantošanas veidam.
Īpašuma, kas tiek vērtēts kā atsevišķs objekts, labākā un efektīvākā izmantošana var atšķirties no tā labākās un efektīvākās izmantošanas īpašuma objekta sastāvā, kad ir jāņem vērā tā ieguldījums grupas kopējā vērtībā.

Labākās un efektīvākās izmantošanas noteikšana:

• lai noteiktu, vai kāda izmantošana ir reāli iespējama, vērā ir ņemami tikai tie apsvērumi, ko par saprātīgiem uzskata tirgus dalībnieki;
• lai atspoguļotu prasību, ka izmantošanai ir jābūt tiesiskai, ir jāņem vērā visi esošie īpašuma lietošanas juridiskie ierobežojumi;
• prasība, ka izmantošanai ir jābūt finansiāli iespējamai paredz izvērtēt, vai pastāv kāda alternatīva, fiziski iespējama un juridiski pieļaujama izmantošana, kas, ņemot vērā ar īpašuma izmantošana veida maiņu saistītās izmaksas, tipiskam tirgus dalībniekam nodrošinātu tādu ienesīguma līmeni, kas būtu augstāks un pārsniegtu īpašuma ienesīgumu pie esošās izmantošanas.

Labāko un efektīvāko lietošanas veidu var ierobežot atsevišķu darbību aizliegums.
Līdzsvarots un konsekvents pielietojums ir svarīgs apsvērums, nosakot labāko un efektīvāko izmantošanas veidu.

Labākais un efektīvākais Objekta izmantošanas veids ir **transformatoru punktu un citu elektroiekārtu un aprīkojuma darbības nodrošināšana**, jo šis izmantošanas veids ir reāli iespējams, saprātīgi pamatots, juridiski likumīgs un šim īpašuma veidam visatbilstošākais.
Visaugstākā vērtība Objektam iespējama turpinot darbību pašreizējā atrašanās vietā un pēc nozīmes.
Ir sagatavota specializēta infrastruktūra un aprīkojums.
Pašreizējais Objekta lietošanas veids atbilst labākajam un efektīvākajam izmantošanas veidam pie strādājoša un maksātspējīga uzņēmuma.

10. Pozitīvie un negatīvie faktori, kas ietekmē īpašuma vērtību

Pozitīvie faktori, kas ietekmē Objekta vērtību:

- Objekta tehniskais stāvoklis, pārskatāma ekspluatācijas, uzturēšanas vēsture;
- Augstas kvalitātes iekārtu ražotāji;
- Ieguldījumi, infrastruktūras darbi, apkopes, remonti;
- Nav apturēta uzņēmējdarbība, nodrošināta uzņēmējdarbības vide.

Negatīvie faktori, kas ietekmē Objekta vērtību:

- Nav noteikti nelabvēlīgi vai negatīvi faktori.

11. Novērtēšanas pieejas

Vērtēšanas teorija apskata trīs pieejas, kā aprēķināt īpašuma vērtību un šīs pieejas ir:

- **Izmaksu pieeja;**
- **Ienākumu pieeja;**
- **Tirgus pieeja (salīdzināmo darījumu metode).**

Šajā novērtējumā Objekta (PL) vērtības aprēķināšanai tiek izmantota izmaksu pieeja, izmantojot Pasūtītāja iesniegto dokumentāciju un vērtētāju rīcībā esošo informāciju, jo šī pieeja dotajā situācijā ir vienīgā, kas vispatiesāk atspoguļo tirgus vērtību vērtēšanas brīdī.
Tirgus pieejai ar salīdzināmo darījumu metodi izmantošanai nav pieejama nepieciešamā informācija par analogu lietotu (specializēts) pārdevumu piedāvājumiem – nav iespējas veikt tirgus izpēti. Tirgus pieejai jeb salīdzināmo darījumu metodei šajā situācijā ir vērtību tirgus līmeņa precizēšanas jeb indikatīva funkcija – iekārtu jaunas aizvietošanas vērtības noteikšana.

Šajā novērtējumā Objekta (N"I) vērtības aprēķināšanai tiek izmantota tirgus (salīdzināmo darījumu pieeja), jo šī pieeja dotajā situācijā ir vienīgā, kas vispatiesāk atspoguļo tirgus vērtību vērtēšanas brīdī.

12. Vērtības bāze

Vērtības bāze ir vērtības aprēķina pamatprincipu kopums.
Vērtības bāze sevī ietver:
- pieejas vai metodes, kas tiek izmantotas vērtības indikatora aprēķinam;
- vērtējamā aktīva veidus;
- faktiskā vai pieņemtā aktīva stāvokli vērtēšanas brīdī;
- jebkādus papildus vai īpašos pieņēmumus, kas noteiktos apstākļos maina pamatpieņēmumus.

Vērtēšanas bāzi iedala trīs galvenajās kategorijās:
- Pirmās kategorijas bāze raksturo visticamāko cenu, kuru hipotētiskā darījumā varētu iegūt brīvā un atvērtā tirgū. Atbilstoši standarta definīcijai šajā kategorijā ietilpst Tirgus vērtība;
- Otrās kategorijas bāze raksturo labumus, kurus persona vai organizācija gūst no īpašumtiesībām uz aktīvu. Minētā vērtība ir specifiska tikai šai personai vai organizācijai un tā var neattiekties uz tirgus dalībniekiem kopumā. Atbilstoši standarta definīcijai šajā kategorijā ietilpst Ieguldījumu vērtība;
- Trešās kategorijas bāze raksturo cenu, par kuru divas konkrētas puses varētu vienoties, veicot darījumu ar kādu aktīvu. Kaut arī šīs puses var būt nesaistītas un risināt sarunas saskaņā ar nesaistītu pušu darījumu nosacījumiem, prasība piedāvāt aktīvu plašākā tirgū nav obligāta, un salīgtā cena var būt cena, kas drīzāk atspoguļo specifiskos ieguvumus vai zaudējumus, ko šī aktīva īpašumtiesības sniedz iesaistītajām pusēm, nevis plašākam tirgum. Atbilstoši standarta definīcijai šajā kategorijā ietilpst Patiesā vērtība.

Definīcijas
Tirgus vērtību aprēķina, izmantojot vērtēšanas metodes un procedūras, kas atspoguļo īpašuma raksturu un apstākļus, kādos attiecīgais īpašums visticamāk varētu būt pārdots tirgū.
Visizplatītākās tirgus vērtības aprēķinam izmantotās metodes ir salīdzināmo darījumu, ieņēmumu kapitalizācijas, t.sk. diskontētās naudas plūsmas un izmaksu metodes.
„*Tirgus vērtība* ir aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pārdevēju un labprātīgu pircēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas". (Latvijas standarti „Īpašumu vērtēšana" LVS-401:2013).
Tirgus vērtība ir visiespējamākā cena novērtēšanas datumā, kas reāli tirgū var tikt saņemta atbilstoši tirgus definīcijai. Tā ir augstākā no reāli iespējamām pārdevējam un zemākā no reāli iespējamām pircējam. Īpašuma tirgus vērtība atspoguļos tā labāko un efektīvāko izmantošanu.
Terminu „piespiedu pārdošana" bieži lieto tad, kad pārdevējs ir spiests pārdot un tādējādi tam nav pietiekams laiks atbilstošam piedāvājumam. Šādos apstākļos iegūstamā cena ir atkarīga no pārdevēja grūtību rakstura un no iemesliem, kuru dēļ nevar īstenot atbilstošu tirgvedību. (LVS 401:2013, p.3.19.)
Cena, izmaksa un vērtība
Cena ir par īpašumu prasīta, piedāvāta vai samaksāta naudas summa. Ņemot vērā konkrēta pircēja vai pārdevēja finanšu iespējas, motivāciju vai īpašās intereses, samaksātā cena var atšķirties no īpašuma vērtības citu personu uztverē.
Izmaksa ir naudas summa, kas nepieciešama īpašuma iegādei vai radīšanai. Pēc tam, kad īpašums iegādāts vai izveidots, izmaksa ir noticis fakts. Cena ir saistīta ar izmaksu, jo par īpašumu samaksātā cena kļūst par tā izmaksu pircējam.
Vērtība nav faktisks lielums, bet ir viedoklis vai nu par visiespējamāko darījumā par aktīvu maksājamo cenu, vai ekonomisko labumu, ko dod īpašumtiesības uz aktīvu. Vērtības maiņas darījumā ir hipotētiska cena un hipotētiskos pieņēmumus pie kādiem vērtība ir aprēķināta, nosaka vērtēšanas mērķis. Vērtība īpašniekiem ir to labumu, kurus attiecīgā persona varētu gūt no aktīvu īpašumtiesībām, aprēķinu rezultāts. Vārdu „vērtējums" var izmantot, lai atsauktos uz aprēķināto vērtību (vērtējuma slēdzienu) vai arī lai atsauktos uz vērtības aprēķina procesu (vērtēšanas atskaites sagatavošanu). Par kuru nozīmi ir runa, tas šajos standartos kļūst skaidrs no konteksta. Gadījumos, kad ir iespējamas neskaidrības visi ir nepieciešams skaidri nošķirt alternatīvās nozīmes, tiek izmantoti papildus vārdi.
Tirgus
Tirgus ir vide, kurā preces un pakalpojumi pāriet no pārdevēja pie pircēja ar cenu mehānismu starpniecību. Tirgus koncepcija paredz, ka prece vai pakalpojums spēj mainīt īpašnieku bez sevišķiem to darbības ierobežojumiem. Katra no ieinteresētajām pusēm darbojas saskaņā ar pieprasījuma – piedāvājuma attiecībām un citiem cenu veidojošiem faktoriem, kā arī izprotot konkrētās preces vai pakalpojuma salīdzinošo vērtību un savu pašu vēlmes un vajadzības.
Vērtēšanas pieejas
Lai īpašuma vērtību aprēķinātu saskaņā ar atbilstošo vērtēšanas bāzi, vērtētājam jāizmanto viena vai

vairākas vērtēšanas pieejas.
Vērtēšanas praksē tiek lietotas trīs galvenās vērtēšanas pieejas:
- tirgus pieeja (salīdzināmo darījumu metode);
- ienākumu pieeja;
- izmaksu pieeja.

Katrā konkrētā gadījumā iespējams izmantot visas pieejas, to kombinācijas (divas no tām; viena pieeja vairākos variantos) vai, izņēmuma gadījumos, vienu no tām.
Visu pieeju pamatā ir cenu līdzsvara, sagaidāmā labuma vai aizvietošanas ekonomiskie principi.
Vērtēšanas datums izsaka tirgus vērtības aprēķina piesaisti konkrētam datumam. Tā kā tirgus situācija var mainīties, aprēķinātā vērtība citā laika momentā var izrādīties kļūdaina vai neprecīza. Vērtējuma rezultāts parāda patieso tirgus stāvokli tieši vērtēšanas datumā, nevis pagātnē vai nākotnē.
Tirgus pieeja – ar tirgus pieeju tiek iegūts vērtības indikators, kura pamatā ir vērtējamā aktīva un līdzīgu vai identisku aktīvu, par kuru cenām ir pieejama informācija, salīdzinājums. (LVS-401:2013)
Šīs pieejas pirmais solis ir darījumi ar identiskiem vai līdzīgiem aktīviem, kas nesen ir notikuši tirgū, cenu izvērtēšana, izvērtējot vai tie ir identiski vai līdzīgi aktīvi, analizējot un koriģējot par notikušo darījumu cenām ar mērķi atspoguļot jebkuras darījuma faktisko apstākļu un vērtības bāzes atšķirības, kā arī pieņēmumus, kas ir izvirzīti vērtēšanas vajadzībām. Vērtējamam aktīvam un notikušajos darījumos iesaistītiem aktīviem var būt arī atšķirīgi juridiskie, ekonomiskie un fiziskie raksturlielumi.
Tirgus pieeja ar salīdzināmo darījumu metode vērtēšanas ietvaros tiek izmantota indikatīvām vajadzībām, iespēju robežās nosakot Objekta vērtības un cenas, gan lietotas, gan jaunas, analizējot pārdošanas piedāvājumu cenas, izejot no tirgus darījumu salīdzināšanas datiem.
Izmantojot tirgus pieeju ar salīdzināmo darījumu metodi, vērtētājs izvēlas analogu vai līdzvērtīgu objektu pārdošanas/piedāvājumu darījumus, kuri vispārīgā līmenī ir pielīdzināmi Objekta pārdošanas apstākļiem un nosacījumiem. Šī izpēte liek pārskatīt daudzus darījumus, tos analizēt un pielāgot to atšķirības. Ja šie pārdošanas nosacījumi krasi atšķiras, tad jāveic papildus pielīdzināšana Objektam. Būtiskākie faktori, kuri šādā salīdzināšanas procesā ir jāņem vērā – ekspluatācijas laiks, atrašanās vieta, tehniskais stāvoklis, funkcionalitāte, apkopes kvalitāte un veiktie remonta pasākumi, pieprasījums tirgus segmentā, kā arī ekonomiskie un ārējie vērtības ietekmes faktori.
Katrā konkrētā gadījumā, atkarībā no izvēlētajiem salīdzināmajiem objektiem, tiek formulēti atšķirības raksturojoši korekcijas koeficienti (tirgus situācija, tehniskais stāvoklis, komplektācija, papildus aprīkojums, ekspluatācijas apstākļi un uzturēšana u.c., tajā skaitā jau augstāk minētie). Koriģējošo koeficientu nosaka, salīdzinot faktorus, kas ietekmē Objekta vienības cenu.
Tirgus pieeja ar salīdzināmo darījumu metodi, balstās uz salīdzināmām cenām nozares tirgū, kuras tiek maksātas par līdzīgiem objektiem, cenas, kuras pieprasa īpašnieki (pārdevēji), un piedāvājumi, kurus izsaka iespējamie pircēji. Aprēķinot vērtību, tiek izmantotas ražotāju, to pārstāvju, tirgotāju, vērtētāju, brokeru, investoru un citu profesionāļu konsultācijas, kuri ir informēti par cenām un situāciju atbilstošajā tirgus segmentā. Tiek aprēķināta vērtība, kas raksturo Objektu salīdzinājumā ar līdzvērtīgiem objektiem, par kuriem ir zināma to tirgus vērtība (ir pieejama ticama, vislabāk dokumentāli apstiprināta informācija par notikušiem darījumiem). Pārdotie objekti tiek salīdzināti, balstoties uz darījumu cenu ietekmējošo faktoru analīzi. Koriģējošo koeficientu nosaka, salīdzinot faktorus, kas ietekmē vērtējamā īpašuma vienības cenu. Koeficients raksturo konkrētā faktora atšķirību salīdzināmajam un vērtējamajam objektam. Tas ir lielāks par 0 (jeb pozitīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena, vērtējamā objekta īpašības konkrētajā jomā ir labākas, kā salīdzināmajam objektam, negatīvs pretējā gadījumā, un 0, ja šīs īpašības praktiski neatšķiras.
Novērtējums veikts, pamatojoties uz tirgus analīzi Latvijā un reģionā, kustamās mantas likviditāti uz novērtēšanas brīdi un ekonomisko situāciju, kopumā. Apsekošanas brīdī tiek izvērtēts tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina mantas vērtību un tie var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.
Tirgus pieejas aprēķina gaitā vērtētāji izskata analogu vai līdzvērtīgu objektu tirgu, pamatā, plašsaziņas līdzekļos pieejamo piedāvājumu cenas, kas salīdzinātas ar Objektu, balstoties uz darījumu cenu ietekmējošiem faktoriem.

Izmaksu pieeja – ar izmaksu pieeju tiek iegūts vērtības indikators, kas balstās uz ekonomikas principu, ka pircējs par aktīvu nemaksās vairāk par paredzamajām identiskas lietderības aktīva iegādes vai izveides izmaksām.

Šī pieeja balstās uz principu, ka gadījumā, ja nepastāv līdzvērtīga aktīva radīšanai nepieciešamā laika, neērtību, risku vai citu faktoru problēmas, tad cena, ko pircējs tirgū maksātu par vērtējamo aktīvu nebūtu lielāka par ekvivalenta aktīva iegādes vai izveides izmaksām.

Bieži vien vērtējamais aktīvs, ņemot vērā tā vecumu vai nolietojumu, ir mazāk pievilcīgs nekā alternatīvs aktīvs, ko būtu iespējams iegādāties vai izveidot. Šādos gadījumos, atkarībā no izvēlētās vērtības bāzes, var būt nepieciešamas alternatīvā aktīva izmaksu korekcijas.

Izmaksu pieejas ietvaros tiek aprēķinātas aktīva atlikušās aizvietošanas izmaksas. Tādējādi, tiek noteiktas tās izmaksas, kas tirgus dalībniekam būtu nepieciešamas, lai aizvietotu konkrēto aktīvu. Aizvietošanas izmaksas ir izmaksas, par kurām būtu iegūstams alternatīvs aktīvs ar līdzvērtīgu lietderību; tās varētu būt mūsdienīga ekvivalenta, kas nodrošina to pašu funkcionalitāti, vai arī precīzas konkrētā aktīva kopijas izgatavošanas izmaksas. Pēdējās ir piemērojamas tikai gadījumos, ja aktīva kopijas izgatavošanas izmaksas būtu mazākas par mūsdienu ekvivalenta izmaksām, vai arī tad, ja konkrētā aktīva lietderību spēj piedāvāt tikai tā kopija, nevis mūsdienu ekvivalents. (LVS 401:2013 p.5.3.12.4.)

Pēc tam, kad ir noteiktas aizvietošanas izmaksas, no tām tiek veikti atskaitījumi, kas atspoguļo konkrētā aktīva fizisko nolietojumu, funkcionālo novecošanos un ekonomiskos (ārējos) vērtības zudumus salīdzinājumā ar alternatīvo aktīvu, ko varētu iegādāties par aizvietošanas izmaksām. (LVS 401:2013 p.5.3.12.5.)

Novērtējamā objekta tirgus vērtība tiek aprēķināta, izmantojot līdzīga vai identiska objekta tirgus cenu (vērtēšanas brīdī), izdarot nepieciešamās korekcijas pašizmaksā, iegūtais rezultāts tiek koriģēts atbilstoši uzkrātajam kopējam nolietojumam jeb koeficientam.

Kustamās mantas novērtējums ar izmaksu pieeju tiek veikts, pamatojoties uz:

- nozīmīguma tehnoloģiskajā procesā analīzi;
- ekonomiskajiem rādītājiem u.c.

Vērtēšanas procesā tiek ņemti vērā iekārtu ekspluatācijas apstākļi:

- atrašanās vieta - vide;
- iekārtas darbināšanas regularitāte un noslogojums;
- uzturēšanas, apkopes un remontu režīms u.c. ietekmes faktori.

Atlikušo aizvietošanas vērtību veido šī brīža analogas mantas aizvietošanas vērtība pie tās pašreizējās izmantošanas, koriģēta ar uzlabojumu vērtību, un no kuras ir atņemts fiziskais nolietojums un citi vērtības zudumi.

Kopējo kustamās mantas vērtības zudumu, pie lietotas kustamās mantas novērtēšanas, uz vērtēšanas brīdi veido fiziskais, funkcionālais (novecojums), ekonomiskais (ārējais), arī morālais nolietojumi.

Rezultāts ir novērtējums īpašumam, kurš vērtēšanas datumā tiek izmantots noteiktā veidā, pieņemot, ka tas tā tiks izmantots arī turpmāk.

Iekārtas vērtība ir atkarīga arī no tā, vai iekārta ir uzņēmuma ražošanas veseluma daļa, vai arī tā ražošanā nav nepieciešama un ir pārdodama par vērtību atbilstoši tirgus konjunktūrai.

Vispārējā gadījumā Iekārtas pašreizējā aizvietošanas (sākuma) vērtība vai jaunvērtība (EUR), atbilstoši izvirzītajam objekta novērtēšanas mērķim, tiek noteikta pamatojoties uz analogas - jaunas mantas tirgus vērtību (izmaksu pieeja) novērtēšanas dienā, to koriģējot ar mantas raksturojošo faktoru koeficientiem atkarībā no iekārtas stāvokļa, komplektācijas, ražošanas jaudas u.c. apstākļiem, bez ievērojamiem kapitāliem ieguldījumiem, kas salīdzināta ar jaunākās paaudzes analogiem. Par pamatu vērtējamās mantas sākotnējai vērtībai tiek izmantoti tirgus dati, kas iegūti to izpētes rezultātā.

Mantas tirgus vērtība tiek aprēķināta pēc formulas:

Vt = Vs * F1 * F2 * F3, kur

Vt – aprēķinātā mantas tirgus vērtība (EUR) uz novērtēšanas dienu;

Vs – mantas sākuma vērtība (EUR), atkarībā no mantas pieejamības un pieprasījuma tirgū, tā ir identiska vai līdzīgas mantas tirgus vērtībai;

F1 – fiziskais nolietojums;

F2 – funkcionālais (novecojums) nolietojums;

F3 – ekonomiskais (ārējais) nolietojums.

Fiziskais stāvoklis (fiziskais nolietojums).
Fiziskā stāvokļa faktors ietver analīzes rezultātā iegūto mantas iespēju darboties noteiktu laika posmu bez lieliem kapitālieguldījumiem un remonta, kā arī tehniskās profilakses regularitāte.
Fiziskā stāvokļa faktors ietver apsekošanas rezultātā noteikto vērtējamās mantas faktisko stāvokli.

Lai noteiktu vērtējamās mantas fizisko nolietojumu tiek izmantota efektīvā vecuma metode.

Efektīvā vecuma metode paredz mantas nolietojuma aprēķinu kā attiecību starp mantas efektīvo kalpošanas laiku (Nef) un normatīvo (ekonomiski pamatoto) kalpošanas laiku (Nn), piemērojot noslogojuma koeficientu.

Fiziskais nolietojums tiek aprēķināts pēc formulas:

F1 = ((Nef/Nn) * Kn) * 100

kur:

Nef – iekārtas efektīvais nostrādātais laiks;

Nn – iekārtas ekonomiski pamatotais lietošanas laiks;

Kn – noslogojuma koeficients

- **Fiziskais nolietojums** – vērtības zudums, kas radies objekta ekspluatācijas rezultātā, konkrētos ražošanas apstākļos, vidē, reģionā. Fiziskais nolietojums izraisa objekta tehnisko un kvalitatīvo rādītāju pasliktināšanos, kas ietekmē tā vērtību.

Fiziskā nolietojuma pakāpi raksturo sekojoša tabula, kas parāda fiziskā nolietojuma un objekta tehniskā stāvokļa raksturojuma sakarību:

Fiziskais nolietojums, %	Tehniskais stāvoklis	Tehniskā stāvokļa raksturojums
0 – 5	Jauns	Jauna, uzstādīta, bet vēl neekspluatēta iekārta teicamā tehniskā stāvoklī. Nav deformāciju, bojājumu vai arī nelieli bojājumi, kas neietekmē ekspluatācijas procesu.
10 – 15	Ļoti labs	Praktiski jauna iekārta, kas bijusi neilgā ekspluatācijā un neprasa remontu vai kādu rezerves daļu nomaiņu.
20 - 35	Labs	Ir bijusi ekspluatācijā, pilnībā izremontēta vai rekonstruēta, teicamā stāvoklī.
40 - 60	Apmierinošs	Bijusi lietošanā, kurai nepieciešams neliels remonts vai atsevišķu sīku daļu nomaiņa.
65 - 80	Nosacīti derīgs	Bijusi lietošanā tādā stāvoklī, kad var turpināt ekspluatēt, bet nepieciešams ievērojams remonts vai galveno daļu nomaiņa (dzinējs vai citi).
85 – 90	Neapmierinošs	Lietota, nepieciešams kapitālremonts ar galveno daļu konstrukciju nomaiņu.
95 – 100	Nelietojams vai lūznis	Nav iespējams ekspluatēt, nav saprātīgu pārdošanas perspektīvu, izņemot pamatagregātu vērtība, kurus var demontēt.

- **Funkcionālais nolietojums (novecošanās)** – vērtības zudums, kas rodas jaunu tehnoloģiju un materiālu attīstības rezultātā, kas tiek izmantoti analogu objektu izgatavošanā. Atšķirības starp jauno un veco mantu raksturojas ar paaugstinātiem kapitālieguldījumiem, vai paaugstinātām ekspluatācijas izmaksām.

Funkcionālais nolietojums ir vērtības zudums, kurš procentuāli uzrāda ieguldījuma apmēru, lai novērstu funkcionālos trūkumus, tas rodas, ja tirgū parādās labākas, efektīvākas un lētākas iekārtas ar tehnoloģiskajiem uzlabojumiem.

- **Ekonomiskais (ārējais) nolietojums** – ārējo faktoru ietekmē radušais vērtības zudums (tirgus pieprasījuma izmaiņas pēc produkta, ražošanas jaudas samazināšanās, inflācijas ietekme, augsti kredītprocenti, izmaiņas likumdošanā, ģeopolitiskā situācija u.c. faktori).

Ārējo nolietojumu nosaka ekonomiskās vides attīstība, līdz ar to ekonomiskais nolietojums izpaužas ar piedāvājuma vai pieprasījuma samazināšanos vai palielināšanos, stingrākas prasības mantu izmantošanai, kuras regulē gan likumdošanas akti, gan tirgus konjunktūra.

Specializētais īpašums - īpašums, kas tā unikalitātes, ko nosaka tā specializētais raksturs un konstrukcija, konfigurācija, lielums, atrašanās vieta vai citas īpašības dēļ, tirgū tiek pārdots ļoti reti, vai vispār netiek pārdots, izņemot pārdošanu, kā vienotu funkcionējošu īpašuma kopumu.
Vērtēšanas standarti nosaka, ka ir aktīvu kategorijas, par kurām to specializētā rakstura dēļ nav pieejami uz tirgu balstīti pierādījumi. Tas ļauj šo aktīvu vērtēšanā izmantot izmaksu pieeju, ar aktīva atlikušās aizvietošanas izmaksu metodi. Pieejas izvēli nosaka nevis aktīva veids, bet tirgus pierādījumu esamība vai trūkums.
Vērtējumā par pamatu Objekta tirgus vērtības aprēķinam, tiek izmantotas tirgus un izmaksu pieejas. Izvērtējot uzrādītās Objekta iegādes izmaksas, uz vērtēšanas brīdi tiek ņemts vērā materiālu, pakalpojumu, degvielas, piegādes u.c. veida sadārdzinājums, izmantojot indeksāciju.

13. Tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja

Tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja – ar tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeju tiek iegūts vērtības indikators, kura pamatā ir vērtējamā aktīva un līdzīgu vai identisku aktīvu, par kuru cenām ir pieejama informācija, salīdzinājums. (LVS-401:2013)

Tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja balstās uz salīdzināmām cenām tirgū, kuras tiek maksātas par līdzīgiem īpašumiem tirgū, cenas, kuras pieprasa īpašnieki, un piedāvājumi, kurus izsaka iespējamie īpašuma pircēji vai nomnieki tirgū.

Tirgus dati, ja tie tiek rūpīgi izvērtēti un analizēti, ir labs īpašuma vērtības rādītājs, jo tie atspoguļo pārdevēju, lietotāju un investoru darbības. Tirgus datu pieeja balstās uz aizvietošanas principu, tas nozīmē, ka apdomīga persona par īpašuma iegādi vai nomu nemaksās vairāk kā par līdzīga īpašuma iegādi vai nomu.

Šīs pieejas pirmais solis ir darījumu ar identiskiem vai līdzīgiem aktīviem, kas nesen ir notikuši tirgū, cenu izvērtēšana. Ja pēdējā laikā ir notikuši tikai daži darījumi, var būt lietderīgi izvērtēt identisku vai līdzīgu aktīvu, kas ir paredzēti vai tiek piedāvāti pārdošanai, piedāvājuma cenas ar noteikumu, ka šī informācija ir pilnīgi precīza un tiek kritiski analizēta. Tāpat var būt nepieciešams koriģēt informāciju par notikušo darījumu cenām ar mērķi atspoguļot jebkuras darījuma faktisko apstākļu un vērtības bāzes atšķirības, kā arī pieņēmumus, kas ir izvirzīti vērtēšanas vajadzībām. Vērtējamam aktīvam un notikušajos darījumos iesaistītajiem aktīviem var būt arī atšķirīgi juridiskie, ekonomiskie vai fiziskie raksturlielumi. (LVS-401:2013)

Šī izpēte liek pārskatīt daudzus darījumus, tos analizēt un pielāgot to atšķirības.

Vērtēšanas gaitā korekcijas tiek sagrupētas pēc sekojošām galvenajām pazīmēm:
1. **Darījuma finansēšanas apstākļi**. Ja kādam no salīdzināmajiem objektiem darījumā ir netipiski finansēšanas apstākļi (piem., 100% hipotekārais kredīts, darījumu finansē pārdevējs, samazināta procentu likme, atliktais maksājums u.c.), pārdevuma cena tiek attiecīgi koriģēta.
2. **Pārdošanas apstākļi un laiks**. Salīdzināmo darījumu pārdošanas cenas tiek koriģētas, ņemot vērā to pārdošanas apstākļus (piem., pārdošana piespiedu kārtā izsolē, darījums starp savstarpēji saistītām vai ieinteresētām personām, netipiski īss ekspozīcijas laiks, tirgus cenu līmeņa izmaiņas kopš darījuma veikšanas u.c.).
3. **Novietojums**. Nepieciešams korekcijas faktors, jo novietojums būtiski ietekmē novērtējamā īpašuma tirgus vērtību.
4. **Fiziskie parametri**. Tiek veiktas korekcijas, atkarībā no objektu platības, izmantotajiem būvmateriāliem, nolietojuma un citiem parametriem.

Korekcijas koeficienti parāda katra faktora salīdzinājumu attiecības veidā starp vērtējamo īpašumu un salīdzināmiem īpašumiem.

Koeficients ir lielāks par 0% (jeb pozitīvs), ja pēc vērtētāja slēdziena novērtējamais Objekts konkrētajā vērtību ietekmējošā faktora ietekmē ir pārāks attiecībā pret salīdzināmajiem objektiem, kuru raksturojums ir sekojošs: +5% – nedaudz labāks; +5 ..... 15% – labāks, +10 ..... 25% – daudz labāks.

Koeficients ir mazāks par 0% (jeb negatīvs), ja pēc vērtētāja slēdziena salīdzināmais objekts konkrētajā vērtību ietekmējošā faktora ietekmē ir pārāks attiecībā pret novērtējamo Objektu, kuru raksturojums ir sekojošs: - 5% – nedaudz sliktāks; -5 ..... 15% – sliktāks, -10 ..... 25% – daudz sliktāks.

14. Vērtības aprēķins ar izmaksu pieeju (TP, iekārtas)

N. p. k.	PL Nr	TP Nr	PL nosaukums	Rūpn. Nr.	Objekta identifikācija saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto Sarakstu	Transformators/jauda/kabeļa marka	PL - TP komplektācija, stāvoklis	Tehniskais stāvoklis, piezīmes	Iegādes/ekspluatācijas uzsākšanas gads (saskaņā ar pasūtītāja sniegto informāciju/sarakstu)	Skaits, gab. (komplekts)	Ekspluatācijas laiks, gadi	Jaunvērtība, EUR, bez PVN, ieskaitot darbu un papildmateriālus	Fiziskais nolietojums, %	Atlikusī aizvietošanas vērtība, EUR	Funkcionālais nolietojums, novecojums, %	Ārējais (ekonomiskais) nolietojums, %	Aprēķinātā tirgus vērtība, bez PVN, EUR
1	BŪV-0192	**1456**	**Brīvostas 2D TP 1456**			T-1,T-2 automātiskā vadība	Transformatora stacija atrodas mūsdienu prasībām atbilstošā būvē - sastāv no diviem transformatoriem un automātiskās vadības ar augstprieguma un zemsprieguma pieslēgumiem.	Labs	03.12.2015	1	11	53900	28%	39.078	0%	10%	**35170**
2	Daļa no BŪV - 0192		**Transformators**	1LPL556 673	Merlin Gerin, 10kV, FRANCE TRANSFO, Schneider	T-1,1000 kVa	Transformators ar slēgierīcēm un pievadiem	Labs	2015	1	11	22000	28%	15.950	0%	10%	**14360**
3			**Transformators**	1LPL556 757	Merlin Gerin, 04kV, RM6, PAUWELS TRAFO, 2 sekcijas, automāti, skaitītāji, atsevišķs uzskaites skapis.	T-2, 1600 kVa	Transformators ar slēgierīcēm un pievadiem	Labs	2015	1	11	22000	28%	15.950	0%	10%	**14360**

4	-		**10 kV sadalne**			TPM tipa		Labs	2015	1	11	17600	28%	12.760	0%	10%	**11480**
5	-		**0.4 kV sadalne**				Sastāv no divām sekcijām kuras nokomplektētas ar transformatora slēdžiem, sekcijas slēdzi, automātiskiem slēdžiem, strāvmaiņiem, skaitītājiem. ARI sadalnes, divas reaktīvās jaudas kompensējošas iekārtas.	Labs	2015	1	11	27500	28%	19.938	0%	10%	**17940**
6	BŪV-0170	**1458**	**Oskara Kalpaka 113 TP - 1458**			T-1, automātiskā vadība	Transformatora stacija atrodas mūsdienu prasībām atbilstošā būvē - sastāv no diviem transformatoriem un automātiskās vadības ar augstprieguma un zemsprieguma pieslēgumiem.	apmierinošs	18.12.2008	1	18	39600	45%	21.780	5%	10%	**18620**
7	Daļa no BŪV - 0170		**Transformators**	1LPL411 737	Merlin Gerin, RM 6, Harju Elecer, HEPO 83060, 2 sekcijas, automāti, skaitītāji, 2 atsevišķi uzskaites skapji.	T-1, 1000kVa	Transformators ar slēgiekārtām un pievadiem	apmierinošs	2008	1	18	22000	45%	12.100	5%	10%	**10350**
8	-		**10 kV sadalne**			RM6 tipa		apmierinošs	2008	1	18	15400	45%	8.470	5%	10%	**7240**

9	-		**0.4 kV sadalne**				Sastāv no dvām sekcijām kuras nokomplektētas ar transformatora slēdzi, sekcijas slēdzi, automātiskiem slēdžiem, strāvmaiņiem, skaitītājiem.	apmieri nošs	2008	1	18	16500	45%	9.075	5%	10%	**7760**
10	BŪV-0174	**1454**	**Brīvostas 22 TP 1454**			T-1, T-2 automātiskā vadība	Divas transformatora stacijas atrodas mūsdienu prasībām atbilstošā būvē – viena sastāv no diviem transformatoriem, otra no viena transformatora un automātiskās vadības ar augstprieguma un zemsprieguma pieslēgumiem.	apmieri nošs	01.07.2009	1	17	31350	43%	18.026	5%	10%	**15410**
11	Dala no BŪV-0174		**Transformators**	1,11E+10	Schneider elektric, Harju elekter, HEPO 86564, 2 sekcijas, automāti, skaitītāji.	T-1 - 1000kVa,	Transformators ar slēgierīcēm un pievadiem	apmieri nošs	2009	1	17	22550	43%	12.966	5%	10%	**11090**
12			**Transformators**	1,11E+10	RM 6, 2 gab	T-2 - 1000kVa	Transformators ar slēgierīcēm un pievadiem	apmieri nošs	2009	1	17	22550	43%	12.966	5%	10%	**11090**
13	-		**10 kV sadalne**			RM6 tipa		apmieri nošs	2009	1	17	35200	43%	20.240	5%	10%	**17310**

14	-		**0.4 kV sadalne**			Harju Elekter, Hepo	Sastāv no dvām sekcijām kuras nokomplektētas ar transformatora slēdžiem, sekcijas slēdzi, automātiskiem slēdžiem, strāvmaiņiem, skaitītājiem.	apmieri nošs	2009	1	17	22000	43%	12.650	5%	10%	**10820**
15	Daļa no BŪV-0175	**1459**	**Brīvostas 22 TP 1460**			T-1 automātiskā vadība	Transformators ar slēgiekārtām un pievadiem	Apmieri nošs	2009	1	17	55000	43%	31.625	5%	10%	**27040**
16			**Transformators**	1,11E+09	Schneider elektric, Harju elekter, HEPO 86564, 2 sekcijas, automāti, skaitītāji, 1 atsevišķs uzskaites skapis.	T-1, 1000kVa		Apmieri nošs	2009	1	17	22000	43%	12.650	5%	10%	**10820**
17	-		**10 kV sadalne**			RM6 tipa		Apmieri nošs	2009	1	17	15400	43%	8.855	5%	10%	**7570**
18	-		**0.4 kV sadalne**			Harju Elekter, Hepo	Sastāv no vienas sekcijas un uzskaites skapja, kuri nokomplektēti ar transformatora slēdzi, automātiskiem slēdžiem, strāvmaiņiem, skaitītājiem.	Apmieri nošs	2009	1	17	17600	43%	10.120	5%	10%	**8650**
																	0

19	BŪV-0030/e	**1438**	**Atslēdznieku 39 TP 1438**			T-1 - 1000kVa, T-2 - 630kVa, t.sk. kabeļi 680 m	Te vēsturiski bija 1999.gada apaksstacija + kabeli 680 m + Montāža, kas kopā sastādīja 52 908.13 Ls jeb 78 281.47 EUR. Un tad izskatās 2009.gadā tika izbūvēta Jauna Transformatora stacija atrodas mūsdienu prasībām atbilstošā būvē - sastāv no diviem transformatoriem un automātiskās vadības ar augstprieguma un zemsprieguma pieslēgumiem (transformators 2009).	Apmieri nošs	31.12.2005	1	17	59400	43%	34.155	7%	10%	**28590**
20	Daļa no BŪV-0030/e		**Transformators**	646919-02	MINERA 1000 Merlin Gerin, FRANCE TRANSFO, Schneider, Francija; 2 sekcijas, automāti, skaitītāji.	T-1, 1000kVa,	Transformators ar slēgierīcēm un pievadiem	Apmieri nošs	2009	1	17	22000	43%	12.650	5%	10%	**10820**
21			**Transformators**	RM 6, ABB		T-2, 630kVa	Transformators ar slēgierīcēm un pievadiem	Apmieri nošs	2009	1	17	19250	43%	11.069	5%	10%	**9460**
22	-		**10 kV sadalne**			RM6		Apmieri nošs līdz nosacīti derīgs	1999	1	27	17600	68%	5.720	10%	10%	**4630**

23	-		**0.4 kV sadalne**			Harju Elekter, Hepo	Sastāv no dvām sekcijām kuras nokomplektētas ar transformatora slēdžiem, sekcijas slēdzi, automātiskiem slēdžiem, strāvmaiņiem, skaitītājiem.	Apmierinošs līdz nosacīti derīgs	1999	1	27	22000	68%	7.150	10%	10%	**5790**
																	0
24	-	**1437**	**Atslēdznieku 37 TP 1437**			T-1, T-2 automātiskā vadība	Transformatora stacija atrodas "padomju laika" būvē - transformatora punkts sastāv no diviem transformatoriem (labā stāvoklī) un no "padomju laikiem" esošās automatiskās vadības (apmierinošā stāvoklī) ar augstsprieguma un zemsprieguma pieslēgumiem.	Apmierinošs līdz nosacīti derīgs	2000	1	26	59400	65%	20.790	10%	10%	**16840**
25			**Transformators**	71093	Merlin Gerin, 10kV, FRANCE TRANSFO, Schneider, Francija (1999.g.)	T-1, 630kVa		Apmierinošs līdz nosacīti derīgs	2000	1	26	19250	65%	6.738	10%	10%	**5460**

26			**Transformators**	71092	Merlin Gerin, 04kV, RM6, PAUWELS TRAFO, Belgium (2000.g.); 2 sekcijas, automāti, skaitītāji, atsevišķs uzskaites skapis.	T-2, 630kVa		Apmierinošs līdz nosacīti derīgs	2000	1	26	19250	65%	6.738	10%	10%	**5460**
27	-	1437	**10 kV sadalne**			RM6		Apmierinošs	2004	1	22	17600	55%	7.920	7%	10%	**6630**
28	-	1437	**0.4 kV sadalne**				Sastāv no divām sekcijām kuras nokomplektētas ar transformatora slēdžiem, sekcijas slēdzi, automātiskiem slēdžiem, strāvmaiņiem, skaitītājiem. Papildus uzstādīts uzskaites skapis.	Apmierinošs	2004	1	22	22000	55%	9.900	7%	10%	**8290**
																	0
29	BŪV-0142	**1453**	**Brīvostas 12 TP - 1453**			T-1 , T-2 automātiskā vadība	Transformatora stacija atrodas mūsdienu prasībām atbilstošā būvē - sastāv no diviem transformatoriem un automātiskās vadības ar augstprieguma un zemsprieguma pieslēgumiem.(transformatori 1999. un 2010.gads)	Apmierinošs	31.12.2008	1	18	53900	45%	29.645	5%	10%	**25350**

30	Daļa no BŪV-0142		**Transformators**	646919-01	Merlin Gerin, Harju Elekter, HEPO 43648, 2 sekcijas, automāti, skaitītāji.	T-1 - 1000kVa	Transformators ar slēgiekārtām un pievadiem	Apmierinošs līdz nosacīti derīgs	1999	1	27	22000	68%	7.150	10%	10%	**5790**
31	Daļa no BŪV-0142		**Transformators**	1.111E+10	RM 6, RIFAS, AKVS, reaktīvās jaudas kompensācijas iekārta, 2 atsevišķi uzskaites skapji.	T-2 - 1000kVa	Transformators ar slēgiekārtām un pievadiem	Apmierinošs	2010	1	16	22000	40%	13.200	3%	10%	**11520**
32	-		**10 kV sadalne**			RM6 tipa		Apmierinošs	2002	1	24	17600	60%	7.040	10%	10%	**5700**
33	-		**0.4 kV sadalne**				Sastāv no dvām sekcijām kuras nokomplektētas ar transformatora slēdžiem, sekcijas slēdzi, automātiskiem slēdžiem, strāvmaiņiem, skaitītājiem, reaktīvās jaudas kompensējošas iekārtas.	Apmierinošs	2002	1	24	27500	60%	11.000	10%	10%	**8910**
34	BŪV-0030/9	**1465**	**Brīvostas 14 TP 1465,**			Būve nav vērtējamais objekts	Būve (padomju laika) Nav Vērtējamais objekts	Apmierinošs	31.12.2005	1	21	0,00	53%	0,00	0%	10%	0
35			**Transformators**	1LPL1700001934 7	Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1465	T-1-400,		Labs	2016	1	10	13750	25%	10.313	0%	10%	**9280**

36			**Transformators**	1LPL577 563	Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco ar 66 tipa vāku) TP 1465	T-2--400		Labs	2017	1	9	13750	23%	10.656	0%	10%	**9590**
37	-		**10 kV sadalne**		RM6 tipa	KSO366 tipa		Neapmierinošs	1977	1	49	17600	94%	1.015	15%	15%	**730**
38	-		**0.4 kV sadalne**				Sastāv no dvām sekcijām kuras nokomplektētas ar transformatora slēdžiem, sekcijas slēdzi, automātiskiem slēdžiem, strāvmaiņiem, skaitītājiem, reaktīvās jaudas kompensējošas iekārtas.	Neapmierinošs	1977	1	49	27500	94%	1.587	15%	15%	**1150**
39	BŪV-0030/3	**1451**	**Ziemas ostas teritorija 3, TP 1451**			Būve nav vērtējamais objekts	Transformatora stacija atrodas "padomju laika" būvē - transformatora punkts sastāv no diviem transformatoriem un automatiskās vadības (labā stāvoklī) ar augstsprieguma un zemsprieguma pieslēgumiem (transformatori 2014 un 2018.gada). Būve nav vērtējamais objekts.	Apmierinošs	31.12.2005	1	21	0,00	53%	0,00	0%	0%	0

40	TEH-0248		**Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1451 (1452 kluda)**			T-1, 400kVa, T-3, 400kVa, automātiskā vadība	Transformatora stacija atrodas "padomju laika" būvē - transformatora punkts sastāv no diviem transformatoriem un automatiskās vadības (labā stāvoklī) ar augstsprieguma un zemsprieguma pieslēgumiem (transformatori 2014. un 2018.gada).	Labs	30.09.2016	1	12	12000	30%	8.400	0%	10%	**7560**
41		1451	**10 kV sadalne**				Sviru slēdži ar rokas piedziņu	Labs	2014	1	12	7700	30%	5.390	5%	10%	**4610**
42	TEH-0248	1451	**0.4 kV sadalne**				Sastāv no trijām sekcijām kuras nokomplektētas ar transformatora slēdžiem, sekcijas slēdžiem, automātiskiem slēdžiem, svirslēdžiem, drošinātājiem, strāvmaiņiem, skaitītājiem.	Labs	2014	1	12	22000	30%	15.400	0%	10%	**13860**
43	Daļa no BŪV-0030/3, TEH-0248, BŪV-0030/3a	1451	**Transformators**	1LPL1800003985 7	ABB (2018.g.)	T-1, 400kVa	Transformators ar slēgierīcēm un pievadiem	Labs	2014	1	8	13750	20%	11.000	0%	10%	**9900**

44	Daļa no BŪV-0030/3, TEH-0248, BŪV-0030/3a	1451	**Transformators**	1LPL541 427	ABB (2014.g.)	T-3, 400kVa	Transformators ar slēgierīcēm un pievadiem	Labs	2014	1	12	13750	30%	9.625	0%	10%	**8660**
45	BŪV-0030/8	**1460**	**Brīvostas 28 TP 1460**			Būve nav vērtējamais objektsT-1 - 1000kVa, T-2 - 1000kVa, T-3 - 1000kVa, automātiskā vadība	Transformatora stacija atrodas "padomju laika" būvē - transformatora punkts sastāv no diviem transformatoriem un automatiskās vadības (labā stāvoklī) ar augstsprieguma un zemsprieguma pieslēgumiem (transformatori 2000 un 2002.gada). Būve nav vērtējamais objekts		31.12.2005	1	26	0,00	65%	0,00	0%	10%	0
46			**Transformators**	70937	TSA	T-1 - 1000kVa	Transformatori ar slēgierīcēm un pievadiem	Apmieri nošs	2002	1	24	22000	60%	8.800	10%	10%	**7130**
47	Daļa no BŪV-0030/8		**Transformators**	70936	TSA	T-2 - 1000kVa	Transformatori ar slēgierīcēm un pievadiem	Apmieri nošs	2002	1	24	22000	60%	8.800	10%	10%	**7130**
48	Daļa no BŪV-0030/8		**Transformators**	272126	DDEAA	T-3 - 1000kVa	Transformators ar slēgierīcēm un pievadiem	Apmieri nošs līdz nosacīti derīgs	2000	1	26	22000	65%	7.700	10%	10%	**6240**
49	-		**10 kV sadalne**			RM6 tipa		Apmieri nošs	2002	1	24	18400	60%	7.360	10%	10%	**5960**

50	-		**0.4 kV sadalne**				Sastāv no trijām sekcijām kuras nokomplektētas ar transformatora slēdžiem, sekcijas slēdžiem, automātiskiem slēdžiem, strāvmaiņiem, skaitītājiem.	Apmieri nošs	2002	1	24	22000	60%	8.800	10%	10%	**7130**
51	BŪV-0030/4	**1452**	**Atslēdznieku 31 TP 1452**			Būve (padomju laika)-Būve - nav vērtēšanas objekts	Transformatora stacija atrodas "padomju laika" būvē - transformatora punkts sastāv no trijiem transformatorie. Būve nav vērtējamais objekts.		31.12.2005	1	21	0,00	100%	0,00	0%	10%	0
52	TEH-0269	1452	**Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku**	1LPL1800003985 8	ABB	T-1, 1000kVa	Transformators ar slēgierīcēm un pievadiem	labs	31.07.2018	1	8	22000	20%	17.600	0%	10%	**15840**
53	TEH-0274	1452	**Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452**	1LPL577564		T-2, 400kVa		labs	31.08.2018	1	10	13750	25%	10.313	0%	10%	**9280**
54	TEH-0285	1452	**Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku**	1LPL1900005726 2	ABB	T-3, 630kVa		labs	24.07.2019	1	7	19250	18%	15.881	0%	10%	**14290**
55	-	1452	**10 kV sadalne**				Sviru slēdži ar rokas piedziņu	Neapmi erinošs	1966-1977	1	49	7700	94%	444	15%	15%	**320**

56	-	1452	**0.4 kV sadalne**				Sastāv no trijām sekcijām kuras nokomplektētas ar transformatora slēdžiem, sekcijas slēdžiem,svirslēdžiem, drošinātājiem, automātiskiem slēdžiem, strāvmaiņiem, skaitītājiem.	Neapmierinošs	1966-1977	1	49	22000	94%	1.269	15%	15%	**920**
57	-	**1450**	**TP1450, transformators**			Būve (padomju laika)-Būve - nav vērtēšanas objekts	Transformatora stacija atrodas "padomju laika" būvē - transformatora punkts sastāv no diviem transformatoriem (labā stāvoklī) un no "padomju laikiem" esošās automatiskās vadības (apmierinošā stāvoklī) ar augstsprieguma un zemsprieguma pieslēgumiem.		-	1	12	0,00	30%	0,00	0%	10%	0

58	-	1450	**TP1450, transformators**	1LPL541 428	ABB (2014.g.)	T-1, 400kWa	Transformatora stacija atrodas "padomju laika" būvē - transformatora punkts sastāv no diviem transformatoriem (labā stāvoklī) un no "padomju laikiem" esošās automatiskās vadības (apmierinošā stāvoklī) ar augstsprieguma un zemsprieguma pieslēgumiem.	labs	2014	1	12	13750	30%	9.625	0%	10%	**8660**
59	-	1450	**10 kV sadalne**				Sviru slēdži ar rokas piedziņu	neapmierinošs	1964-1977	1	49	7700	94%	444	15%	15%	**320**
60	-	1450	**0.4 kV sadalne**				Sastāv no divām sekcijām kuras nokomplektētas ar transformatora slēdžiem, sekcijas slēdzi,svirslēdžiem, drošinātājiem, automātiskiem slēdžiem, strāvmaiņiem, skaitītājiem.	neapmierinošs	1964-1977	1	49	22000	94%	1.269	15%	15%	**920**
61	BŪV-0030/4	1455	**Brīvostas 28 TP 1455**			Būve (padomju laika)-Būve - nav vērtēšanas objekts	Transformatora stacija atrodas "padomju laika" būvē - transformatora punkts sastāv no diviem transformatorie. Būve nav vērtējamais objekts.			1							0
62	BŪV-0030/6	1455	**Transformators**	10704001	TSA	T-1 - 1000kVa	Transformatori ar slēgierīcēm un pievadiem	Apmierinošs	2005	1	21	22000	53%	10.450	7%	10%	**8750**

63	BŪV-0190	1455	**Transformators**	10705701	DDEAA	T-2 - 630kVa	Transformators ar slēgierīcēm un pievadiem	Labs līdz apmierinošs	2012	1	14	19250	35%	12.513	3%	10%	**10920**
64	-	1455	**10 kV sadalne**			RM6 tipa	Sviru slēdži ar rokas piedziņu	Labs līdz apmierinošs	2012	1	14	17600	35%	11.440	3%	10%	**9990**
65	-	1455	**0.4 kV sadalne**				Sastāv no trijām sekcijām kuras nokomplektētas ar transformatora slēdžiem, sekcijas slēdžiem, automātiskiem slēdžiem, strāvmaiņiem, skaitītājiem, divām reaktīvās jaudas kompensējošām iekārtām.	Labs līdz apmierinošs	2012	1	14	22000	35%	14.300	3%	10%	**12480**
																	607.940

15. Vērtības aprēķins ar izmaksu pieeju (kabeļu līnijas)

N.p.k.	Posms no…	…posms līdz	Trases garums, zemē ieguldīti kabeļu metri, saskaņā ar Pasūtītāja sniegto informāciju	Kabeļa marka	Kabeļa šķērsgriezums, mm	Tehniskais stāvoklis (TS)	Ekspluatācijā nodošanas gads SASKAŅĀ AR SARAKSTU	Skaits, gab. (komplekts)	Ekspluātācijas laiks, gadi	Pilna aizvietošanas jaunvērtība ar darba un materiālu izmaksām vērtēšanas datumā, bez PVN, EUR	Fiziskais nolietojums, %	Atlikusī aizvietošanas vērtība, EUR	Funkcionālais nolietojums, novecojums, %	Ārējais (ekonomiskais) nolietojums, %	Aprēķinātā tirgus vērtība, bez PVN, EUR
1	SP OSTA	TP1438	828	**AAB+ASB+AHXAMK-10**	3x240	apmierinošs - nosacīti derīgs	1999	1	27	82800	68%	26.910	7%	10%	**22520**
2	TP1438	TP1437	335	**AHXAMK-10**	3x240	apmierinošs	2001	1	25	33500	63%	12.563	7%	10%	**10510**
3	TP1437	TP1452	226	**AHXAMK-10**	3x240	apmierinošs	2001	1	25	22600	63%	8.475	7%	10%	**7090**
4	SP OSTA	TP1450	189	**ASB-10**	3x240	apmierinošs	2009	1	17	18900	43%	10.868	5%	10%	**9290**
5	TP1450	TP1452	557	**ASB-10**	3x185	nosacīti derīgs	1994	1	32	55700	80%	2.150	10%	15%	**8520**
6	SP OSTA	TP1454	780	**AHXAMK-10**	3x240	apmierinošs	2009	1	17	78000	43%	44.850	5%	10%	**38350**

7	TP1454	TP1459	10	**AHXAMK-10**	3x240	apmierinošs	2009	1	17	1000	43%	575	5%	10%	**490**
8	TP1454	TP1451	740	**AAB+AHXCMK-10**	3x240	apmierinošs	2009	1	17	74000	43%	42.550	5%	10%	**36380**
9	SP OSTA	TP1457	760	**AAB+AHXCMK-10**	3x240	apmierinošs	2009	1	17	76000	43%	43.700	5%	10%	**37360**
10	TP1457	TP1460	340	**ASB+AHXCMK-10**	3x240	apmierinošs	2004	1	22	34000	55%	15.300	7%	10%	**12810**
11	SP OSTA	TP1451	669	**AHXAMK+ASB-10**	3x240	apmierinošs	2009	1	17	66900	43%	38.468	5%	10%	**32890**
12	TP1451	TP1460	403	**AHXAMK+ASB-10**	3x150+3x195	nosacīti derīgs	1994	1	32	40300	80%	8.060	10%	15%	**6170**
13	TP1451	TP1460	405	**AHXAMK+ASB-10**	3x150+3x195	nosacīti derīgs	1994	1	32	40500	80%	8.100	10%	15%	**6200**
14	TP1460	TP1459	1110	**AAB+AHXCMK-10**	3x240	apmierinošs	2009	1	17	111000	43%	63.825	5%	10%	**54570**
15	TP1459	TP1465	360	**AAB+AHXCMK-10**	3x240	apmierinošs	2009	1	17	36000	43%	20.700	5%	10%	**17700**
16	SP OSTA	TP1455	622	**AHXAMK+ASB-10**	3x240	apmierinošs	2009	1	17	62200	43%	35.765	5%	10%	**30580**

17	TP1455	TP1465	780	**AAB+AHXCMK-10**	3x240	nosacīti derīgs	1994	1	32	78000	80%	15.600	10%	15%	**11930**
18	TP1465	TP1453	393	**ASB-10**	3x240	apmierinošs	2003	1	23	39300	58%	16.703	7%	10%	**13980**
19	TP1466	TP1458	160	**AHXCMK-10**	3x240	apmierinošs	2008	1	18	16000,00	45%	8.800	5%	10%	**7520**
20	TP1458	TP1456	340	**AHXAMK-10**	3x240	labs	2015	1	11	34000,00	28%	24.650	0%	10%	**22190**
21	TP1456	TP1453	770	**AHXAMK-10**	3x240	labs	2015	1	11	77000,00	28%	55.825	0%	10%	**50240**
															437.290

16. Aprēķins ar tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeju (NĪ)

Tirgus darījumu analīze (visi darījumu ar noliktavu, ražošanas, garāžu ēkām Liepājā līdz 50 m2, pēdējo 3 gadu laikā)

Tirgus datu analīze sagatavota, pamatojoties uz iesniegtajā datu failā apkopotajiem būvju pirkuma darījumiem laika periodā no **2023. gada 11. augusta līdz 2026. gada 4. martam**. Datu kopā dominē garāžu darījumi Liepājas valstspilsētā, analīze balstīta uz **186 unikāliem garāžu darījumiem Liepājā**.

Galvenie tirgus rādītāji

Analizētajos 186 darījumos kopējā pārdotā garāžu platība sasniedz aptuveni **3 856 m²**, bet kopējā darījumu summa – **722 389 EUR**.

Rādītājs	Rezultāts
Darījumu skaits	**186**
Kopējā pārdotā platība	**3 856 m²**
Kopējā darījumu summa	**722 389 EUR**
Vidējā viena darījuma platība	**20,7 m²**
Vidējā viena darījuma summa	**3 884 EUR**
Vidējā EUR/m² cena*	**192 EUR/m²**
Svērtā vidējā cena**	**187 EUR/m²**
Zemākā konstatētā EUR/m² cena	**4 EUR/m²**
Augstākā konstatētā EUR/m² cena	**814 EUR/m²**

* Vidējā vērtība aprēķināta kā failā norādīto individuālo EUR/m² rādītāju vidējais aritmētiskais.
** Svērtā vidējā cena aprēķināta kā visu darījumu kopējā summa / kopējā pārdotā platība.
Analizētajā periodā tipiska pārdotā garāžas platība ir aptuveni **20–21 m²**. Vienlaikus datu kopā sastopami gan mazāki objekti ap 11–17 m², gan lielāki garāžu objekti, kuru platība pārsniedz 30–40 m². Piemēram, 2025. gada augustā Laboratorijas ielā 12 reģistrēts 11 m² darījums, savukārt Jaunā ielā 24 – 40 m² darījums.

Darījumu dinamika pa gadiem

Gads	Darījumu skaits	Kopējā platība, m²	Darījumu summa, EUR	Vid. darījuma cena, EUR	Vid. EUR/m²	Svērtā EUR/m²
2023*	35	751	106 610	3 046	153	**142**
2024	76	1 544	296 550	3 902	192	**192**
2025	67	1 387	275 729	4 115	205	**199**
2026**	8	174	43 500	5 438	250	**250**
Kopā	**186**	**3 856**	**722 389**	**3 884**	**192**	**187**

* 2023. gada dati failā sākas tikai 11. augustā.
** 2026. gada dati pieejami tikai līdz 4. martam.

2023.gada un 2026. gada darījumu skaits tādēļ nav tieši salīdzināms ar pilniem 2024. un 2025. kalendāra gadiem. Failā 2023. gada darījumi sākas augustā, savukārt 2026. gada pēdējais reģistrētais garāžas darījums ir 4. martā.

Pilnu kalendāro gadu salīdzinājumā vislielākā tirgus aktivitāte konstatēta **2024. gadā – 76 darījumi**. 2025. gadā reģistrēti 67 darījumi jeb aptuveni **11,8% mazāk**. Tomēr darījumu skaita samazināšanās 2025. gadā nav saistīta ar līdzvērtīgu cenu samazināšanos. Tieši pretēji – vidējais darījuma apmērs un vidējā EUR/m² cena nedaudz palielinājusies.

EUR/m² cenu dinamika
Svērtā vidējā cena, kas ņem vērā gan darījuma cenu, gan pārdotās garāžas platību, palielinājusies šādi:
Svērtā vidējā cena, EUR/m²

Nozīmīgākais salīdzinājums ir starp abiem pilnajiem gadiem:

Rādītājs	2024	2025	Izmaiņa
Darījumu skaits	76	67	**−11,8%**
Kopējā pārdotā platība	1 544 m²	1 387 m²	**−10,2%**
Darījumu kopējā summa	296 550 EUR	275 729 EUR	**−7,0%**
Vidējā darījuma summa	3 902 EUR	4 115 EUR	**+5,5%**
Vidējā EUR/m² cena	192 EUR/m²	205 EUR/m²	**+6,8%**
Svērtā vidējā EUR/m² cena	192 EUR/m²	199 EUR/m²	**+3,5%**

2024.–2025. gada salīdzinājums norāda uz mērenu tirgus aktivitātes samazinājumu, vienlaikus saglabājoties nelielam cenu kāpumam.
Darījumu skaits 2025. gadā ir samazinājies par aptuveni 12%, savukārt pārdotā platība – par aptuveni 10%. Vienlaikus vidējā viena darījuma cena pieaugusi par aptuveni 5,5%, bet svērtā vidējā cena par 1 m² – par aptuveni 3,5%.
Tas liecina nevis par izteiktu tirgus cenu kritumu, bet drīzāk par **mazāku darījumu aktivitāti pie nedaudz augstāka cenu līmeņa**.

Cenu diapazons
Garāžu tirgū konstatēta ļoti plaša individuālo darījumu EUR/m² amplitūda.
Visā analizētajā periodā:

- zemākā cena – **4 EUR/m²**;
- augstākā cena – **814 EUR/m²**;
- vidējā cena – ap **192 EUR/m²**;
- svērtā vidējā cena – ap **187 EUR/m²**.

Zemākā cenas attiecība konstatēta 2023. gada 22. novembra darījumā Tērauda ielā 12 – 24 m² garāža pārdota par 100 EUR jeb 4 EUR/m².
Savukārt viens no augstākajiem rādītājiem fiksēts 2024. gada 10. oktobrī Tukuma ielā 5/9, kur 17 m² garāža pārdota par 14 000 EUR jeb **814 EUR/m²**.
Šāda cenu amplitūda norāda, ka garāžu tirgus nav pilnībā homogēns. Vienības cenu var būtiski ietekmēt konkrētā atrašanās vieta, garāžas tehniskais stāvoklis, piebraukšana, komunikācijas, kompleksa kvalitāte, īpašuma tiesību struktūra un citi konkrētā objekta raksturlielumi, kas šajā datu failā nav aprakstīti.
Tādēļ **atsevišķas ļoti zemas vai ļoti augstas cenas nav izmantojamas kā tipisks tirgus līmenis bez konkrētā darījuma papildu izvērtēšanas**.

Darījumu summu raksturojums
Visā analizētajā garāžu darījumu izlasē kopējais naudas apgrozījums ir aptuveni **722 tūkst. EUR**.
2024.gadā darījumu kopējā summa sasniedza aptuveni **296,6 tūkst. EUR**, savukārt 2025. gadā – **275,7 tūkst. EUR**.

Samazinājums ir aptuveni 7%, kas ir mazāks par darījumu skaita samazinājumu. Tas izskaidrojams ar to, ka vidējā viena darījuma summa 2025. gadā bija augstāka.

Vidējā viena darījuma cena
Vidējā darījuma summa

2024.gadā vidējā viena analizētā garāžas darījuma summa bija aptuveni **3 902 EUR**, savukārt 2025. gadā jau **4 115 EUR**.
Tādējādi gada laikā vidējā darījuma summa pieaugusi par aptuveni **5,5%**.
2026. gada sākuma datos vidējais rādītājs ir vēl augstāks – aptuveni 5,4 tūkst. EUR –, tomēr šis rezultāts balstās tikai uz astoņiem garāžu darījumiem un tādēļ nav uzskatāms par pilna gada tirgus rādītāju.

Pārdevēju struktūra

Pārdevēja veids	Darījumu skaits	Īpatsvars
Fiziska persona	**177**	**95,2%**
Juridiska persona	**6**	**3,2%**
Valsts vai pašvaldība	**3**	**1,6%**
Kopā	**186**	**100%**

Vairāk nekā 95% darījumu pārdevējs ir fiziska persona. Juridisko personu un valsts vai pašvaldību veikto pārdošanas darījumu skaits ir salīdzinoši neliels. Atsevišķi valsts vai pašvaldības pārdevēja darījumi redzami, piemēram, Laboratorijas ielā 16 2025. gada janvārī un februārī.

Tirgus tendences interpretācija
Apkopotie darījumu dati kopumā norāda uz **aktīvu, bet cenu ziņā samērā izkliedētu Liepājas garāžu tirgu**.
No pilno kalendāro gadu – 2024. un 2025. gada – salīdzinājuma izriet vairākas būtiskas tendences.
Pirmkārt, **darījumu aktivitāte 2025. gadā ir nedaudz samazinājusies**. Darījumu skaits samazinājies no 76 līdz 67 jeb par aptuveni 12%.
Otrkārt, aktivitātes samazināšanās nav izraisījusi cenu kritumu. Vidējā EUR/m² cena pieaugusi no aptuveni 192 EUR/m² līdz 205 EUR/m², bet svērtā vidējā cena – no aptuveni 192 EUR/m² līdz 199 EUR/m².
Treškārt, vidējā viena darījuma summa palielinājusies no aptuveni 3,9 tūkst. EUR līdz 4,1 tūkst. EUR.
Tādējādi **2025. gadā salīdzinājumā ar 2024. gadu vērojama mērena darījumu skaita samazināšanās, vienlaikus saglabājoties stabilam līdz nedaudz augošam cenu līmenim**. Failā 2024. gada darījumi aptver visu kalendāro gadu, un 2025. gada dati tāpat aptver visu gadu līdz decembra beigām.
2026.gada sākumā novērotie rādītāji ir augstāki, tomēr izlase ir pārāk maza, lai no tās secinātu, ka visā 2026. gadā būs vērojams līdzvērtīgs cenu pieaugums.

Secinājums
Analizējot Liepājas darījumus periodā no 2023. gada augusta līdz 2026. gada martam, pēc datu attīrīšanas identificēti **186 unikāli Liepājas garāžu darījumi**.
Analizētajā periodā kopējā pārdotā garāžu platība veido aptuveni **3 856 m²**, bet darījumu kopējā summa – aptuveni **722,4 tūkst. EUR**. Vidējā pārdotā objekta platība ir aptuveni **20,7 m²**, bet vidējā viena darījuma summa – aptuveni **3,9 tūkst. EUR**.


Pilno kalendāro gadu salīdzinājums rāda, ka 2025. gadā, salīdzinot ar 2024.gadu, darījumu skaits samazinājies aptuveni par 12%, savukārt svērtā vidējā EUR/m² cena palielinājusies aptuveni par 3,5%. Tādējādi analizētie dati norāda uz **salīdzinoši stabilu cenu līmeni ar mērenu pieauguma tendenci**, vienlaikus 2025.gadā samazinoties tirgus aktivitātei.

Reģistrētie darījumi (noliktavu, ražošanas, garāžu ēkas līdz 50 m2, pēdējā gada laikā):

Būve	Brīvības iela 150, Liepāja	D	12/08/2025	21	0	4 000	191	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Ķieģeļu iela 43A, Liepāja	D	14/08/2025	17	0	9 200	532	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Klaipēdas iela 17A, Liepāja	D	19/08/2025	18	0	9 000	497	Garāžas	Juridiska persona
Būve SS	Pļavu iela 51A, Liepāja	D	21/08/2025	17	0	5 500	320	Garāžas	Fiziska persona
Būve SS	Tukuma iela 5/9, Liepāja	D	28/08/2025	18	0	4 000	223	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Pulvera iela 34, Liepāja	D	29/08/2025	22	0	1 500	67	Garāžas	Fiziska persona
Būve SS	Brīvības iela 150, Liepāja	D	04/09/2025	18	0	2 000	112	Garāžas	Fiziska persona
Būve SS	Brīvības iela 150, Liepāja	D	08/09/2025	19	0	2 000	105	Garāžas	Fiziska persona
Būve SS	Baltijas iela 2, Liepāja	D	10/09/2025	20	0	4 000	198	Garāžas	Fiziska persona
Būve SS	Spīdolas iela 47, Liepāja	D	15/09/2025	21	0	2 000	97	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Ģenerāļa Baloža iela 47A, Liepāja	D	23/09/2025	19	0	2 500	131	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Klāva Ukstiņa iela 53/55 k-16, Liepāja	D	01/10/2025	18	0	3 800	215	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Kungu iela 83, Liepāja	D	07/10/2025	23	0	2 500	108	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Kuģinieku iela 3, Liepāja	D	14/10/2025	19	0	8 000	430	Garāžas	Fiziska persona
Būve SS	Laboratorijas iela 16, Liepāja	D	16/10/2025	22	0	2 500	115	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Kuldīgas iela 45, Liepāja	D	20/10/2025	34	0	6 200	180	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Mālu iela 35, Liepāja	D	21/10/2025	20	0	3 000	151	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Bērzu iela 17, Liepāja	D	11/11/2025	19	0	2 000	106	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Zāļu iela 16B, Liepāja	D	13/11/2025	21	0	5 000	243	Garāžas	Fiziska persona
Būve SS	Brīvības iela 150, Liepāja	D	13/11/2025	18	0	3 000	163	Garāžas	Fiziska persona
Būve SS	Brīvības iela 150, Liepāja	D	08/12/2025	19	0	4 160	219	Garāžas	Fiziska persona
Būve SS	Spīdolas iela 47, Liepāja	D	10/12/2025	20	0	1 500	76	Garāžas	Fiziska persona

Būve	Ulmales iela 14, Liepāja	D	10/12/2025	23	0	7 500	322	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Cukura iela 26A, Liepāja	D	15/12/2025	17	0	3 600	211	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Tukuma iela 5/9, Liepāja	D	17/12/2025	17	0	8 500	489	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Rudbāržu iela 10C, Liepāja	D	17/12/2025	37	0	6 869	186	Garāžas	Valsts vai pašvaldība
Būve	Laboratorijas iela 16, Liepāja	D	29/12/2025	21	0	300	14	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Laboratorijas iela 16, Liepāja	D	29/12/2025	23	0	3 000	128	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Rudbāržu iela 10A, Liepāja	D	06/01/2026	38	0	14 000	365	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Pērkones Zeme, Grīnvalti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov.	D	20/01/2026	21	0	1 000	47	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Kaiju iela 52, Liepāja	D	21/01/2026	20	0	3 500	175	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Mirdzas Ķempes iela 30, Liepāja	D	23/01/2026	18	0	5 000	276	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Brīvības iela 150, Liepāja	D	26/01/2026	21	0	2 500	120	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Pērkones Zeme, Grīnvalti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov.	D	02/02/2026	21	0	5 000	244	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Vaiņodes iela 11A, Liepāja	D	03/02/2026	49	0	2 000	41	Rūpnīcas	Cits
Būve	Vītes iela 2, Liepāja	D	09/02/2026	16	0	12 000	741	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Jaunā iela 24, Liepāja	D	25/02/2026	20	0	2 000	98	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Brīvības iela 150, Liepāja	D	02/03/2026	23	0	2 000	85	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Nākotnes iela 14, Liepāja	D	04/03/2026	18	0	2 500	139	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Laboratorijas iela 12, Liepāja	D	06/03/2026	22	0	2 000	90	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Roņu iela 7A, Liepāja	D	06/03/2026	21	0	9 000	431	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Tukuma iela 5/9, Liepāja	D	11/03/2026	17	0	8 500	489	Garāžas	Juridiska persona
Būve	Ģenerāļa Baloža iela 47A, Liepāja	D	16/03/2026	20	0	4 000	199	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Mālu iela 35, Liepāja	D	20/03/2026	40	0	8 000	201	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Pulvera iela 34, Liepāja	D	24/03/2026	21	0	7 700	365	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Zāļu iela 16B, Liepāja	D	26/03/2026	19	0	8 500	440	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Strazdu iela 20, Liepāja	D	31/03/2026	19	0	5 000	266	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Laboratorijas iela 16, Liepāja	D	01/04/2026	21	0	6 700	316	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Brīvības iela 150, Liepāja	D	01/04/2026	18	0	800	45	Garāžas	Fiziska persona

Būve	Oskara Kalpaka iela 58B, Liepāja	D	24/04/2026	19	0	3 000	159	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Brīvības iela 150, Liepāja	D	28/04/2026	18	0	1 500	84	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Ģenerāļa Baloža iela 47A, Liepāja	D	07/05/2026	20	0	2 000	100	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Laboratorijas iela 12, Liepāja	D	07/05/2026	22	0	2 000	90	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Invalīdu iela 5, Liepāja	D	11/05/2026	18	0	5 350	294	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Rīgas iela 18A, Liepāja	D	12/05/2026	18	0	9 000	503	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Cukura iela 26A, Liepāja	D	26/05/2026	17	0	2 000	117	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Virsnieku iela 15, Liepāja	D	27/05/2026	19	0	11 000	567	Garāžas	Fiziska persona
Būve	Tukuma iela 5/9, Liepāja	D	19/06/2026	16	0	12 000	769	Garāžas	Fiziska persona

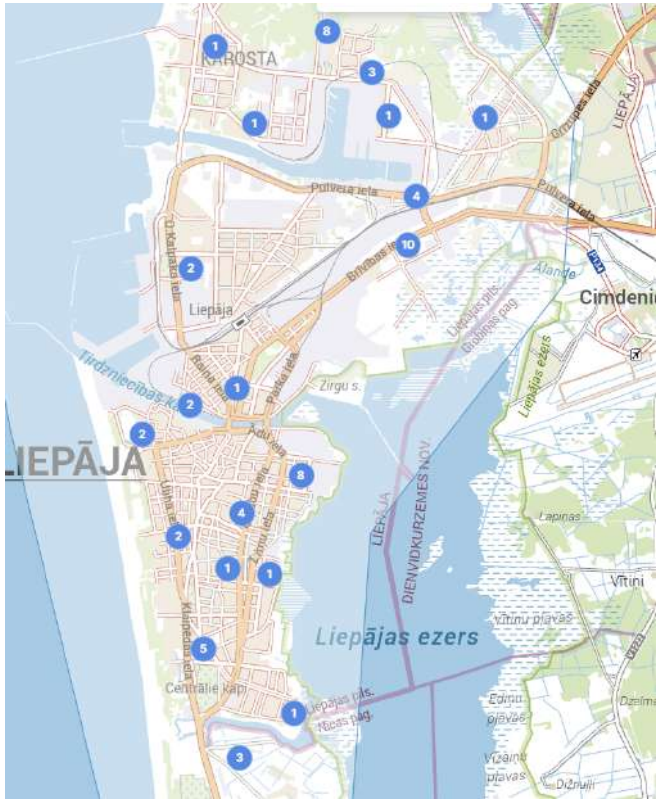

Avots: www.cenubanka.lv

Izvērtējot nekustamo īpašumu tirgū reāli notikušos darījumus un piedāvājumā esošus pielīdzināmus objektus novērtējamam īpašumam, kā arī ņemot vērā vērtējamā īpašuma atrašanās vietu, piebraukšanas ceļu kvalitāti, zemes gabala lielumu, izmantošanas iespējas, apkārtējās apbūves izvietojumu, pieejamās inženierkomunikācijas, ēku tehnisko stāvokli, īpašuma specifiku, ar īpašumu saistītos riskus un citus tirgus vērtību ietekmējošos faktorus vērtētāji uzskata, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība par, kas attiecināta uz apbūves m^2, tiek noteikta no 275,- EUR/m^2 līdz 350,- EUR/m^2:

TP	Kad. apz. (kad. Nr., nodalījums)	Adrese	Vizualizācija	Ekspluatācijas uzsākšanas gads	Ēkas platība, m2	EUR/m2	Ēkas vērtība (NĪ vērtība), EUR
1437	**1700 010 0022 011** (Kad. Nr. 1700 510 0059, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000949279, statuss: īpašnieks)	Atslēdznieku iela 37, Liepāja		2001.gads	**12**	**350**	**4200**
1438	**1700 010 0022 004** (ZG nodalījumā nav reģistrēts, reģistrēts LR VZD Kadastra informācijas sistēmā, statuss: tiesiskais valdītājs)	Atslēdznieku iela 41, Liepāja		1999.gads	**12**	**300**	**3600**
1454	**1700 010 0003 015** (Kad. Nr. 1700 510 0056, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000948820, statuss: īpašnieks)	Brīvostas iela 22, Liepāja		2009.gads	**45,2**	**275**	**12430**
1459							
1456	**1700 010 0003 015** (Kad. Nr. 1700 510 0062, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000955704, statuss: īpašnieks)	Brīvostas iela 2D, Liepāja		2015.gads	**28,6**	**325**	**9295**
1458	**1700 010 0041 005** (Kad. Nr. 1700 510 0060, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000951550, statuss: īpašnieks)	Oskara Kalpaka iela 113, Liepāja		2009.gads	**19,1**	**300**	**5730**
						KOPĀ:	**35255**

17. Slēdziens

Objekta aprēķinātās tirgus vērtības apsekošanas un novērtēšanas datumā, kad tika veikta apsekošana tā atrašanās vietā:

Tirgus vērtība (TP, iekārtas, 65 pozīcija):	607`940, - EUR, bez PVN (seši simti septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro)
Tirgus vērtība (Kabeļu līnijas, 21 pozīcija):	437`290,- EUR, bez PVN (četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit euro)
Tirgus vērtība (6 NĪ):	35`255,- EUR, bez PVN (trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro)
Tirgus vērtība (viss kopā):	**1`080`485,- EUR, bez PVN** **(viens miljons astoņdesmit tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro)**

Objekta aprēķinātā vērtība raksturo vērtību pašreizējā ekonomiskajā situācijā, bet tā neraksturo vērtību izmaiņas pie neizbēgama tautsaimniecības attīstības scenārija paredzamā nākotnē. Šī vērtība ir aprēķināta pie tiem nosacījumiem, kas uzskaitīti vērtējuma atskaitē.
Veikto aprēķinu rezultātā, papildus citiem nosacījumiem un ierobežojošiem faktoriem, kas minēti šī vērtējuma tekstā, mūsu vērtējuma atskaites un vērtību aprēķina pamatā ir sekojoši specifiski pieņēmumi:
1. Pasūtītājs vērtētājiem ir iesniedzis informāciju par Objekta īpašumtiesībām, apjomiem, apgrūtinājumiem. Mēs pieņemam, ka šī informācija ir pareiza;
2. Objekts nav apgrūtināts ar parādiem vai kādām citām saistībām, ja vien par to nav minēts šajā vērtējuma atskaitē;
3. Potenciālais Objekta pircējs varēs iegūt īpašuma tiesības uz to.

18. Neatkarības apliecinājums

Ar šo apliecinu, ka:

- pilnīgā saskaņā ar manām zināšanām un pārliecību šeit izvirzītie apgalvojumi ir patiesi, un informācija, uz kuru balstās šai ziņojumā iekļautie viedokļi, ir adekvāta, ņemot vērā ierobežojumus, kuri šajā ziņojumā ir minēti;
- ne mana nodarbošanās, ne atlīdzība par šī novērtējuma ziņojuma izstrādi, nav atkarīga no vērtībām, kuras ziņojumā tiek uzrādītas;
- šis ziņojums ir izstrādāts saskaņā ar profesionālo neatkarīgo vērtētāju ētikas un standartu principiem;
- man nav ne tieša, ne netieša, pašreizēja vai nākotnē paredzama personīga interese par šo īpašumu, ne arī iespēja gūt labumu no šādi novērtēta īpašuma pārdošanas;
- novērtējuma ziņojums izstrādāts atbilstoši Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas apstiprinātiem īpašumu vērtētāju profesionālās prakses standartiem ((LVS 401:2013);
- es personīgi esmu pārbaudījis novērtēto īpašumu, kā arī veicis novērtējuma ziņojumā izmantoto salīdzināmo datu pārbaudi;
- neviens cits kā zemāk parakstījusies persona ir sagatavojusi analīzi, secinājumus un viedokli par Objekta vērtībām, kuras šeit pieminētas;
- neviena no šī ziņojuma daļām nav publicējama ar reklāmas, sabiedrisko attiecību, informatīvo ziņu, pārdošanas mediju vai citu sabiedriskās saziņas līdzekļu starpniecību bez iepriekšēja rakstiska veikta šā ziņojuma autora, novērtētāja apstiprinājuma.

_____
(Jānis Bojaruns, LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 15, KM)

_____
(Pēteris Strautmanis, LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 29, KM)
(Pēteris Strautmanis, LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 92, NĪ)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS
AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

19. Iesniegtie dokumenti un pielikumi

Vērtējuma pasūtītāja iesniegtie dokumenti:

- Dokumentācija – vērtējamo pamatlīdzekļu kartiņas, uzskaites dokumenti, tāmes, akti, ekspluatācijā nodošanas akti;

Vērtējuma pielikumos iekļautie dokumenti:

- Dokumentācija – vērtējamo pamatlīdzekļu kartiņas, uzskaites dokumenti, tāmes, akti, ekspluatācijā nodošanas akti;
- Darba uzdevums;
- Pārdošanas piedāvājumu u.c. materiāli no plašsaziņas informatīvajiem līdzekļiem;
- SIA "VCG Ekspertu grupa" kompetences sertifikāts Nr. 6;
- SIA "VCG ekspertu grupa" reģistrācijas apliecības kopija;
- SIA "VCG Ekspertu grupa" profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise;
- Pētera Strautmaņa profesionālās kvalifikācijas sertifikāta Nr. 29 kopija (KM);
- Pētera Strautmaņa profesionālās kvalifikācijas sertifikāta Nr. 92 kopija (NĪ);
- Jāņa Bojaruns profesionālās kvalifikācijas sertifikāta Nr. 15 kopija (KM).

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0030/3

Nosaukums:	Ziemas ostas teritorija 3, TP 1451	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:	
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:	**BŪV-0030/3**	Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Transformatora punkti			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Ēkas-rezerve 3361 - no armijas	Uzskaites vērtība:	**1280.58**	Nol. summa mēnesī:	0.00
Atbildīgā pers:	Aigars Kudrēvičs	Nolietojums:	**1280.58**	Nol. summa gadā:	0.00
Ekspluatācijā no:	**31.12.2005.**	Atlikusī vērtība:	**0.00**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:			
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs: .....

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Ziemas ostas teritorija 3, TP 1451 uma atlikumi			BŪV	1280.58	1280.58	1280.58	1280.58	0.00
Ziemas ostas teritorija 3, TP 1451 i kustība		01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	1280.58	1280.58	0.00
Ziemas ostas teritorija 3, TP 1451 i kustība		31.12.2021.	0036	0.00	0.00	1280.58	1280.58	0.00
Ziemas ostas teritorija 3, TP 1451 i kustība		31.12.2024.	0076	0.00	0.00	1280.58	1280.58	0.00

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0030/4

Nosaukums:	Atslēdznieku 31 TP 1452	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:	
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:	**BŪV-0030/4**	Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Transformatora punkti			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Ēkas-rezerve 3361 - no armijas	Uzskaites vērtība:	**2134.31**	Nol. summa mēnesī:	0.00
Atbildīgā pers:	Aigars Kudrēvičs	Nolietojums:	**2134.31**	Nol. summa gadā:	0.00
Ekspluatācijā no:	**31.12.2005.**	Atlikusī vērtība:	**0.00**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:			
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs: .....

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Atslēdznieku 31 TP 1452	PL sākuma atlikumi		BŪV	2134.31	2134.31	2134.31	2134.31	0.00
Atslēdznieku 31 TP 1452	Iekšējā kustība	01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	2134.31	2134.31	0.00
Atslēdznieku 31 TP 1452	Iekšējā kustība	31.12.2021.	0036	0.00	0.00	2134.31	2134.31	0.00
Atslēdznieku 31 TP 1452	Iekšējā kustība	31.12.2024.	0076	0.00	0.00	2134.31	2134.31	0.00

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0030/6

Nosaukums:	Brīvostas 28 TP 1455	Kadastra numurs:	**17000100032**	Kadastra apzīmējums:	17000100032004
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:	**BŪV-0030/6**	Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Transformatora punkti			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Ēkas-rezerve 3361 - no armijas	Uzskaites vērtība:	**3557.18**	Nol. summa mēnesī:	0.00
Atbildīgā pers:	Aigars Kudrēvičs	Nolietojums:	**3557.18**	Nol. summa gadā:	0.00
Ekspluatācijā no:	**31.12.2005.**	Atlikusī vērtība:	**0.00**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:			
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs:

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Brīvostas 28 TP 1455	PL sākuma atlikumi		BŪV	3557.18	3557.17	3557.18	3557.17	0.01
Brīvostas 28 TP 1455	Iekšējā kustība	01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	3557.18	3557.17	0.01
Brīvostas 28 TP 1455	Iekšējā kustība	31.12.2021.	0036	0.00	0.00	3557.18	3557.17	0.01
Brīvostas 28 TP 1455	Atlikušās vērtības norak	31.12.2021.	ATI_Vert_inzenierb	0.00	0.01	3557.18	3557.18	0.00
Brīvostas 28 TP 1455	Iekšējā kustība	31.12.2024.	0076	0.00	0.00	3557.18	3557.18	0.00

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0030/8

Nosaukums:	Brīvostas 28 TP 1460	Kadastra numurs:	**17000100032**	Kadastra apzīmējums:	17000100032003
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:	**BŪV-0030/8**	Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Transformatora punkti			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Ēkas-rezerve 3361 - no armijas	Uzskaites vērtība:	**4268.61**	Nol. summa mēnesī:	0.00
Atbildīgā pers:	Aigars Kudrēvičs	Nolietojums:	**4268.61**	Nol. summa gadā:	0.00
Ekspluatācijā no:	**31.12.2005.**	Atlikusī vērtība:	**0.00**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:			
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs:

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Brīvostas 28 TP 1460	PL sākuma atlikumi		BŪV	4268.61	4268.61	4268.61	4268.61	0.00
Brīvostas 28 TP 1460	Iekšējā kustība	01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	4268.61	4268.61	0.00
Brīvostas 28 TP 1460	Iekšējā kustība	31.12.2021.	0036	0.00	0.00	4268.61	4268.61	0.00
Brīvostas 28 TP 1460	Iekšējā kustība	31.12.2024.	0076	0.00	0.00	4268.61	4268.61	0.00

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0030/9

Nosaukums:	Brīvostas 14 TP 1465,	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:	
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:	**BŪV-0030/9**	Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Transformatora punkti			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Ēkas-rezerve 3361 - no armijas	Uzskaites vērtība:	**996.01**	Nol. summa mēnesī:	2.80
Atbildīgā pers:	Aigars Kudrēvičs	Nolietojums:	**996.01**	Nol. summa gadā:	33.60
Ekspluatācijā no:	**31.12.2005.**	Atlikusī vērtība:	**0.00**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:			
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs:

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Brīvostas 14 TP 1465,	PL sākuma atlikumi		BŪV	996.01	970.84	996.01	970.84	25.17
Brīvostas 14 TP 1465,	Pamatlīdzekļu nolietojui	02.01.2018.	BUV 1-2018	0.00	2.80	996.01	973.64	22.37
Brīvostas 14 TP 1465,	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.02.2018.	BUV 2-2018	0.00	2.80	996.01	976.44	19.57
Brīvostas 14 TP 1465,	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.03.2018.	BUV 3-2018	0.00	2.80	996.01	979.24	16.77
Brīvostas 14 TP 1465,	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.04.2018.	BUV 4-2018	0.00	2.80	996.01	982.04	13.97
Brīvostas 14 TP 1465,	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.05.2018.	BUV 5-2018	0.00	2.80	996.01	984.84	11.17
Brīvostas 14 TP 1465,	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.06.2018.	BUV 6-2018	0.00	2.80	996.01	987.64	8.37
Brīvostas 14 TP 1465,	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.07.2018.	BUV 7-2018	0.00	2.80	996.01	990.44	5.57
Brīvostas 14 TP 1465,	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.08.2018.	BUV 8-2018	0.00	2.80	996.01	993.24	2.77
Brīvostas 14 TP 1465,	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.09.2018.	BUV 9/2018	0.00	2.77	996.01	996.01	0.00
Brīvostas 14 TP 1465,	Iekšējā kustība	01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	996.01	996.01	0.00
Brīvostas 14 TP 1465,	Iekšējā kustība	31.12.2021.	0036	0.00	0.00	996.01	996.01	0.00
Brīvostas 14 TP 1465,	Iekšējā kustība	31.12.2024.	0076	0.00	0.00	996.01	996.01	0.00

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0030/e

Nosaukums:	Atslēdznieku 39 TP 1438	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:	
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:		Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Transformatora punkti			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Liepājas SEZ teritorija	Uzskaites vērtība:	**75281.38**	Nol. summa mēnesī:	127.11
Atbildīgā pers:	Aigars Kudrēvičs	Nolietojums:	**60791.45**	Nol. summa gadā:	1525.32
Ekspluatācijā no:	**31.12.2005.**	Atlikusī vērtība:	**14489.93**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:			
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs:

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Atslēdznieku 39 TP 1438	PL sākuma atlikumi		BŪV	75281.38	47826.23	75281.38	47826.23	27455.15
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojui	02.01.2018.	BUV 1-2018	0.00	127.11	75281.38	47953.34	27328.04
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.02.2018.	BUV 2-2018	0.00	127.11	75281.38	48080.45	27200.93
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.03.2018.	BUV 3-2018	0.00	127.11	75281.38	48207.56	27073.82
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.04.2018.	BUV 4-2018	0.00	127.11	75281.38	48334.67	26946.71
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.05.2018.	BUV 5-2018	0.00	127.11	75281.38	48461.78	26819.60
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.06.2018.	BUV 6-2018	0.00	127.11	75281.38	48588.89	26692.49
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.07.2018.	BUV 7-2018	0.00	127.11	75281.38	48716.00	26565.38
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.08.2018.	BUV 8-2018	0.00	127.11	75281.38	48843.11	26438.27
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.09.2018.	BUV 9/2018	0.00	127.11	75281.38	48970.22	26311.16
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.10.2018.	BUV 10-2018	0.00	127.11	75281.38	49097.33	26184.05
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.11.2018.	BUV 11-2018	0.00	127.11	75281.38	49224.44	26056.94
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.12.2018.	BUV 12-2018	0.00	127.11	75281.38	49351.55	25929.83

Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2019.	BUV 1-2019	0.00	127.11	75281.38	49478.66	25802.72
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2019.	BUV 2-2019	0.00	127.11	75281.38	49605.77	25675.61
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2019.	BUV 3-2019	0.00	127.11	75281.38	49732.88	25548.50
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.04.2019.	BUV 4-2019	0.00	127.11	75281.38	49859.99	25421.39
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2019.	BUV 5-2019	0.00	127.11	75281.38	49987.10	25294.28
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2019.	BUV 6-2019	0.00	127.11	75281.38	50114.21	25167.17
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2019.	BUV 7-2019	0.00	127.11	75281.38	50241.32	25040.06
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.08.2019.	BUV 8-2019	0.00	127.11	75281.38	50368.43	24912.95
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.09.2019.	BUV 9-2019	0.00	127.11	75281.38	50495.54	24785.84
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.10.2019.	BUV 10-2019	0.00	127.11	75281.38	50622.65	24658.73
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.11.2019.	BUV 11-2019	0.00	127.11	75281.38	50749.76	24531.62
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.12.2019.	BUV 12-2019	0.00	127.11	75281.38	50876.87	24404.51
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2020.	BUV 1-2020	0.00	127.11	75281.38	51003.98	24277.40
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2020.	BUV 2-2020	0.00	127.11	75281.38	51131.09	24150.29
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2020.	BUV 3-2020	0.00	127.11	75281.38	51258.20	24023.18
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.04.2020.	BUV 4-2020	0.00	127.11	75281.38	51385.31	23896.07
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2020.	BUV 5-2020	0.00	127.11	75281.38	51512.42	23768.96
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2020.	BUV 6-2020	0.00	127.11	75281.38	51639.53	23641.85
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2020.	BUV 7-2020	0.00	127.11	75281.38	51766.64	23514.74
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.08.2020.	BUV 8-2020	0.00	127.11	75281.38	51893.75	23387.63
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.09.2020.	BUV 9-2020	0.00	127.11	75281.38	52020.86	23260.52
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.10.2020.	BUV 10-2020	0.00	127.11	75281.38	52147.97	23133.41
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.11.2020.	BUV 11-2020	0.00	127.11	75281.38	52275.08	23006.30
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.12.2020.	BUV 12-2020	0.00	127.11	75281.38	52402.19	22879.19
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2021.	BUV 1-2021	0.00	127.11	75281.38	52529.30	22752.08
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2021.	BUV 2-2021	0.00	127.11	75281.38	52656.41	22624.97
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2021.	BUV 3-2021	0.00	127.11	75281.38	52783.52	22497.86
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.04.2021.	BUV 4-2021	0.00	127.11	75281.38	52910.63	22370.75
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2021.	BUV 5-2021	0.00	127.11	75281.38	53037.74	22243.64
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2021.	BUV 6-2021	0.00	127.11	75281.38	53164.85	22116.53
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2021.	BUV 7-2021	0.00	127.11	75281.38	53291.96	21989.42
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.08.2021.	BUV 8-2021	0.00	127.11	75281.38	53419.07	21862.31
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.09.2021.	BUV 9-2021	0.00	127.11	75281.38	53546.18	21735.20
Atslēdznieku 39 TP 1438	Iekšējā kustība	01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	75281.38	53546.18	21735.20
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.10.2021.	Nol_10_ekas_buves	0.00	127.11	75281.38	53673.29	21608.09
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.11.2021.	Nol_11_ekas_buves	0.00	127.11	75281.38	53800.40	21480.98
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.12.2021.	Ekas_buves_nol_decembi	0.00	127.11	75281.38	53927.51	21353.87
Atslēdznieku 39 TP 1438	Iekšējā kustība	31.12.2021.	0036	0.00	0.00	75281.38	53927.51	21353.87
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2022.	0047	0.00	127.11	75281.38	54054.62	21226.76
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2022.	0049	0.00	127.11	75281.38	54181.73	21099.65
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2022.	0051	0.00	127.11	75281.38	54308.84	20972.54
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.04.2022.	0062/1212	0.00	127.11	75281.38	54435.95	20845.43
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2022.	0075/1212/05	0.00	127.11	75281.38	54563.06	20718.32
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2022.	0082/1212	0.00	127.11	75281.38	54690.17	20591.21
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2022.	0090/1212/07	0.00	127.11	75281.38	54817.28	20464.10
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojur	10.08.2022.	0099_nol_1212	0.00	127.11	75281.38	54944.39	20336.99
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.09.2022.	0104/1212	0.00	127.11	75281.38	55071.50	20209.88
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.10.2022.	0113	0.00	127.11	75281.38	55198.61	20082.77
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.11.2022.	0123	0.00	127.11	75281.38	55325.72	19955.66
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.12.2022.	1212/12	0.00	127.11	75281.38	55452.83	19828.55
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2023.	0143	0.00	127.11	75281.38	55579.94	19701.44
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2023.	0148	0.00	127.11	75281.38	55707.05	19574.33
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2023.	0155	0.00	127.11	75281.38	55834.16	19447.22
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	03.04.2023.	0165	0.00	127.11	75281.38	55961.27	19320.11
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2023.	0182/1212	0.00	127.11	75281.38	56088.38	19193.00
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2023.	0194/1212	0.00	127.11	75281.38	56215.49	19065.89
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2023.	0208/1212/parejie	0.00	127.11	75281.38	56342.60	18938.78
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.08.2023.	0225/1212_PAREJIE	0.00	127.11	75281.38	56469.71	18811.67

Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2023.	0241_1212_parejie	0.00	127.11	75281.38	56596.82	18684.56
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2023.	0253	0.00	127.11	75281.38	56723.93	18557.45
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2023.	0269_1212_citi	0.00	127.11	75281.38	56851.04	18430.34
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2023.	0282_1212_citi	0.00	127.11	75281.38	56978.15	18303.23
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.01.2024.	1212_2024_parejie	0.00	127.11	75281.38	57105.26	18176.12
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2024.	1212_2024_2_parejie	0.00	127.11	75281.38	57232.37	18049.01
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.03.2024.	1212_2024_3_parejie	0.00	127.11	75281.38	57359.48	17921.90
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.04.2024.	1212_pārējie_2024_4	0.00	127.11	75281.38	57486.59	17794.79
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.05.2024.	1212_parejie_maijs	0.00	127.11	75281.38	57613.70	17667.68
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2024.	1212_pārējie_jūnijs	0.00	127.11	75281.38	57740.81	17540.57
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2024.	1212-Pārējie_jūlijs	0.00	127.11	75281.38	57867.92	17413.46
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.08.2024.	0324	0.00	127.11	75281.38	57995.03	17286.35
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2024.	0337	0.00	127.11	75281.38	58122.14	17159.24
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2024.	0359_1212_pār	0.00	127.11	75281.38	58249.25	17032.13
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2024.	0366_1212_pār	0.00	127.11	75281.38	58376.36	16905.02
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2024.	0380_1212_par	0.00	127.11	75281.38	58503.47	16777.91
Atslēdznieku 39 TP 1438	Iekšējā kustība	31.12.2024.	0076	0.00	0.00	75281.38	58503.47	16777.91
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	31.03.2025.	I/CET 1212	0.00	381.33	75281.38	58884.80	16396.58
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	30.04.2025.	1212_2025_04_pārējie	0.00	127.11	75281.38	59011.91	16269.47
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	31.05.2025.	1212_parējie	0.00	127.11	75281.38	59139.02	16142.36
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2025.	0417	0.00	127.11	75281.38	59266.13	16015.25
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2025.	0434_1212_PĀREJIE	0.00	127.11	75281.38	59393.24	15888.14
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.08.2025.	0452	0.00	127.11	75281.38	59520.35	15761.03
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2025.	0466	0.00	127.11	75281.38	59647.46	15633.92
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2025.	0480	0.00	127.11	75281.38	59774.57	15506.81
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2025.	0495	0.00	127.11	75281.38	59901.68	15379.70
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2025.	0508	0.00	127.11	75281.38	60028.79	15252.59
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.01.2026.	NOL-0006	0.00	127.11	75281.38	60155.90	15125.48
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2026.	NOL-0021	0.00	127.11	75281.38	60283.01	14998.37
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.03.2026.	NOL-0036	0.00	127.11	75281.38	60410.12	14871.26
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.04.2026.	NOL-0050	0.00	127.11	75281.38	60537.23	14744.15
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.05.2026.	NOL-0115	0.00	127.11	75281.38	60664.34	14617.04
Atslēdznieku 39 TP 1438	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2026.	NOL-0137	0.00	127.11	75281.38	60791.45	14489.93

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0073/1

Nosaukums:	10 kV kabeļlīnija	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:	
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:	**BŪV-0073/1**	Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Kabeļlīnijas, Elektrolīnijas ,elektropieslēgumu iekārtas			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Liepājas SEZ teritorija	Uzskaites vērtība:	**4181.81**	Nol. summa mēnesī:	6.05
Atbildīgā pers:	Valerijs Sproģis	Nolietojums:	**3491.68**	Nol. summa gadā:	72.60
Ekspluatācijā no:	**31.12.2005.**	Atlikusī vērtība:	**690.13**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:			
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs:

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
10 kV kabeļlīnija	PL sākuma atlikumi		BŪV	4181.81	2874.58	4181.81	2874.58	1307.23
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	02.01.2018.	BUV 1-2018	0.00	6.05	4181.81	2880.63	1301.18
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.02.2018.	BUV 2-2018	0.00	6.05	4181.81	2886.68	1295.13
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.03.2018.	BUV 3-2018	0.00	6.05	4181.81	2892.73	1289.08
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.04.2018.	BUV 4-2018	0.00	6.05	4181.81	2898.78	1283.03
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.05.2018.	BUV 5-2018	0.00	6.05	4181.81	2904.83	1276.98
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.06.2018.	BUV 6-2018	0.00	6.05	4181.81	2910.88	1270.93
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.07.2018.	BUV 7-2018	0.00	6.05	4181.81	2916.93	1264.88
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.08.2018.	BUV 8-2018	0.00	6.05	4181.81	2922.98	1258.83
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.09.2018.	BUV 9/2018	0.00	6.05	4181.81	2929.03	1252.78
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.10.2018.	BUV 10-2018	0.00	6.05	4181.81	2935.08	1246.73
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.11.2018.	BUV 11-2018	0.00	6.05	4181.81	2941.13	1240.68
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.12.2018.	BUV 12-2018	0.00	6.05	4181.81	2947.18	1234.63
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.01.2019.	BUV 1-2019	0.00	6.05	4181.81	2953.23	1228.58
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.02.2019.	BUV 2-2019	0.00	6.05	4181.81	2959.28	1222.53
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.03.2019.	BUV 3-2019	0.00	6.05	4181.81	2965.33	1216.48
10 kV kabeļlīnija	Iekšējā kustība	31.03.2019.	31-03-2019-1	0.00	0.00	4181.81	2965.33	1216.48
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.04.2019.	BUV 4-2019	0.00	6.05	4181.81	2971.38	1210.43
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.05.2019.	BUV 5-2019	0.00	6.05	4181.81	2977.43	1204.38
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.06.2019.	BUV 6-2019	0.00	6.05	4181.81	2983.48	1198.33
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.07.2019.	BUV 7-2019	0.00	6.05	4181.81	2989.53	1192.28
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.08.2019.	BUV 8-2019	0.00	6.05	4181.81	2995.58	1186.23
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.09.2019.	BUV 9-2019	0.00	6.05	4181.81	3001.63	1180.18
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.10.2019.	BUV 10-2019	0.00	6.05	4181.81	3007.68	1174.13
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.11.2019.	BUV 11-2019	0.00	6.05	4181.81	3013.73	1168.08
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.12.2019.	BUV 12-2019	0.00	6.05	4181.81	3019.78	1162.03
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.01.2020.	BUV 1-2020	0.00	6.05	4181.81	3025.83	1155.98
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.02.2020.	BUV 2-2020	0.00	6.05	4181.81	3031.88	1149.93
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.03.2020.	BUV 3-2020	0.00	6.05	4181.81	3037.93	1143.88
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.04.2020.	BUV 4-2020	0.00	6.05	4181.81	3043.98	1137.83
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.05.2020.	BUV 5-2020	0.00	6.05	4181.81	3050.03	1131.78
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.06.2020.	BUV 6-2020	0.00	6.05	4181.81	3056.08	1125.73
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.07.2020.	BUV 7-2020	0.00	6.05	4181.81	3062.13	1119.68
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.08.2020.	BUV 8-2020	0.00	6.05	4181.81	3068.18	1113.63
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.09.2020.	BUV 9-2020	0.00	6.05	4181.81	3074.23	1107.58
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.10.2020.	BUV 10-2020	0.00	6.05	4181.81	3080.28	1101.53
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.11.2020.	BUV 11-2020	0.00	6.05	4181.81	3086.33	1095.48
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.12.2020.	BUV 12-2020	0.00	6.05	4181.81	3092.38	1089.43
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.01.2021.	BUV 1-2021	0.00	6.05	4181.81	3098.43	1083.38
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.02.2021.	BUV 2-2021	0.00	6.05	4181.81	3104.48	1077.33
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.03.2021.	BUV 3-2021	0.00	6.05	4181.81	3110.53	1071.28
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui	01.04.2021.	BUV 4-2021	0.00	6.05	4181.81	3116.58	1065.23

10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.05.2021.	BUV 5-2021	0.00	6.05	4181.81	3122.63	1059.18
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2021.	BUV 6-2021	0.00	6.05	4181.81	3128.68	1053.13
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2021.	BUV 7-2021	0.00	6.05	4181.81	3134.73	1047.08
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.08.2021.	BUV 8-2021	0.00	6.05	4181.81	3140.78	1041.03
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2021.	BUV 9-2021	0.00	6.05	4181.81	3146.83	1034.98
10 kV kabeļlīnija	Iekšējā kustība	01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	4181.81	3146.83	1034.98
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2021.	Nol_10_ekas_buves	0.00	6.05	4181.81	3152.88	1028.93
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2021.	Nol_11_ekas_buves	0.00	6.05	4181.81	3158.93	1022.88
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2021.	Ekas_buves_nol_decembi	0.00	6.05	4181.81	3164.98	1016.83
10 kV kabeļlīnija	Iekšējā kustība	02.12.2021.	0015	0.00	0.00	4181.81	3164.98	1016.83
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.01.2022.	0047	0.00	6.05	4181.81	3171.03	1010.78
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2022.	0049	0.00	6.05	4181.81	3177.08	1004.73
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.03.2022.	0051	0.00	6.05	4181.81	3183.13	998.68
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.04.2022.	0062/1212	0.00	6.05	4181.81	3189.18	992.63
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.05.2022.	0075/1212/05	0.00	6.05	4181.81	3195.23	986.58
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2022.	0082/1212	0.00	6.05	4181.81	3201.28	980.53
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2022.	0090/1212/07	0.00	6.05	4181.81	3207.33	974.48
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojur	10.08.2022.	0099_nol_1212	0.00	6.05	4181.81	3213.38	968.43
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2022.	0104/1212	0.00	6.05	4181.81	3219.43	962.38
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2022.	0113	0.00	6.05	4181.81	3225.48	956.33
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2022.	0123	0.00	6.05	4181.81	3231.53	950.28
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2022.	1212/12	0.00	6.05	4181.81	3237.58	944.23
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.01.2023.	0143	0.00	6.05	4181.81	3243.63	938.18
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2023.	0148	0.00	6.05	4181.81	3249.68	932.13
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.03.2023.	0155	0.00	6.05	4181.81	3255.73	926.08
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	03.04.2023.	0165	0.00	6.05	4181.81	3261.78	920.03
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.05.2023.	0182/1212	0.00	6.05	4181.81	3267.83	913.98
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2023.	0194/1212	0.00	6.05	4181.81	3273.88	907.93
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2023.	0208/1212/parejie	0.00	6.05	4181.81	3279.93	901.88
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.08.2023.	0225/1212_PAREJIE	0.00	6.05	4181.81	3285.98	895.83
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2023.	0241_1212_parejie	0.00	6.05	4181.81	3292.03	889.78
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2023.	0253	0.00	6.05	4181.81	3298.08	883.73
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2023.	0269_1212_citi	0.00	6.05	4181.81	3304.13	877.68
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2023.	0282_1212_citi	0.00	6.05	4181.81	3310.18	871.63
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.01.2024.	1212_2024_parejie	0.00	6.05	4181.81	3316.23	865.58
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2024.	1212_2024_2_parejie	0.00	6.05	4181.81	3322.28	859.53
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.03.2024.	1212_2024_3_parejie	0.00	6.05	4181.81	3328.33	853.48
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.04.2024.	1212_pārējie_2024_4	0.00	6.05	4181.81	3334.38	847.43
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.05.2024.	1212_parejie_maijs	0.00	6.05	4181.81	3340.43	841.38
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2024.	1212_pārējie_jūnijs	0.00	6.05	4181.81	3346.48	835.33
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2024.	1212-Pārējie_jūlijs	0.00	6.05	4181.81	3352.53	829.28
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.08.2024.	0324	0.00	6.05	4181.81	3358.58	823.23
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2024.	0337	0.00	6.05	4181.81	3364.63	817.18
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2024.	0359_1212_pār	0.00	6.05	4181.81	3370.68	811.13
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2024.	0366_1212_pār	0.00	6.05	4181.81	3376.73	805.08
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2024.	0380_1212_par	0.00	6.05	4181.81	3382.78	799.03
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietoju	31.03.2025.	I/CET 1212	0.00	18.15	4181.81	3400.93	780.88
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietoju	30.04.2025.	1212_2025_04_pārējie	0.00	6.05	4181.81	3406.98	774.83
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietoju	31.05.2025.	1212_parējie	0.00	6.05	4181.81	3413.03	768.78
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2025.	0417	0.00	6.05	4181.81	3419.08	762.73
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2025.	0434_1212_PĀREJIE	0.00	6.05	4181.81	3425.13	756.68
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.08.2025.	0452	0.00	6.05	4181.81	3431.18	750.63
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2025.	0466	0.00	6.05	4181.81	3437.23	744.58
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2025.	0480	0.00	6.05	4181.81	3443.28	738.53
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2025.	0495	0.00	6.05	4181.81	3449.33	732.48
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2025.	0508	0.00	6.05	4181.81	3455.38	726.43
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.01.2026.	NOL-0006	0.00	6.05	4181.81	3461.43	720.38
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2026.	NOL-0021	0.00	6.05	4181.81	3467.48	714.33

10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui01.03.2026.	NOL-0036	0.00	6.05	4181.81	3473.53	708.28
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui01.04.2026.	NOL-0050	0.00	6.05	4181.81	3479.58	702.23
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui01.05.2026.	NOL-0115	0.00	6.05	4181.81	3485.63	696.18
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojui01.06.2026.	NOL-0137	0.00	6.05	4181.81	3491.68	690.13

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0142

Nosaukums:	Brīvostas 12 TP - 1453	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:		
		Papildnumurs:				
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:		Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)	
PL grupa:	Transformatora punkti			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g	
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00	Gadi
Atrašanās vieta:	Liepājas SEZ teritorija	Uzskaites vērtība:	**40221.03**	Nol. summa mēnesī:	0.00	
Atbildīgā pers:	Valerijs Sproģis	Nolietojums:	**40221.03**	Nol. summa gadā:	0.00	
Ekspluatācijā no:	**31.12.2008.**	Atlikusī vērtība:	**0.00**	Piezīmes:		
Platība:	**0.00**					
Izslēgšanas datums:		Apraksts:				
Statuss:	Ekspluatācijā					

Kartītes aizpildītājs: .....

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Brīvostas 12 TP - 1453	PL sākuma atlikumi		BŪV	40221.03	40221.03	40221.03	40221.03	0.00
Brīvostas 12 TP - 1453	Iekšējā kustība	01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	40221.03	40221.03	0.00
Brīvostas 12 TP - 1453	Iekšējā kustība	31.12.2021.	0036	0.00	0.00	40221.03	40221.03	0.00

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0170

Nosaukums:	Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:	
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:		Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Transformatora punkti			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Liepājas SEZ teritorija	Uzskaites vērtība:	**109222.50**	Nol. summa mēnesī:	303.39
Atbildīgā pers:	Valerijs Sproģis	Nolietojums:	**63712.89**	Nol. summa gadā:	3640.68
Ekspluatācijā no:	**18.12.2008.**	Atlikusī vērtība:	**45509.61**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:			
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs:

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,sākuma atlikumi			BŪV	109222.50	32767.11	109222.50	32767.11	76455.39
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		02.01.2018.	BUV 1-2018	0.00	303.39	109222.50	33070.50	76152.00
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.02.2018.	BUV 2-2018	0.00	303.39	109222.50	33373.89	75848.61
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.03.2018.	BUV 3-2018	0.00	303.39	109222.50	33677.28	75545.22
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.04.2018.	BUV 4-2018	0.00	303.39	109222.50	33980.67	75241.83
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.05.2018.	BUV 5-2018	0.00	303.39	109222.50	34284.06	74938.44
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.06.2018.	BUV 6-2018	0.00	303.39	109222.50	34587.45	74635.05
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.07.2018.	BUV 7-2018	0.00	303.39	109222.50	34890.84	74331.66
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.08.2018.	BUV 8-2018	0.00	303.39	109222.50	35194.23	74028.27
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.09.2018.	BUV 9/2018	0.00	303.39	109222.50	35497.62	73724.88
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.10.2018.	BUV 10-2018	0.00	303.39	109222.50	35801.01	73421.49
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.11.2018.	BUV 11-2018	0.00	303.39	109222.50	36104.40	73118.10
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.12.2018.	BUV 12-2018	0.00	303.39	109222.50	36407.79	72814.71
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.01.2019.	BUV 1-2019	0.00	303.39	109222.50	36711.18	72511.32
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.02.2019.	BUV 2-2019	0.00	303.39	109222.50	37014.57	72207.93
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.03.2019.	BUV 3-2019	0.00	303.39	109222.50	37317.96	71904.54
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.04.2019.	BUV 4-2019	0.00	303.39	109222.50	37621.35	71601.15
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.05.2019.	BUV 5-2019	0.00	303.39	109222.50	37924.74	71297.76
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.06.2019.	BUV 6-2019	0.00	303.39	109222.50	38228.13	70994.37
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.07.2019.	BUV 7-2019	0.00	303.39	109222.50	38531.52	70690.98
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.08.2019.	BUV 8-2019	0.00	303.39	109222.50	38834.91	70387.59
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.09.2019.	BUV 9-2019	0.00	303.39	109222.50	39138.30	70084.20
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.10.2019.	BUV 10-2019	0.00	303.39	109222.50	39441.69	69780.81
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.11.2019.	BUV 11-2019	0.00	303.39	109222.50	39745.08	69477.42
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.12.2019.	BUV 12-2019	0.00	303.39	109222.50	40048.47	69174.03
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.01.2020.	BUV 1-2020	0.00	303.39	109222.50	40351.86	68870.64
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.02.2020.	BUV 2-2020	0.00	303.39	109222.50	40655.25	68567.25
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.03.2020.	BUV 3-2020	0.00	303.39	109222.50	40958.64	68263.86
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.04.2020.	BUV 4-2020	0.00	303.39	109222.50	41262.03	67960.47
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.05.2020.	BUV 5-2020	0.00	303.39	109222.50	41565.42	67657.08
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.06.2020.	BUV 6-2020	0.00	303.39	109222.50	41868.81	67353.69
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.07.2020.	BUV 7-2020	0.00	303.39	109222.50	42172.20	67050.30
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.08.2020.	BUV 8-2020	0.00	303.39	109222.50	42475.59	66746.91
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.09.2020.	BUV 9-2020	0.00	303.39	109222.50	42778.98	66443.52
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.10.2020.	BUV 10-2020	0.00	303.39	109222.50	43082.37	66140.13
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.11.2020.	BUV 11-2020	0.00	303.39	109222.50	43385.76	65836.74
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.12.2020.	BUV 12-2020	0.00	303.39	109222.50	43689.15	65533.35
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.01.2021.	BUV 1-2021	0.00	303.39	109222.50	43992.54	65229.96
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.02.2021.	BUV 2-2021	0.00	303.39	109222.50	44295.93	64926.57
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.03.2021.	BUV 3-2021	0.00	303.39	109222.50	44599.32	64623.18
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.04.2021.	BUV 4-2021	0.00	303.39	109222.50	44902.71	64319.79
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,pamatlīdzekļu nolietojui		01.05.2021.	BUV 5-2021	0.00	303.39	109222.50	45206.10	64016.40

Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.06.2021.	BUV 6-2021	0.00	303.39	109222.50	45509.49	63713.01
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.07.2021.	BUV 7-2021	0.00	303.39	109222.50	45812.88	63409.62
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.08.2021.	BUV 8-2021	0.00	303.39	109222.50	46116.27	63106.23
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.09.2021.	BUV 9-2021	0.00	303.39	109222.50	46419.66	62802.84
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ējā kustība	01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	109222.50	46419.66	62802.84
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.10.2021.	Nol_10_ekas_buves	0.00	303.39	109222.50	46723.05	62499.45
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.11.2021.	Nol_11_ekas_buves	0.00	303.39	109222.50	47026.44	62196.06
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.12.2021.	Ekas_buves_nol_decembi	0.00	303.39	109222.50	47329.83	61892.67
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ējā kustība	31.12.2021.	0036	0.00	0.00	109222.50	47329.83	61892.67
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.01.2022.	0047	0.00	303.39	109222.50	47633.22	61589.28
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.02.2022.	0049	0.00	303.39	109222.50	47936.61	61285.89
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.03.2022.	0051	0.00	303.39	109222.50	48240.00	60982.50
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.04.2022.	0062/1212	0.00	303.39	109222.50	48543.39	60679.11
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.05.2022.	0075/1212/05	0.00	303.39	109222.50	48846.78	60375.72
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.06.2022.	0082/1212	0.00	303.39	109222.50	49150.17	60072.33
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.07.2022.	0090/1212/07	0.00	303.39	109222.50	49453.56	59768.94
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojur	10.08.2022.	0099_nol_1212	0.00	303.39	109222.50	49756.95	59465.55
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.09.2022.	0104/1212	0.00	303.39	109222.50	50060.34	59162.16
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.10.2022.	0113	0.00	303.39	109222.50	50363.73	58858.77
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.11.2022.	0123	0.00	303.39	109222.50	50667.12	58555.38
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.12.2022.	1212/12	0.00	303.39	109222.50	50970.51	58251.99
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.01.2023.	0143	0.00	303.39	109222.50	51273.90	57948.60
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.02.2023.	0148	0.00	303.39	109222.50	51577.29	57645.21
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.03.2023.	0155	0.00	303.39	109222.50	51880.68	57341.82
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	03.04.2023.	0165	0.00	303.39	109222.50	52184.07	57038.43
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.05.2023.	0182/1212	0.00	303.39	109222.50	52487.46	56735.04
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.06.2023.	0194/1212	0.00	303.39	109222.50	52790.85	56431.65
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.07.2023.	0208/1212/parejie	0.00	303.39	109222.50	53094.24	56128.26
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.08.2023.	0225/1212_PAREJIE	0.00	303.39	109222.50	53397.63	55824.87
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.09.2023.	0241_1212_parejie	0.00	303.39	109222.50	53701.02	55521.48
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.10.2023.	0253	0.00	303.39	109222.50	54004.41	55218.09
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.11.2023.	0269_1212_citi	0.00	303.39	109222.50	54307.80	54914.70
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.12.2023.	0282_1212_citi	0.00	303.39	109222.50	54611.19	54611.31
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.01.2024.	1212_2024_parejie	0.00	303.39	109222.50	54914.58	54307.92
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.02.2024.	1212_2024_2_parejie	0.00	303.39	109222.50	55217.97	54004.53
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.03.2024.	1212_2024_3_parejie	0.00	303.39	109222.50	55521.36	53701.14
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.04.2024.	1212_pārējie_2024_4	0.00	303.39	109222.50	55824.75	53397.75
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.05.2024.	1212_parejie_maijs	0.00	303.39	109222.50	56128.14	53094.36
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.06.2024.	1212_pārējie_jūnijs	0.00	303.39	109222.50	56431.53	52790.97
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.07.2024.	1212-Pārējie_jūlijs	0.00	303.39	109222.50	56734.92	52487.58
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.08.2024.	0324	0.00	303.39	109222.50	57038.31	52184.19
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.09.2024.	0337	0.00	303.39	109222.50	57341.70	51880.80
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.10.2024.	0359_1212_pār	0.00	303.39	109222.50	57645.09	51577.41
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.11.2024.	0366_1212_pār	0.00	303.39	109222.50	57948.48	51274.02
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.12.2024.	0380_1212_par	0.00	303.39	109222.50	58251.87	50970.63
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietoju	31.03.2025.	I/CET 1212	0.00	910.17	109222.50	59162.04	50060.46
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietoju	30.04.2025.	1212_2025_04_pārējie	0.00	303.39	109222.50	59465.43	49757.07
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietoju	31.05.2025.	1212_parējie	0.00	303.39	109222.50	59768.82	49453.68
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.06.2025.	0417	0.00	303.39	109222.50	60072.21	49150.29
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.07.2025.	0434_1212_PĀREJIE	0.00	303.39	109222.50	60375.60	48846.90
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.08.2025.	0452	0.00	303.39	109222.50	60678.99	48543.51
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.09.2025.	0466	0.00	303.39	109222.50	60982.38	48240.12
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.10.2025.	0480	0.00	303.39	109222.50	61285.77	47936.73
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.11.2025.	0495	0.00	303.39	109222.50	61589.16	47633.34
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.12.2025.	0508	0.00	303.39	109222.50	61892.55	47329.95
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.01.2026.	NOL-0006	0.00	303.39	109222.50	62195.94	47026.56
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.02.2026.	NOL-0021	0.00	303.39	109222.50	62499.33	46723.17
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,ņatlīdzekļu nolietojui	01.03.2026.	NOL-0036	0.00	303.39	109222.50	62802.72	46419.78

Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,atlīdzekļu nolietojui01.04.2026.	NOL-0050	0.00	303.39	109222.50	63106.11	46116.39
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,atlīdzekļu nolietojui01.05.2026.	NOL-0115	0.00	303.39	109222.50	63409.50	45813.00
Oskara Kalpaka 113 TP - 1458,atlīdzekļu nolietojui01.06.2026.	NOL-0137	0.00	303.39	109222.50	63712.89	45509.61

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0174

Nosaukums:	Brīvostas 22 TP 1454	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:	
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:		Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Transformatora punkti			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Liepājas SEZ teritorija	Uzskaites vērtība:	**226972.75**	Nol. summa mēnesī:	630.48
Atbildīgā pers:	Valerijs Sproģis	Nolietojums:	**127986.63**	Nol. summa gadā:	7565.76
Ekspluatācijā no:	**01.07.2009.**	Atlikusī vērtība:	**98986.12**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:			
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs: .....

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Brīvostas 22 TP 1454	PL sākuma atlikumi		BŪV	226972.75	63677.67	226972.75	63677.67	163295.08
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	02.01.2018.	BUV 1-2018	0.00	630.48	226972.75	64308.15	162664.60
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2018.	BUV 2-2018	0.00	630.48	226972.75	64938.63	162034.12
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2018.	BUV 3-2018	0.00	630.48	226972.75	65569.11	161403.64
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.04.2018.	BUV 4-2018	0.00	630.48	226972.75	66199.59	160773.16
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2018.	BUV 5-2018	0.00	630.48	226972.75	66830.07	160142.68
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2018.	BUV 6-2018	0.00	630.48	226972.75	67460.55	159512.20
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2018.	BUV 7-2018	0.00	630.48	226972.75	68091.03	158881.72
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.08.2018.	BUV 8-2018	0.00	630.48	226972.75	68721.51	158251.24
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.09.2018.	BUV 9/2018	0.00	630.48	226972.75	69351.99	157620.76
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.10.2018.	BUV 10-2018	0.00	630.48	226972.75	69982.47	156990.28
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.11.2018.	BUV 11-2018	0.00	630.48	226972.75	70612.95	156359.80
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.12.2018.	BUV 12-2018	0.00	630.48	226972.75	71243.43	155729.32

Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2019.	BUV 1-2019	0.00	630.48	226972.75	71873.91	155098.84
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2019.	BUV 2-2019	0.00	630.48	226972.75	72504.39	154468.36
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2019.	BUV 3-2019	0.00	630.48	226972.75	73134.87	153837.88
Brīvostas 22 TP 1454	Iekšējā kustība	31.03.2019.	31-03-2019-1	0.00	0.00	226972.75	73134.87	153837.88
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.04.2019.	BUV 4-2019	0.00	630.48	226972.75	73765.35	153207.40
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2019.	BUV 5-2019	0.00	630.48	226972.75	74395.83	152576.92
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2019.	BUV 6-2019	0.00	630.48	226972.75	75026.31	151946.44
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2019.	BUV 7-2019	0.00	630.48	226972.75	75656.79	151315.96
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.08.2019.	BUV 8-2019	0.00	630.48	226972.75	76287.27	150685.48
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.09.2019.	BUV 9-2019	0.00	630.48	226972.75	76917.75	150055.00
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.10.2019.	BUV 10-2019	0.00	630.48	226972.75	77548.23	149424.52
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.11.2019.	BUV 11-2019	0.00	630.48	226972.75	78178.71	148794.04
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.12.2019.	BUV 12-2019	0.00	630.48	226972.75	78809.19	148163.56
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2020.	BUV 1-2020	0.00	630.48	226972.75	79439.67	147533.08
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2020.	BUV 2-2020	0.00	630.48	226972.75	80070.15	146902.60
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2020.	BUV 3-2020	0.00	630.48	226972.75	80700.63	146272.12
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.04.2020.	BUV 4-2020	0.00	630.48	226972.75	81331.11	145641.64
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2020.	BUV 5-2020	0.00	630.48	226972.75	81961.59	145011.16
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2020.	BUV 6-2020	0.00	630.48	226972.75	82592.07	144380.68
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2020.	BUV 7-2020	0.00	630.48	226972.75	83222.55	143750.20
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.08.2020.	BUV 8-2020	0.00	630.48	226972.75	83853.03	143119.72
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.09.2020.	BUV 9-2020	0.00	630.48	226972.75	84483.51	142489.24
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.10.2020.	BUV 10-2020	0.00	630.48	226972.75	85113.99	141858.76
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.11.2020.	BUV 11-2020	0.00	630.48	226972.75	85744.47	141228.28
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.12.2020.	BUV 12-2020	0.00	630.48	226972.75	86374.95	140597.80
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2021.	BUV 1-2021	0.00	630.48	226972.75	87005.43	139967.32
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2021.	BUV 2-2021	0.00	630.48	226972.75	87635.91	139336.84
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2021.	BUV 3-2021	0.00	630.48	226972.75	88266.39	138706.36
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.04.2021.	BUV 4-2021	0.00	630.48	226972.75	88896.87	138075.88
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2021.	BUV 5-2021	0.00	630.48	226972.75	89527.35	137445.40
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2021.	BUV 6-2021	0.00	630.48	226972.75	90157.83	136814.92
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2021.	BUV 7-2021	0.00	630.48	226972.75	90788.31	136184.44
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.08.2021.	BUV 8-2021	0.00	630.48	226972.75	91418.79	135553.96
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.09.2021.	BUV 9-2021	0.00	630.48	226972.75	92049.27	134923.48
Brīvostas 22 TP 1454	Iekšējā kustība	01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	226972.75	92049.27	134923.48
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.10.2021.	Nol_10_ekas_buves	0.00	630.48	226972.75	92679.75	134293.00
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.11.2021.	Nol_11_ekas_buves	0.00	630.48	226972.75	93310.23	133662.52
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.12.2021.	Ekas_buves_nol_decembi	0.00	630.48	226972.75	93940.71	133032.04
Brīvostas 22 TP 1454	Iekšējā kustība	31.12.2021.	0036	0.00	0.00	226972.75	93940.71	133032.04
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2022.	0047	0.00	630.48	226972.75	94571.19	132401.56
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2022.	0049	0.00	630.48	226972.75	95201.67	131771.08
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2022.	0051	0.00	630.48	226972.75	95832.15	131140.60
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.04.2022.	0062/1212	0.00	630.48	226972.75	96462.63	130510.12
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2022.	0075/1212/05	0.00	630.48	226972.75	97093.11	129879.64
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2022.	0082/1212	0.00	630.48	226972.75	97723.59	129249.16
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2022.	0090/1212/07	0.00	630.48	226972.75	98354.07	128618.68
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojur	10.08.2022.	0099_nol_1212	0.00	630.48	226972.75	98984.55	127988.20
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.09.2022.	0104/1212	0.00	630.48	226972.75	99615.03	127357.72
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.10.2022.	0113	0.00	630.48	226972.75	100245.51	126727.24
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.11.2022.	0123	0.00	630.48	226972.75	100875.99	126096.76
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.12.2022.	1212/12	0.00	630.48	226972.75	101506.47	125466.28
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2023.	0143	0.00	630.48	226972.75	102136.95	124835.80
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2023.	0148	0.00	630.48	226972.75	102767.43	124205.32
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2023.	0155	0.00	630.48	226972.75	103397.91	123574.84
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	03.04.2023.	0165	0.00	630.48	226972.75	104028.39	122944.36
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2023.	0182/1212	0.00	630.48	226972.75	104658.87	122313.88
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2023.	0194/1212	0.00	630.48	226972.75	105289.35	121683.40
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2023.	0208/1212/parejie	0.00	630.48	226972.75	105919.83	121052.92

Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2023.	0225/1212_PAREJIE	0.00	630.48	226972.75	106550.31	120422.44
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2023.	0241_1212_parejie	0.00	630.48	226972.75	107180.79	119791.96
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2023.	0253	0.00	630.48	226972.75	107811.27	119161.48
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2023.	0269_1212_citi	0.00	630.48	226972.75	108441.75	118531.00
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2023.	0282_1212_citi	0.00	630.48	226972.75	109072.23	117900.52
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2024.	1212_2024_parejie	0.00	630.48	226972.75	109702.71	117270.04
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2024.	1212_2024_2_parejie	0.00	630.48	226972.75	110333.19	116639.56
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2024.	1212_2024_3_parejie	0.00	630.48	226972.75	110963.67	116009.08
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2024.	1212_pārējie_2024_4	0.00	630.48	226972.75	111594.15	115378.60
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2024.	1212_parejie_maijs	0.00	630.48	226972.75	112224.63	114748.12
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2024.	1212_pārējie_jūnijs	0.00	630.48	226972.75	112855.11	114117.64
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2024.	1212-Pārējie_jūlijs	0.00	630.48	226972.75	113485.59	113487.16
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2024.	0324	0.00	630.48	226972.75	114116.07	112856.68
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2024.	0337	0.00	630.48	226972.75	114746.55	112226.20
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2024.	0359_1212_pār	0.00	630.48	226972.75	115377.03	111595.72
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2024.	0366_1212_pār	0.00	630.48	226972.75	116007.51	110965.24
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2024.	0380_1212_par	0.00	630.48	226972.75	116637.99	110334.76
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti31.03.2025.	I/CET 1212	0.00	1891.44	226972.75	118529.43	108443.32
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti30.04.2025.	1212_2025_04_pārējie	0.00	630.48	226972.75	119159.91	107812.84
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti31.05.2025.	1212_parējie	0.00	630.48	226972.75	119790.39	107182.36
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2025.	0417	0.00	630.48	226972.75	120420.87	106551.88
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2025.	0434_1212_PĀREJIE	0.00	630.48	226972.75	121051.35	105921.40
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2025.	0452	0.00	630.48	226972.75	121681.83	105290.92
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2025.	0466	0.00	630.48	226972.75	122312.31	104660.44
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2025.	0480	0.00	630.48	226972.75	122942.79	104029.96
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2025.	0495	0.00	630.48	226972.75	123573.27	103399.48
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2025.	0508	0.00	630.48	226972.75	124203.75	102769.00
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2026.	NOL-0006	0.00	630.48	226972.75	124834.23	102138.52
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2026.	NOL-0021	0.00	630.48	226972.75	125464.71	101508.04
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2026.	NOL-0036	0.00	630.48	226972.75	126095.19	100877.56
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2026.	NOL-0050	0.00	630.48	226972.75	126725.67	100247.08
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2026.	NOL-0115	0.00	630.48	226972.75	127356.15	99616.60
Brīvostas 22 TP 1454	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2026.	NOL-0137	0.00	630.48	226972.75	127986.63	98988.12

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0175

Nosaukums:	Brīvostas 22 TP 1459	Kadastra numurs:	**17005100056**	Kadastra apzīmējums:	17000100003015
		Papildnumurs:	100000946820		
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:	**BŪV-0175**	Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Transformatora punkti			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g
Skaits:	**1.00 gb**			Norma:	30.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Liepājas SEZ teritorija	Uzskaites vērtība:	**139356.98**	Nol. summa mēnesī:	387.10
Atbildīgā pers:	Valerijs Sproģis	Nolietojums:	**78582.09**	Nol. summa gadā:	4645.20
Ekspluatācijā no:	**01.07.2009.**	Atlikusī vērtība:	**60774.89**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00 gb**	Apraksts:	Ierakstīts ZG 29.09.2025 (dokumenti pievienotajā failā)		
Izslēgšanas datums:					
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs:

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Brīvostas 22 TP 1459	PL sākuma atlikumi	BŪV	139356.98	39097.89	139356.98	39097.89	100259.09
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui02.01.2018.	BUV 1-2018	0.00	387.10	139356.98	39484.99	99871.99
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.02.2018.	BUV 2-2018	0.00	387.10	139356.98	39872.09	99484.89
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.03.2018.	BUV 3-2018	0.00	387.10	139356.98	40259.19	99097.79
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.04.2018.	BUV 4-2018	0.00	387.10	139356.98	40646.29	98710.69
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.05.2018.	BUV 5-2018	0.00	387.10	139356.98	41033.39	98323.59
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.06.2018.	BUV 6-2018	0.00	387.10	139356.98	41420.49	97936.49
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.07.2018.	BUV 7-2018	0.00	387.10	139356.98	41807.59	97549.39
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.08.2018.	BUV 8-2018	0.00	387.10	139356.98	42194.69	97162.29
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.09.2018.	BUV 9/2018	0.00	387.10	139356.98	42581.79	96775.19
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.10.2018.	BUV 10-2018	0.00	387.10	139356.98	42968.89	96388.09
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.11.2018.	BUV 11-2018	0.00	387.10	139356.98	43355.99	96000.99
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.12.2018.	BUV 12-2018	0.00	387.10	139356.98	43743.09	95613.89
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.01.2019.	BUV 1-2019	0.00	387.10	139356.98	44130.19	95226.79
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.02.2019.	BUV 2-2019	0.00	387.10	139356.98	44517.29	94839.69
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.03.2019.	BUV 3-2019	0.00	387.10	139356.98	44904.39	94452.59
Brīvostas 22 TP 1459	Iekšējā kustība 31.03.2019.	31-03-2019-1	0.00	0.00	139356.98	44904.39	94452.59
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.04.2019.	BUV 4-2019	0.00	387.10	139356.98	45291.49	94065.49
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.05.2019.	BUV 5-2019	0.00	387.10	139356.98	45678.59	93678.39
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.06.2019.	BUV 6-2019	0.00	387.10	139356.98	46065.69	93291.29
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.07.2019.	BUV 7-2019	0.00	387.10	139356.98	46452.79	92904.19
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.08.2019.	BUV 8-2019	0.00	387.10	139356.98	46839.89	92517.09
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.09.2019.	BUV 9-2019	0.00	387.10	139356.98	47226.99	92129.99
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.10.2019.	BUV 10-2019	0.00	387.10	139356.98	47614.09	91742.89
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.11.2019.	BUV 11-2019	0.00	387.10	139356.98	48001.19	91355.79
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.12.2019.	BUV 12-2019	0.00	387.10	139356.98	48388.29	90968.69
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.01.2020.	BUV 1-2020	0.00	387.10	139356.98	48775.39	90581.59
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.02.2020.	BUV 2-2020	0.00	387.10	139356.98	49162.49	90194.49
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.03.2020.	BUV 3-2020	0.00	387.10	139356.98	49549.59	89807.39
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.04.2020.	BUV 4-2020	0.00	387.10	139356.98	49936.69	89420.29
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.05.2020.	BUV 5-2020	0.00	387.10	139356.98	50323.79	89033.19
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.06.2020.	BUV 6-2020	0.00	387.10	139356.98	50710.89	88646.09
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.07.2020.	BUV 7-2020	0.00	387.10	139356.98	51097.99	88258.99
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.08.2020.	BUV 8-2020	0.00	387.10	139356.98	51485.09	87871.89
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.09.2020.	BUV 9-2020	0.00	387.10	139356.98	51872.19	87484.79
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.10.2020.	BUV 10-2020	0.00	387.10	139356.98	52259.29	87097.69
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.11.2020.	BUV 11-2020	0.00	387.10	139356.98	52646.39	86710.59
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.12.2020.	BUV 12-2020	0.00	387.10	139356.98	53033.49	86323.49
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.01.2021.	BUV 1-2021	0.00	387.10	139356.98	53420.59	85936.39
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.02.2021.	BUV 2-2021	0.00	387.10	139356.98	53807.69	85549.29
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.03.2021.	BUV 3-2021	0.00	387.10	139356.98	54194.79	85162.19
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.04.2021.	BUV 4-2021	0.00	387.10	139356.98	54581.89	84775.09

Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2021.	BUV 5-2021	0.00	387.10	139356.98	54968.99	84387.99
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2021.	BUV 6-2021	0.00	387.10	139356.98	55356.09	84000.89
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2021.	BUV 7-2021	0.00	387.10	139356.98	55743.19	83613.79
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2021.	BUV 8-2021	0.00	387.10	139356.98	56130.29	83226.69
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2021.	BUV 9-2021	0.00	387.10	139356.98	56517.39	82839.59
Brīvostas 22 TP 1459	Iekšējā kustība 01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	139356.98	56517.39	82839.59
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2021.	Nol_10_ekas_buves	0.00	387.10	139356.98	56904.49	82452.49
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2021.	Nol_11_ekas_buves	0.00	387.10	139356.98	57291.59	82065.39
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2021.	Ekas_buves_nol_decembi	0.00	387.10	139356.98	57678.69	81678.29
Brīvostas 22 TP 1459	Iekšējā kustība 31.12.2021.	0036	0.00	0.00	139356.98	57678.69	81678.29
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2022.	0047	0.00	387.10	139356.98	58065.79	81291.19
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2022.	0049	0.00	387.10	139356.98	58452.89	80904.09
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2022.	0051	0.00	387.10	139356.98	58839.99	80516.99
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2022.	0062/1212	0.00	387.10	139356.98	59227.09	80129.89
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2022.	0075/1212/05	0.00	387.10	139356.98	59614.19	79742.79
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2022.	0082/1212	0.00	387.10	139356.98	60001.29	79355.69
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2022.	0090/1212/07	0.00	387.10	139356.98	60388.39	78968.59
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojur10.08.2022.	0099_nol_1212	0.00	387.10	139356.98	60775.49	78581.49
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2022.	0104/1212	0.00	387.10	139356.98	61162.59	78194.39
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2022.	0113	0.00	387.10	139356.98	61549.69	77807.29
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2022.	0123	0.00	387.10	139356.98	61936.79	77420.19
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2022.	1212/12	0.00	387.10	139356.98	62323.89	77033.09
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2023.	0143	0.00	387.10	139356.98	62710.99	76645.99
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2023.	0148	0.00	387.10	139356.98	63098.09	76258.89
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2023.	0155	0.00	387.10	139356.98	63485.19	75871.79
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti03.04.2023.	0165	0.00	387.10	139356.98	63872.29	75484.69
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2023.	0182/1212	0.00	387.10	139356.98	64259.39	75097.59
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2023.	0194/1212	0.00	387.10	139356.98	64646.49	74710.49
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2023.	0208/1212/parejie	0.00	387.10	139356.98	65033.59	74323.39
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2023.	0225/1212_PAREJIE	0.00	387.10	139356.98	65420.69	73936.29
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2023.	0241_1212_parejie	0.00	387.10	139356.98	65807.79	73549.19
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2023.	0253	0.00	387.10	139356.98	66194.89	73162.09
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2023.	0269_1212_citi	0.00	387.10	139356.98	66581.99	72774.99
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2023.	0282_1212_citi	0.00	387.10	139356.98	66969.09	72387.89
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2024.	1212_2024_parejie	0.00	387.10	139356.98	67356.19	72000.79
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2024.	1212_2024_2_parejie	0.00	387.10	139356.98	67743.29	71613.69
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2024.	1212_2024_3_parejie	0.00	387.10	139356.98	68130.39	71226.59
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2024.	1212_pārējie_2024_4	0.00	387.10	139356.98	68517.49	70839.49
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2024.	1212_parejie_maijs	0.00	387.10	139356.98	68904.59	70452.39
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2024.	1212_pārējie_jūnijs	0.00	387.10	139356.98	69291.69	70065.29
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2024.	1212-Pārējie_jūlijs	0.00	387.10	139356.98	69678.79	69678.19
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2024.	0324	0.00	387.10	139356.98	70065.89	69291.09
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2024.	0337	0.00	387.10	139356.98	70452.99	68903.99
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2024.	0359_1212_pār	0.00	387.10	139356.98	70840.09	68516.89
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2024.	0366_1212_pār	0.00	387.10	139356.98	71227.19	68129.79
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2024.	0380_1212_par	0.00	387.10	139356.98	71614.29	67742.69
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti31.03.2025.	I/CET 1212	0.00	1161.30	139356.98	72775.59	66581.39
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti30.04.2025.	1212_2025_04_pārējie	0.00	387.10	139356.98	73162.69	66194.29
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti31.05.2025.	1212_parējie	0.00	387.10	139356.98	73549.79	65807.19
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2025.	0417	0.00	387.10	139356.98	73936.89	65420.09
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2025.	0434_1212_PĀREJIE	0.00	387.10	139356.98	74323.99	65032.99
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2025.	0452	0.00	387.10	139356.98	74711.09	64645.89
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2025.	0466	0.00	387.10	139356.98	75098.19	64258.79
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2025.	0480	0.00	387.10	139356.98	75485.29	63871.69
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2025.	0495	0.00	387.10	139356.98	75872.39	63484.59
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2025.	0508	0.00	387.10	139356.98	76259.49	63097.49
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2026.	NOL-0006	0.00	387.10	139356.98	76646.59	62710.39
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2026.	NOL-0021	0.00	387.10	139356.98	77033.69	62323.29

Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.03.2026.	NOL-0036	0.00	387.10	139356.98	77420.79	61936.19
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.04.2026.	NOL-0050	0.00	387.10	139356.98	77807.89	61549.09
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.05.2026.	NOL-0115	0.00	387.10	139356.98	78194.99	61161.99
Brīvostas 22 TP 1459	Pamatlīdzekļu nolietojui01.06.2026.	NOL-0137	0.00	387.10	139356.98	78582.09	60774.89

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0190

Nosaukums:	Brīvostas 22 TP 1455	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:		
		Papildnumurs:				
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:		Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)	
PL grupa:	Transformatora punkti			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g	
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00	Gadi
Atrašanās vieta:	Liepājas SEZ teritorija	Uzskaites vērtība:	**205597.74**	Nol. summa mēnesī:	571.10	
Atbildīgā pers:	Valerijs Sproģis	Nolietojums:	**92518.82**	Nol. summa gadā:	6853.20	
Ekspluatācijā no:	**03.12.2012.**	Atlikusī vērtība:	**113078.92**	Piezīmes:		
Platība:	**0.00**					
Izslēgšanas datums:		Apraksts:				
Statuss:	Ekspluatācijā					

Kartītes aizpildītājs:

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Brīvostas 22 TP 1455	PL sākuma atlikumi		BŪV	205597.74	34266.62	205597.74	34266.62	171331.12
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojui02.01.2018.		BUV 1-2018	0.00	571.10	205597.74	34837.72	170760.02
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojui01.02.2018.		BUV 2-2018	0.00	571.10	205597.74	35408.82	170188.92
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojui01.03.2018.		BUV 3-2018	0.00	571.10	205597.74	35979.92	169617.82
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojui01.04.2018.		BUV 4-2018	0.00	571.10	205597.74	36551.02	169046.72
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojui01.05.2018.		BUV 5-2018	0.00	571.10	205597.74	37122.12	168475.62
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojui01.06.2018.		BUV 6-2018	0.00	571.10	205597.74	37693.22	167904.52
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojui01.07.2018.		BUV 7-2018	0.00	571.10	205597.74	38264.32	167333.42
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojui01.08.2018.		BUV 8-2018	0.00	571.10	205597.74	38835.42	166762.32
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojui01.09.2018.		BUV 9/2018	0.00	571.10	205597.74	39406.52	166191.22
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojui01.10.2018.		BUV 10-2018	0.00	571.10	205597.74	39977.62	165620.12
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojui01.11.2018.		BUV 11-2018	0.00	571.10	205597.74	40548.72	165049.02
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojui01.12.2018.		BUV 12-2018	0.00	571.10	205597.74	41119.82	164477.92

Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2019.	BUV 1-2019	0.00	571.10	205597.74	41690.92	163906.82
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2019.	BUV 2-2019	0.00	571.10	205597.74	42262.02	163335.72
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2019.	BUV 3-2019	0.00	571.10	205597.74	42833.12	162764.62
Brīvostas 22 TP 1455	Iekšējā kustība	31.03.2019.	31-03-2019-1	0.00	0.00	205597.74	42833.12	162764.62
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.04.2019.	BUV 4-2019	0.00	571.10	205597.74	43404.22	162193.52
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2019.	BUV 5-2019	0.00	571.10	205597.74	43975.32	161622.42
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2019.	BUV 6-2019	0.00	571.10	205597.74	44546.42	161051.32
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2019.	BUV 7-2019	0.00	571.10	205597.74	45117.52	160480.22
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.08.2019.	BUV 8-2019	0.00	571.10	205597.74	45688.62	159909.12
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.09.2019.	BUV 9-2019	0.00	571.10	205597.74	46259.72	159338.02
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.10.2019.	BUV 10-2019	0.00	571.10	205597.74	46830.82	158768.92
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.11.2019.	BUV 11-2019	0.00	571.10	205597.74	47401.92	158195.82
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.12.2019.	BUV 12-2019	0.00	571.10	205597.74	47973.02	157624.72
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2020.	BUV 1-2020	0.00	571.10	205597.74	48544.12	157053.62
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2020.	BUV 2-2020	0.00	571.10	205597.74	49115.22	156482.52
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2020.	BUV 3-2020	0.00	571.10	205597.74	49686.32	155911.42
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.04.2020.	BUV 4-2020	0.00	571.10	205597.74	50257.42	155340.32
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2020.	BUV 5-2020	0.00	571.10	205597.74	50828.52	154769.22
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2020.	BUV 6-2020	0.00	571.10	205597.74	51399.62	154198.12
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2020.	BUV 7-2020	0.00	571.10	205597.74	51970.72	153627.02
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.08.2020.	BUV 8-2020	0.00	571.10	205597.74	52541.82	153055.92
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.09.2020.	BUV 9-2020	0.00	571.10	205597.74	53112.92	152484.82
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.10.2020.	BUV 10-2020	0.00	571.10	205597.74	53684.02	151913.72
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.11.2020.	BUV 11-2020	0.00	571.10	205597.74	54255.12	151342.62
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.12.2020.	BUV 12-2020	0.00	571.10	205597.74	54826.22	150771.52
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2021.	BUV 1-2021	0.00	571.10	205597.74	55397.32	150200.42
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2021.	BUV 2-2021	0.00	571.10	205597.74	55968.42	149629.32
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2021.	BUV 3-2021	0.00	571.10	205597.74	56539.52	149058.22
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.04.2021.	BUV 4-2021	0.00	571.10	205597.74	57110.62	148487.12
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2021.	BUV 5-2021	0.00	571.10	205597.74	57681.72	147916.02
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2021.	BUV 6-2021	0.00	571.10	205597.74	58252.82	147344.92
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2021.	BUV 7-2021	0.00	571.10	205597.74	58823.92	146773.82
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.08.2021.	BUV 8-2021	0.00	571.10	205597.74	59395.02	146202.72
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.09.2021.	BUV 9-2021	0.00	571.10	205597.74	59966.12	145631.62
Brīvostas 22 TP 1455	Iekšējā kustība	01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	205597.74	59966.12	145631.62
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.10.2021.	Nol_10_ekas_buves	0.00	571.10	205597.74	60537.22	145060.52
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.11.2021.	Nol_11_ekas_buves	0.00	571.10	205597.74	61108.32	144489.42
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.12.2021.	Ekas_buves_nol_decembi	0.00	571.10	205597.74	61679.42	143918.32
Brīvostas 22 TP 1455	Iekšējā kustība	31.12.2021.	0036	0.00	0.00	205597.74	61679.42	143918.32
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2022.	0047	0.00	571.10	205597.74	62250.52	143347.22
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2022.	0049	0.00	571.10	205597.74	62821.62	142776.12
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2022.	0051	0.00	571.10	205597.74	63392.72	142205.02
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.04.2022.	0062/1212	0.00	571.10	205597.74	63963.82	141633.92
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2022.	0075/1212/05	0.00	571.10	205597.74	64534.92	141062.82
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2022.	0082/1212	0.00	571.10	205597.74	65106.02	140491.72
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2022.	0090/1212/07	0.00	571.10	205597.74	65677.12	139920.62
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojur	10.08.2022.	0099_nol_1212	0.00	571.10	205597.74	66248.22	139349.52
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.09.2022.	0104/1212	0.00	571.10	205597.74	66819.32	138778.42
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.10.2022.	0113	0.00	571.10	205597.74	67390.42	138207.32
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.11.2022.	0123	0.00	571.10	205597.74	67961.52	137636.22
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.12.2022.	1212/12	0.00	571.10	205597.74	68532.62	137065.12
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.01.2023.	0143	0.00	571.10	205597.74	69103.72	136494.02
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.02.2023.	0148	0.00	571.10	205597.74	69674.82	135922.92
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.03.2023.	0155	0.00	571.10	205597.74	70245.92	135351.82
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	03.04.2023.	0165	0.00	571.10	205597.74	70817.02	134780.72
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.05.2023.	0182/1212	0.00	571.10	205597.74	71388.12	134209.62
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.06.2023.	0194/1212	0.00	571.10	205597.74	71959.22	133638.52
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietoju	01.07.2023.	0208/1212/parejie	0.00	571.10	205597.74	72530.32	133067.42

Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2023.	0225/1212_PAREJIE	0.00	571.10	205597.74	73101.42	132496.32
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2023.	0241_1212_parejie	0.00	571.10	205597.74	73672.52	131925.22
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2023.	0253	0.00	571.10	205597.74	74243.62	131354.12
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2023.	0269_1212_citi	0.00	571.10	205597.74	74814.72	130783.02
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2023.	0282_1212_citi	0.00	571.10	205597.74	75385.82	130211.92
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2024.	1212_2024_parejie	0.00	571.10	205597.74	75956.92	129640.82
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2024.	1212_2024_2_parejie	0.00	571.10	205597.74	76528.02	129069.72
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2024.	1212_2024_3_parejie	0.00	571.10	205597.74	77099.12	128498.62
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2024.	1212_pārējie_2024_4	0.00	571.10	205597.74	77670.22	127927.52
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2024.	1212_parejie_maijs	0.00	571.10	205597.74	78241.32	127356.42
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2024.	1212_pārējie_jūnijs	0.00	571.10	205597.74	78812.42	126785.32
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2024.	1212-Pārējie_jūlijs	0.00	571.10	205597.74	79383.52	126214.22
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2024.	0324	0.00	571.10	205597.74	79954.62	125643.12
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2024.	0337	0.00	571.10	205597.74	80525.72	125072.02
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2024.	0359_1212_pār	0.00	571.10	205597.74	81096.82	124500.92
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2024.	0366_1212_pār	0.00	571.10	205597.74	81667.92	123929.82
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2024.	0380_1212_par	0.00	571.10	205597.74	82239.02	123358.72
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti31.03.2025.	I/CET 1212	0.00	1713.30	205597.74	83952.32	121645.42
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti30.04.2025.	1212_2025_04_pārējie	0.00	571.10	205597.74	84523.42	121074.32
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti31.05.2025.	1212_parējie	0.00	571.10	205597.74	85094.52	120503.22
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2025.	0417	0.00	571.10	205597.74	85665.62	119932.12
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2025.	0434_1212_PĀREJIE	0.00	571.10	205597.74	86236.72	119361.02
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2025.	0452	0.00	571.10	205597.74	86807.82	118789.92
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2025.	0466	0.00	571.10	205597.74	87378.92	118218.82
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2025.	0480	0.00	571.10	205597.74	87950.02	117647.72
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2025.	0495	0.00	571.10	205597.74	88521.12	117076.62
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2025.	0508	0.00	571.10	205597.74	89092.22	116505.52
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2026.	NOL-0006	0.00	571.10	205597.74	89663.32	115934.42
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2026.	NOL-0021	0.00	571.10	205597.74	90234.42	115363.32
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2026.	NOL-0036	0.00	571.10	205597.74	90805.52	114792.22
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2026.	NOL-0050	0.00	571.10	205597.74	91376.62	114221.12
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2026.	NOL-0115	0.00	571.10	205597.74	91947.72	113650.02
Brīvostas 22 TP 1455	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2026.	NOL-0137	0.00	571.10	205597.74	92518.82	113078.92

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0192

Nosaukums:	Brīvostas 2D TP 1456	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:	
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:		Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Transformatora punkti			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Liepājas SEZ teritorija	Uzskaites vērtība:	**180055.05**	Nol. summa mēnesī:	500.15
Atbildīgā pers:	Valerijs Sproģis	Nolietojums:	**63018.90**	Nol. summa gadā:	6001.80
Ekspluatācijā no:	**03.12.2015.**	Atlikusī vērtība:	**117036.15**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:			
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs:

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Brīvostas 2D TP 1456	PL sākuma atlikumi		BŪV	180055.05	12003.60	180055.05	12003.60	168051.45
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	02.01.2018.	BUV 1-2018	0.00	500.15	180055.05	12503.75	167551.30
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2018.	BUV 2-2018	0.00	500.15	180055.05	13003.90	167051.15
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.03.2018.	BUV 3-2018	0.00	500.15	180055.05	13504.05	166551.00
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.04.2018.	BUV 4-2018	0.00	500.15	180055.05	14004.20	166050.85
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.05.2018.	BUV 5-2018	0.00	500.15	180055.05	14504.35	165550.70
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2018.	BUV 6-2018	0.00	500.15	180055.05	15004.50	165050.55
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2018.	BUV 7-2018	0.00	500.15	180055.05	15504.65	164550.40
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.08.2018.	BUV 8-2018	0.00	500.15	180055.05	16004.80	164050.25
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2018.	BUV 9/2018	0.00	500.15	180055.05	16504.95	163550.10
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2018.	BUV 10-2018	0.00	500.15	180055.05	17005.10	163049.95
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2018.	BUV 11-2018	0.00	500.15	180055.05	17505.25	162549.80
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2018.	BUV 12-2018	0.00	500.15	180055.05	18005.40	162049.65
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.01.2019.	BUV 1-2019	0.00	500.15	180055.05	18505.55	161549.50
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2019.	BUV 2-2019	0.00	500.15	180055.05	19005.70	161049.35
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.03.2019.	BUV 3-2019	0.00	500.15	180055.05	19505.85	160549.20
Brīvostas 2D TP 1456	Iekšējā kustība	31.03.2019.	31-03-2019-1	0.00	0.00	180055.05	19505.85	160549.20
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.04.2019.	BUV 4-2019	0.00	500.15	180055.05	20006.00	160049.05
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.05.2019.	BUV 5-2019	0.00	500.15	180055.05	20506.15	159548.90
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2019.	BUV 6-2019	0.00	500.15	180055.05	21006.30	159048.75
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2019.	BUV 7-2019	0.00	500.15	180055.05	21506.45	158548.60
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.08.2019.	BUV 8-2019	0.00	500.15	180055.05	22006.60	158048.45
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2019.	BUV 9-2019	0.00	500.15	180055.05	22506.75	157548.30
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2019.	BUV 10-2019	0.00	500.15	180055.05	23006.90	157048.15
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2019.	BUV 11-2019	0.00	500.15	180055.05	23507.05	156548.00
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2019.	BUV 12-2019	0.00	500.15	180055.05	24007.20	156047.85
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.01.2020.	BUV 1-2020	0.00	500.15	180055.05	24507.35	155547.70
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2020.	BUV 2-2020	0.00	500.15	180055.05	25007.50	155047.55
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.03.2020.	BUV 3-2020	0.00	500.15	180055.05	25507.65	154547.40
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.04.2020.	BUV 4-2020	0.00	500.15	180055.05	26007.80	154047.25
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.05.2020.	BUV 5-2020	0.00	500.15	180055.05	26507.95	153547.10
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2020.	BUV 6-2020	0.00	500.15	180055.05	27008.10	153046.95
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2020.	BUV 7-2020	0.00	500.15	180055.05	27508.25	152546.80
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.08.2020.	BUV 8-2020	0.00	500.15	180055.05	28008.40	152046.65
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2020.	BUV 9-2020	0.00	500.15	180055.05	28508.55	151546.50
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2020.	BUV 10-2020	0.00	500.15	180055.05	29008.70	151046.35
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2020.	BUV 11-2020	0.00	500.15	180055.05	29508.85	150546.20
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2020.	BUV 12-2020	0.00	500.15	180055.05	30009.00	150046.05
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.01.2021.	BUV 1-2021	0.00	500.15	180055.05	30509.15	149545.90
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2021.	BUV 2-2021	0.00	500.15	180055.05	31009.30	149045.75
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.03.2021.	BUV 3-2021	0.00	500.15	180055.05	31509.45	148545.60
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.04.2021.	BUV 4-2021	0.00	500.15	180055.05	32009.60	148045.45

Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.05.2021.	BUV 5-2021	0.00	500.15	180055.05	32509.75	147545.30
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2021.	BUV 6-2021	0.00	500.15	180055.05	33009.90	147045.15
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2021.	BUV 7-2021	0.00	500.15	180055.05	33510.05	146545.00
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.08.2021.	BUV 8-2021	0.00	500.15	180055.05	34010.20	146044.85
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2021.	BUV 9-2021	0.00	500.15	180055.05	34510.35	145544.70
Brīvostas 2D TP 1456	Iekšējā kustība	01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	180055.05	34510.35	145544.70
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2021.	Nol_10_ekas_buves	0.00	500.15	180055.05	35010.50	145044.55
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2021.	Nol_11_ekas_buves	0.00	500.15	180055.05	35510.65	144544.40
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2021.	Ekas_buves_nol_decembi	0.00	500.15	180055.05	36010.80	144044.25
Brīvostas 2D TP 1456	Iekšējā kustība	31.12.2021.	0036	0.00	0.00	180055.05	36010.80	144044.25
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.01.2022.	0047	0.00	500.15	180055.05	36510.95	143544.10
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2022.	0049	0.00	500.15	180055.05	37011.10	143043.95
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.03.2022.	0051	0.00	500.15	180055.05	37511.25	142543.80
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.04.2022.	0062/1212	0.00	500.15	180055.05	38011.40	142043.65
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.05.2022.	0075/1212/05	0.00	500.15	180055.05	38511.55	141543.50
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2022.	0082/1212	0.00	500.15	180055.05	39011.70	141043.35
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2022.	0090/1212/07	0.00	500.15	180055.05	39511.85	140543.20
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojur	10.08.2022.	0099_nol_1212	0.00	500.15	180055.05	40012.00	140043.05
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2022.	0104/1212	0.00	500.15	180055.05	40512.15	139542.90
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2022.	0113	0.00	500.15	180055.05	41012.30	139042.75
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2022.	0123	0.00	500.15	180055.05	41512.45	138542.60
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2022.	1212/12	0.00	500.15	180055.05	42012.60	138042.45
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.01.2023.	0143	0.00	500.15	180055.05	42512.75	137542.30
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2023.	0148	0.00	500.15	180055.05	43012.90	137042.15
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.03.2023.	0155	0.00	500.15	180055.05	43513.05	136542.00
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	03.04.2023.	0165	0.00	500.15	180055.05	44013.20	136041.85
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.05.2023.	0182/1212	0.00	500.15	180055.05	44513.35	135541.70
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2023.	0194/1212	0.00	500.15	180055.05	45013.50	135041.55
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2023.	0208/1212/parejie	0.00	500.15	180055.05	45513.65	134541.40
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.08.2023.	0225/1212_PAREJIE	0.00	500.15	180055.05	46013.80	134041.25
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2023.	0241_1212_parejie	0.00	500.15	180055.05	46513.95	133541.10
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2023.	0253	0.00	500.15	180055.05	47014.10	133040.95
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2023.	0269_1212_citi	0.00	500.15	180055.05	47514.25	132540.80
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2023.	0282_1212_citi	0.00	500.15	180055.05	48014.40	132040.65
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.01.2024.	1212_2024_parejie	0.00	500.15	180055.05	48514.55	131540.50
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2024.	1212_2024_2_parejie	0.00	500.15	180055.05	49014.70	131040.35
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.03.2024.	1212_2024_3_parejie	0.00	500.15	180055.05	49514.85	130540.20
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.04.2024.	1212_pārējie_2024_4	0.00	500.15	180055.05	50015.00	130040.05
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.05.2024.	1212_parejie_maijs	0.00	500.15	180055.05	50515.15	129539.90
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2024.	1212_pārējie_jūnijs	0.00	500.15	180055.05	51015.30	129039.75
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2024.	1212-Pārējie_jūlijs	0.00	500.15	180055.05	51515.45	128539.60
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.08.2024.	0324	0.00	500.15	180055.05	52015.60	128039.45
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2024.	0337	0.00	500.15	180055.05	52515.75	127539.30
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2024.	0359_1212_pār	0.00	500.15	180055.05	53015.90	127039.15
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2024.	0366_1212_pār	0.00	500.15	180055.05	53516.05	126539.00
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2024.	0380_1212_par	0.00	500.15	180055.05	54016.20	126038.85
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietoju	31.03.2025.	I/CET 1212	0.00	1500.45	180055.05	55516.65	124538.40
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietoju	30.04.2025.	1212_2025_04_pārējie	0.00	500.15	180055.05	56016.80	124038.25
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietoju	31.05.2025.	1212_parējie	0.00	500.15	180055.05	56516.95	123538.10
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.06.2025.	0417	0.00	500.15	180055.05	57017.10	123037.95
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.07.2025.	0434_1212_PĀREJIE	0.00	500.15	180055.05	57517.25	122537.80
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.08.2025.	0452	0.00	500.15	180055.05	58017.40	122037.65
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.09.2025.	0468	0.00	500.15	180055.05	58517.55	121537.50
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.10.2025.	0480	0.00	500.15	180055.05	59017.70	121037.35
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.11.2025.	0495	0.00	500.15	180055.05	59517.85	120537.20
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.12.2025.	0508	0.00	500.15	180055.05	60018.00	120037.05
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.01.2026.	NOL-0006	0.00	500.15	180055.05	60518.15	119536.90
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti	01.02.2026.	NOL-0021	0.00	500.15	180055.05	61018.30	119036.75

Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2026.	NOL-0036	0.00	500.15	180055.05	61518.45	118536.60
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2026.	NOL-0050	0.00	500.15	180055.05	62018.60	118036.45
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2026.	NOL-0115	0.00	500.15	180055.05	62518.75	117536.30
Brīvostas 2D TP 1456	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2026.	NOL-0137	0.00	500.15	180055.05	63018.90	117036.15

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0073

Nosaukums:	10 kV kabeļlīnija	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:		
		Papildnumurs:				
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:	**BŪV-0073**	Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)	
PL grupa:	Kabeļlīnijas, Elektrolīnijas ,elektropieslēgumu iekārtas			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g	
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00	Gadi
Atrašanās vieta:	Liepājas SEZ teritorija	Uzskaites vērtība:	**79837.61**	Nol. summa mēnesī:	55.45	
Atbildīgā pers:	Valerijs Sproģis	Nolietojums:	**73517.24**	Nol. summa gadā:	665.40	
Ekspluatācijā no:	**31.12.2005.**	Atlikusī vērtība:	**6320.37**	Piezīmes:		
Platība:	**0.00**					
Izslēgšanas datums:		Apraksts:				
Statuss:	Ekspluatācijā					

Kartītes aizpildītājs:

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
10 kV kabeļlīnija	PL sākuma atlikumi		BŪV	79837.61	67861.34	79837.61	67861.34	11976.27
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti02.01.2018.		BUV 1-2018	0.00	55.45	79837.61	67916.79	11920.82
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2018.		BUV 2-2018	0.00	55.45	79837.61	67972.24	11865.37
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2018.		BUV 3-2018	0.00	55.45	79837.61	68027.69	11809.92
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2018.		BUV 4-2018	0.00	55.45	79837.61	68083.14	11754.47
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2018.		BUV 5-2018	0.00	55.45	79837.61	68138.59	11699.02
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2018.		BUV 6-2018	0.00	55.45	79837.61	68194.04	11643.57
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2018.		BUV 7-2018	0.00	55.45	79837.61	68249.49	11588.12
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2018.		BUV 8-2018	0.00	55.45	79837.61	68304.94	11532.67
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2018.		BUV 9/2018	0.00	55.45	79837.61	68360.39	11477.22
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2018.		BUV 10-2018	0.00	55.45	79837.61	68415.84	11421.77
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2018.		BUV 11-2018	0.00	55.45	79837.61	68471.29	11366.32
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2018.		BUV 12-2018	0.00	55.45	79837.61	68526.74	11310.87

10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2019.	BUV 1-2019	0.00	55.45	79837.61	68582.19	11255.42
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2019.	BUV 2-2019	0.00	55.45	79837.61	68637.64	11199.97
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2019.	BUV 3-2019	0.00	55.45	79837.61	68693.09	11144.52
10 kV kabeļlīnija	Iekšējā kustība 31.03.2019.	31-03-2019-1	0.00	0.00	79837.61	68693.09	11144.52
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2019.	BUV 4-2019	0.00	55.45	79837.61	68748.54	11089.07
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2019.	BUV 5-2019	0.00	55.45	79837.61	68803.99	11033.62
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2019.	BUV 6-2019	0.00	55.45	79837.61	68859.44	10978.17
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2019.	BUV 7-2019	0.00	55.45	79837.61	68914.89	10922.72
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2019.	BUV 8-2019	0.00	55.45	79837.61	68970.34	10867.27
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2019.	BUV 9-2019	0.00	55.45	79837.61	69025.79	10811.82
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2019.	BUV 10-2019	0.00	55.45	79837.61	69081.24	10756.37
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2019.	BUV 11-2019	0.00	55.45	79837.61	69136.69	10700.92
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2019.	BUV 12-2019	0.00	55.45	79837.61	69192.14	10645.47
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2020.	BUV 1-2020	0.00	55.45	79837.61	69247.59	10590.02
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2020.	BUV 2-2020	0.00	55.45	79837.61	69303.04	10534.57
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2020.	BUV 3-2020	0.00	55.45	79837.61	69358.49	10479.12
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2020.	BUV 4-2020	0.00	55.45	79837.61	69413.94	10423.67
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2020.	BUV 5-2020	0.00	55.45	79837.61	69469.39	10368.22
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2020.	BUV 6-2020	0.00	55.45	79837.61	69524.84	10312.77
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2020.	BUV 7-2020	0.00	55.45	79837.61	69580.29	10257.32
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2020.	BUV 8-2020	0.00	55.45	79837.61	69635.74	10201.87
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2020.	BUV 9-2020	0.00	55.45	79837.61	69691.19	10146.42
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2020.	BUV 10-2020	0.00	55.45	79837.61	69746.64	10090.97
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2020.	BUV 11-2020	0.00	55.45	79837.61	69802.09	10035.52
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2020.	BUV 12-2020	0.00	55.45	79837.61	69857.54	9980.07
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2021.	BUV 1-2021	0.00	55.45	79837.61	69912.99	9924.62
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2021.	BUV 2-2021	0.00	55.45	79837.61	69968.44	9869.17
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2021.	BUV 3-2021	0.00	55.45	79837.61	70023.89	9813.72
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2021.	BUV 4-2021	0.00	55.45	79837.61	70079.34	9758.27
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2021.	BUV 5-2021	0.00	55.45	79837.61	70134.79	9702.82
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2021.	BUV 6-2021	0.00	55.45	79837.61	70190.24	9647.37
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2021.	BUV 7-2021	0.00	55.45	79837.61	70245.69	9591.92
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2021.	BUV 8-2021	0.00	55.45	79837.61	70301.14	9536.47
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2021.	BUV 9-2021	0.00	55.45	79837.61	70356.59	9481.02
10 kV kabeļlīnija	Iekšējā kustība 01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	79837.61	70356.59	9481.02
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2021.	Nol_10_ekas_buves	0.00	55.45	79837.61	70412.04	9425.57
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2021.	Nol_11_ekas_buves	0.00	55.45	79837.61	70467.49	9370.12
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2021.	Ekas_buves_nol_decembi	0.00	55.45	79837.61	70522.94	9314.67
10 kV kabeļlīnija	Iekšējā kustība 02.12.2021.	0015	0.00	0.00	79837.61	70522.94	9314.67
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2022.	0047	0.00	55.45	79837.61	70578.39	9259.22
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2022.	0049	0.00	55.45	79837.61	70633.84	9203.77
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2022.	0051	0.00	55.45	79837.61	70689.29	9148.32
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2022.	0062/1212	0.00	55.45	79837.61	70744.74	9092.87
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2022.	0075/1212/05	0.00	55.45	79837.61	70800.19	9037.42
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2022.	0082/1212	0.00	55.45	79837.61	70855.64	8981.97
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2022.	0090/1212/07	0.00	55.45	79837.61	70911.09	8926.52
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojur10.08.2022.	0099_nol_1212	0.00	55.45	79837.61	70966.54	8871.07
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2022.	0104/1212	0.00	55.45	79837.61	71021.99	8815.62
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2022.	0113	0.00	55.45	79837.61	71077.44	8760.17
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2022.	0123	0.00	55.45	79837.61	71132.89	8704.72
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2022.	1212/12	0.00	55.45	79837.61	71188.34	8649.27
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2023.	0143	0.00	55.45	79837.61	71243.79	8593.82
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2023.	0148	0.00	55.45	79837.61	71299.24	8538.37
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2023.	0155	0.00	55.45	79837.61	71354.69	8482.92
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti03.04.2023.	0165	0.00	55.45	79837.61	71410.14	8427.47
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2023.	0182/1212	0.00	55.45	79837.61	71465.59	8372.02
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2023.	0194/1212	0.00	55.45	79837.61	71521.04	8316.57
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2023.	0208/1212/parejie	0.00	55.45	79837.61	71576.49	8261.12

10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2023.	0225/1212_PAREJIE	0.00	55.45	79837.61	71631.94	8205.67
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2023.	0241_1212_parejie	0.00	55.45	79837.61	71687.39	8150.22
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2023.	0253	0.00	55.45	79837.61	71742.84	8094.77
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2023.	0269_1212_citi	0.00	55.45	79837.61	71798.29	8039.32
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2023.	0282_1212_citi	0.00	55.45	79837.61	71853.74	7983.87
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2024.	1212_2024_parejie	0.00	55.45	79837.61	71909.19	7928.42
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2024.	1212_2024_2_parejie	0.00	55.45	79837.61	71964.64	7872.97
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2024.	1212_2024_3_parejie	0.00	55.45	79837.61	72020.09	7817.52
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2024.	1212_pārējie_2024_4	0.00	55.45	79837.61	72075.54	7762.07
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2024.	1212_parejie_maijs	0.00	55.45	79837.61	72130.99	7706.62
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2024.	1212_pārējie_jūnijs	0.00	55.45	79837.61	72186.44	7651.17
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2024.	1212-Pārējie_jūlijs	0.00	55.45	79837.61	72241.89	7595.72
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2024.	0324	0.00	55.45	79837.61	72297.34	7540.27
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2024.	0337	0.00	55.45	79837.61	72352.79	7484.82
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2024.	0359_1212_pār	0.00	55.45	79837.61	72408.24	7429.37
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2024.	0366_1212_pār	0.00	55.45	79837.61	72463.69	7373.92
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2024.	0380_1212_par	0.00	55.45	79837.61	72519.14	7318.47
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti31.03.2025.	I/CET 1212	0.00	166.35	79837.61	72685.49	7152.12
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti30.04.2025.	1212_2025_04_pārējie	0.00	55.45	79837.61	72740.94	7096.67
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti31.05.2025.	1212_parējie	0.00	55.45	79837.61	72796.39	7041.22
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2025.	0417	0.00	55.45	79837.61	72851.84	6985.77
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.07.2025.	0434_1212_PĀREJIE	0.00	55.45	79837.61	72907.29	6930.32
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.08.2025.	0452	0.00	55.45	79837.61	72962.74	6874.87
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.09.2025.	0466	0.00	55.45	79837.61	73018.19	6819.42
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.10.2025.	0480	0.00	55.45	79837.61	73073.64	6763.97
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.11.2025.	0495	0.00	55.45	79837.61	73129.09	6708.52
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.12.2025.	0508	0.00	55.45	79837.61	73184.54	6653.07
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.01.2026.	NOL-0006	0.00	55.45	79837.61	73239.99	6597.62
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.02.2026.	NOL-0021	0.00	55.45	79837.61	73295.44	6542.17
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2026.	NOL-0036	0.00	55.45	79837.61	73350.89	6486.72
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2026.	NOL-0050	0.00	55.45	79837.61	73406.34	6431.27
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2026.	NOL-0115	0.00	55.45	79837.61	73461.79	6375.82
10 kV kabeļlīnija	Pamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2026.	NOL-0137	0.00	55.45	79837.61	73517.24	6320.37

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. BŪV-0147

Nosaukums:	10 kv sadales punkts OSTA	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:	
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	1212	Inventāra numurs:	**BŪV-0147**	Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Kabeļlīnijas, Elektrolīnijas ,elektropieslēgumu iekārtas			Nolietojuma grupa:	Ēkas, būves 30 g
Skaits:	**1.00**			Norma:	30.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Liepājas SEZ teritorija	Uzskaites vērtība:	**67965.88**	Nol. summa mēnesī:	173.06
Atbildīgā pers:	Valerijs Sproģis	Nolietojums:	**48237.71**	Nol. summa gadā:	2076.72
Ekspluatācijā no:	**31.12.2005.**	Atlikusī vērtība:	**19728.17**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:			
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs: .....

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
10 kv sadales punkts OSTA	PL sākuma atlikumi		BŪV	67965.88	30585.59	67965.88	30585.59	37380.29
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	02.01.2018.	BUV 1-2018	0.00	173.06	67965.88	30758.65	37207.23
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.02.2018.	BUV 2-2018	0.00	173.06	67965.88	30931.71	37034.17
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.03.2018.	BUV 3-2018	0.00	173.06	67965.88	31104.77	36861.11
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.04.2018.	BUV 4-2018	0.00	173.06	67965.88	31277.83	36688.05
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.05.2018.	BUV 5-2018	0.00	173.06	67965.88	31450.89	36514.99
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.06.2018.	BUV 6-2018	0.00	173.06	67965.88	31623.95	36341.93
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.07.2018.	BUV 7-2018	0.00	173.06	67965.88	31797.01	36168.87
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.08.2018.	BUV 8-2018	0.00	173.06	67965.88	31970.07	35995.81
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.09.2018.	BUV 9/2018	0.00	173.06	67965.88	32143.13	35822.75
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.10.2018.	BUV 10-2018	0.00	173.06	67965.88	32316.19	35649.69
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.11.2018.	BUV 11-2018	0.00	173.06	67965.88	32489.25	35476.63
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.12.2018.	BUV 12-2018	0.00	173.06	67965.88	32662.31	35303.57
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.01.2019.	BUV 1-2019	0.00	173.06	67965.88	32835.37	35130.51
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.02.2019.	BUV 2-2019	0.00	173.06	67965.88	33008.43	34957.45
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.03.2019.	BUV 3-2019	0.00	173.06	67965.88	33181.49	34784.39
10 kv sadales punkts OSTA	Iekšējā kustība	31.03.2019.	31-03-2019-1	0.00	0.00	67965.88	33181.49	34784.39
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.04.2019.	BUV 4-2019	0.00	173.06	67965.88	33354.55	34611.33
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.05.2019.	BUV 5-2019	0.00	173.06	67965.88	33527.61	34438.27
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.06.2019.	BUV 6-2019	0.00	173.06	67965.88	33700.67	34265.21
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.07.2019.	BUV 7-2019	0.00	173.06	67965.88	33873.73	34092.15
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.08.2019.	BUV 8-2019	0.00	173.06	67965.88	34046.79	33919.09
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.09.2019.	BUV 9-2019	0.00	173.06	67965.88	34219.85	33746.03
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.10.2019.	BUV 10-2019	0.00	173.06	67965.88	34392.91	33572.97
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.11.2019.	BUV 11-2019	0.00	173.06	67965.88	34565.97	33399.91
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.12.2019.	BUV 12-2019	0.00	173.06	67965.88	34739.03	33226.85
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.01.2020.	BUV 1-2020	0.00	173.06	67965.88	34912.09	33053.79
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.02.2020.	BUV 2-2020	0.00	173.06	67965.88	35085.15	32880.73
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.03.2020.	BUV 3-2020	0.00	173.06	67965.88	35258.21	32707.67
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.04.2020.	BUV 4-2020	0.00	173.06	67965.88	35431.27	32534.61
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.05.2020.	BUV 5-2020	0.00	173.06	67965.88	35604.33	32361.55
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.06.2020.	BUV 6-2020	0.00	173.06	67965.88	35777.39	32188.49
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.07.2020.	BUV 7-2020	0.00	173.06	67965.88	35950.45	32015.43
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.08.2020.	BUV 8-2020	0.00	173.06	67965.88	36123.51	31842.37
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.09.2020.	BUV 9-2020	0.00	173.06	67965.88	36296.57	31669.31
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.10.2020.	BUV 10-2020	0.00	173.06	67965.88	36469.63	31496.25
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.11.2020.	BUV 11-2020	0.00	173.06	67965.88	36642.69	31323.19
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.12.2020.	BUV 12-2020	0.00	173.06	67965.88	36815.75	31150.13
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.01.2021.	BUV 1-2021	0.00	173.06	67965.88	36988.81	30977.07
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.02.2021.	BUV 2-2021	0.00	173.06	67965.88	37161.87	30804.01
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.03.2021.	BUV 3-2021	0.00	173.06	67965.88	37334.93	30630.95
10 kv sadales punkts OSTA	Pamatlīdzekļu nolietojuma	01.04.2021.	BUV 4-2021	0.00	173.06	67965.88	37507.99	30457.89

10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.05.2021.	BUV 5-2021	0.00	173.06	67965.88	37681.05	30284.83
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.06.2021.	BUV 6-2021	0.00	173.06	67965.88	37854.11	30111.77
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.07.2021.	BUV 7-2021	0.00	173.06	67965.88	38027.17	29938.71
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.08.2021.	BUV 8-2021	0.00	173.06	67965.88	38200.23	29765.65
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.09.2021.	BUV 9-2021	0.00	173.06	67965.88	38373.29	29592.59
10 kv sadales punkts OSTAlekšējā kustība 01.10.2021.	Ēkas_būves	0.00	0.00	67965.88	38373.29	29592.59
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.10.2021.	Nol_10_ekas_buves	0.00	173.06	67965.88	38546.35	29419.53
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.11.2021.	Nol_11_ekas_buves	0.00	173.06	67965.88	38719.41	29246.47
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.12.2021.	Ekas_buves_nol_decembi	0.00	173.06	67965.88	38892.47	29073.41
10 kv sadales punkts OSTAlekšējā kustība 02.12.2021.	0015	0.00	0.00	67965.88	38892.47	29073.41
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.01.2022.	0047	0.00	173.06	67965.88	39065.53	28900.35
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.02.2022.	0049	0.00	173.06	67965.88	39238.59	28727.29
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.03.2022.	0051	0.00	173.06	67965.88	39411.65	28554.23
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.04.2022.	0062/1212	0.00	173.06	67965.88	39584.71	28381.17
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.05.2022.	0075/1212/05	0.00	173.06	67965.88	39757.77	28208.11
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.06.2022.	0082/1212	0.00	173.06	67965.88	39930.83	28035.05
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.07.2022.	0090/1212/07	0.00	173.06	67965.88	40103.89	27861.99
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojur10.08.2022.	0099_nol_1212	0.00	173.06	67965.88	40276.95	27688.93
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.09.2022.	0104/1212	0.00	173.06	67965.88	40450.01	27515.87
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.10.2022.	0113	0.00	173.06	67965.88	40623.07	27342.81
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.11.2022.	0123	0.00	173.06	67965.88	40796.13	27169.75
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.12.2022.	1212/12	0.00	173.06	67965.88	40969.19	26996.69
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.01.2023.	0143	0.00	173.06	67965.88	41142.25	26823.63
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.02.2023.	0148	0.00	173.06	67965.88	41315.31	26650.57
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.03.2023.	0155	0.00	173.06	67965.88	41488.37	26477.51
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui03.04.2023.	0165	0.00	173.06	67965.88	41661.43	26304.45
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.05.2023.	0182/1212	0.00	173.06	67965.88	41834.49	26131.39
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.06.2023.	0194/1212	0.00	173.06	67965.88	42007.55	25958.33
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.07.2023.	0208/1212/parejie	0.00	173.06	67965.88	42180.61	25785.27
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.08.2023.	0225/1212_PAREJIE	0.00	173.06	67965.88	42353.67	25612.21
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.09.2023.	0241_1212_parejie	0.00	173.06	67965.88	42526.73	25439.15
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.10.2023.	0253	0.00	173.06	67965.88	42699.79	25266.09
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.11.2023.	0269_1212_citi	0.00	173.06	67965.88	42872.85	25093.03
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.12.2023.	0282_1212_citi	0.00	173.06	67965.88	43045.91	24919.97
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.01.2024.	1212_2024_parejie	0.00	173.06	67965.88	43218.97	24746.91
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.02.2024.	1212_2024_2_parejie	0.00	173.06	67965.88	43392.03	24573.85
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.03.2024.	1212_2024_3_parejie	0.00	173.06	67965.88	43565.09	24400.79
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.04.2024.	1212_pārējie_2024_4	0.00	173.06	67965.88	43738.15	24227.73
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.05.2024.	1212_parejie_maijs	0.00	173.06	67965.88	43911.21	24054.67
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.06.2024.	1212_pārējie_jūnijs	0.00	173.06	67965.88	44084.27	23881.61
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.07.2024.	1212-Pārējie_jūlijs	0.00	173.06	67965.88	44257.33	23708.55
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.08.2024.	0324	0.00	173.06	67965.88	44430.39	23535.49
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.09.2024.	0337	0.00	173.06	67965.88	44603.45	23362.43
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.10.2024.	0359_1212_pār	0.00	173.06	67965.88	44776.51	23189.37
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.11.2024.	0366_1212_pār	0.00	173.06	67965.88	44949.57	23016.31
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.12.2024.	0380_1212_par	0.00	173.06	67965.88	45122.63	22843.25
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietoju31.03.2025.	I/CET 1212	0.00	519.18	67965.88	45641.81	22324.07
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietoju30.04.2025.	1212_2025_04_pārējie	0.00	173.06	67965.88	45814.87	22151.01
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietoju31.05.2025.	1212_parējie	0.00	173.06	67965.88	45987.93	21977.95
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.06.2025.	0417	0.00	173.06	67965.88	46160.99	21804.89
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.07.2025.	0434_1212_PĀREJIE	0.00	173.06	67965.88	46334.05	21631.83
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.08.2025.	0452	0.00	173.06	67965.88	46507.11	21458.77
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.09.2025.	0466	0.00	173.06	67965.88	46680.17	21285.71
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.10.2025.	0480	0.00	173.06	67965.88	46853.23	21112.65
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.11.2025.	0495	0.00	173.06	67965.88	47026.29	20939.59
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.12.2025.	0508	0.00	173.06	67965.88	47199.35	20766.53
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.01.2026.	NOL-0006	0.00	173.06	67965.88	47372.41	20593.47
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojui01.02.2026.	NOL-0021	0.00	173.06	67965.88	47545.47	20420.41

10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojuti01.03.2026.	NOL-0036	0.00	173.06	67965.88	47718.53	20247.35
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojuti01.04.2026.	NOL-0050	0.00	173.06	67965.88	47891.59	20074.29
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojuti01.05.2026.	NOL-0115	0.00	173.06	67965.88	48064.65	19901.23
10 kv sadales punkts OSTAPamatlīdzekļu nolietojuti01.06.2026.	NOL-0137	0.00	173.06	67965.88	48237.71	19728.17

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. TEH-0248

Nosaukums:	Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:	
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	122	Inventāra numurs:	**TEH-0248**	Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Elektroiekārtas (skaitītāji, transformatori, motori un tml.)			Nolietojuma grupa:	Tehnoloģiskās iekārtas 15g
Skaits:	**1.00 gb**			Norma:	15.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Ekspluatācijas dienests - elektromontieraites vērtība:		**7200.00**	Nol. summa mēnesī:	40.00
Atbildīgā pers:	Valerijs Sproģis	Nolietojums:	**4680.00**	Nol. summa gadā:	480.00
Ekspluatācijā no:	**30.09.2016.**	Atlikusī vērtība:	**2520.00**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00 gb**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:			
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs:

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452			TEH	7200.00	600.00	7200.00	600.00	6600.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.			TEH 1-2018	0.00	40.00	7200.00	640.00	6560.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.			TEH 2-2018	0.00	40.00	7200.00	680.00	6520.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.			TEH 3-2018	0.00	40.00	7200.00	720.00	6480.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.			TEH 4-2018.	0.00	40.00	7200.00	760.00	6440.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.			TEH 5-2018	0.00	40.00	7200.00	800.00	6400.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.			TEH 6-2018	0.00	40.00	7200.00	840.00	6360.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.			TEH 7-2018	0.00	40.00	7200.00	880.00	6320.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.			TEH 8-2018	0.00	40.00	7200.00	920.00	6280.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.			TEH 9-2018	0.00	40.00	7200.00	960.00	6240.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.			TEH 10-2018	0.00	40.00	7200.00	1000.00	6200.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.			TEH 11-2018	0.00	40.00	7200.00	1040.00	6160.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.			TEH 12-2018	0.00	40.00	7200.00	1080.00	6120.00

Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 1-2019	0.00	40.00	7200.00	1120.00	6080.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 02-2019	0.00	40.00	7200.00	1160.00	6040.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 3-2019	0.00	40.00	7200.00	1200.00	6000.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 4-2019	0.00	40.00	7200.00	1240.00	5960.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 5-2019	0.00	40.00	7200.00	1280.00	5920.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 6-2019	0.00	40.00	7200.00	1320.00	5880.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 7-2019	0.00	40.00	7200.00	1360.00	5840.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 8-2019	0.00	40.00	7200.00	1400.00	5800.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 9-2019	0.00	40.00	7200.00	1440.00	5760.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 10-2019	0.00	40.00	7200.00	1480.00	5720.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 11-2019	0.00	40.00	7200.00	1520.00	5680.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 12-2019	0.00	40.00	7200.00	1560.00	5640.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 1-2020	0.00	40.00	7200.00	1600.00	5600.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 2-2020	0.00	40.00	7200.00	1640.00	5560.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 3-2020	0.00	40.00	7200.00	1680.00	5520.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 4-2020	0.00	40.00	7200.00	1720.00	5480.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 5-2020	0.00	40.00	7200.00	1760.00	5440.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 6-2020	0.00	40.00	7200.00	1800.00	5400.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 7-2020	0.00	40.00	7200.00	1840.00	5360.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 8-2020	0.00	40.00	7200.00	1880.00	5320.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 9-2020	0.00	40.00	7200.00	1920.00	5280.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 10-2020	0.00	40.00	7200.00	1960.00	5240.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 11-2020	0.00	40.00	7200.00	2000.00	5200.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 12-2020	0.00	40.00	7200.00	2040.00	5160.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 1-2021	0.00	40.00	7200.00	2080.00	5120.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 2-2021	0.00	40.00	7200.00	2120.00	5080.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 3-2021	0.00	40.00	7200.00	2160.00	5040.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 4-2021	0.00	40.00	7200.00	2200.00	5000.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 5-2021	0.00	40.00	7200.00	2240.00	4960.00

Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 6-2021	0.00	40.00	7200.00	2280.00	4920.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 7-2021	0.00	40.00	7200.00	2320.00	4880.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 8-2021	0.00	40.00	7200.00	2360.00	4840.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 9-2021	0.00	40.00	7200.00	2400.00	4800.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 10-2021	0.00	40.00	7200.00	2440.00	4760.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH 11-2021	0.00	40.00	7200.00	2480.00	4720.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH-12-2021	0.00	40.00	7200.00	2520.00	4680.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	TEH-1/2022	0.00	40.00	7200.00	2560.00	4640.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0042	0.00	40.00	7200.00	2600.00	4600.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0043	0.00	40.00	7200.00	2640.00	4560.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0063/122	0.00	40.00	7200.00	2680.00	4520.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0076/122/05	0.00	40.00	7200.00	2720.00	4480.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0083	0.00	40.00	7200.00	2760.00	4440.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0091/122/07	0.00	40.00	7200.00	2800.00	4400.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0100_nol_122	0.00	40.00	7200.00	2840.00	4360.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0103/122	0.00	40.00	7200.00	2880.00	4320.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0114	0.00	40.00	7200.00	2920.00	4280.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0124	0.00	40.00	7200.00	2960.00	4240.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0131/122	0.00	40.00	7200.00	3000.00	4200.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0142	0.00	40.00	7200.00	3040.00	4160.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0149	0.00	40.00	7200.00	3080.00	4120.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0156	0.00	40.00	7200.00	3120.00	4080.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0166	0.00	40.00	7200.00	3160.00	4040.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0186/122	0.00	40.00	7200.00	3200.00	4000.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0196/122	0.00	40.00	7200.00	3240.00	3960.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0210/122	0.00	40.00	7200.00	3280.00	3920.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0228/122_PAREJIE	0.00	40.00	7200.00	3320.00	3880.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0243_122_parejie	0.00	40.00	7200.00	3360.00	3840.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0257_122_PAREJIE	0.00	40.00	7200.00	3400.00	3800.00

Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0273_122_parejie	0.00	40.00	7200.00	3440.00	3760.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0286_122	0.00	40.00	7200.00	3480.00	3720.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	122-2024_2_parejie	0.00	40.00	7200.00	3520.00	3680.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	122_2024_2_parejie	0.00	40.00	7200.00	3560.00	3640.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	122_2024_3	0.00	40.00	7200.00	3600.00	3600.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	122_met	0.00	40.00	7200.00	3640.00	3560.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	122_pārejie_maijs	0.00	40.00	7200.00	3680.00	3520.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	122_met_jūnijs	0.00	40.00	7200.00	3720.00	3480.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	122_pārējie jūlijs	0.00	40.00	7200.00	3760.00	3440.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0326	0.00	40.00	7200.00	3800.00	3400.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0339	0.00	40.00	7200.00	3840.00	3360.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0360_122_2	0.00	40.00	7200.00	3880.00	3320.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0368_122	0.00	40.00	7200.00	3920.00	3280.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0382_122	0.00	40.00	7200.00	3960.00	3240.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	122_1	0.00	120.00	7200.00	4080.00	3120.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	122_2025_04	0.00	40.00	7200.00	4120.00	3080.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	122_pārējie	0.00	40.00	7200.00	4160.00	3040.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0419	0.00	40.00	7200.00	4200.00	3000.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0438	0.00	40.00	7200.00	4240.00	2960.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0454	0.00	40.00	7200.00	4280.00	2920.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0469	0.00	40.00	7200.00	4320.00	2880.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0482	0.00	40.00	7200.00	4360.00	2840.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0498	0.00	40.00	7200.00	4400.00	2800.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	0511	0.00	40.00	7200.00	4440.00	2760.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	NOL-0008	0.00	40.00	7200.00	4480.00	2720.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	NOL-0023	0.00	40.00	7200.00	4520.00	2680.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	NOL-0052	0.00	80.00	7200.00	4600.00	2600.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	NOL-0117	0.00	40.00	7200.00	4640.00	2560.00
Transformators 10 kV (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452i.	NOL-0139	0.00	40.00	7200.00	4680.00	2520.00

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. TEH-0269

Nosaukums:	Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:	
Bilances konts:	122	Papildnumurs:			
		Inventāra numurs:	**TEH-0269**	Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Elektroiekārtas (skaitītāji, transformatori, motori un tml.)			Nolietojuma grupa:	Tehnoloģiskās iekārtas 5g
Skaits:	**1.00 gb**			Norma:	5.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Ekspluatācijas dienests - elektromontierāites vērtība:		**14760.00**	Nol. summa mēnesī:	246.00
Atbildīgā pers:	Aigars Kudrēvičs	Nolietojums:	**14760.00**	Nol. summa gadā:	2952.00
Ekspluatācijā no:	**31.07.2018.**	Atlikusī vērtība:	**0.00**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00 gb**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:	PVZ Nr. OMS 18*131 no 19.07.2018. MU Nr. 3998 no 27.07.2018.		
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs:

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku			OMS 18/131	14760.00	0.00	14760.00	0.00	14760.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku			TEH 8-2018	0.00	246.00	14760.00	246.00	14514.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku			TEH 9-2018	0.00	246.00	14760.00	492.00	14268.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku			TEH 10-2018	0.00	246.00	14760.00	738.00	14022.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku			TEH 11-2018	0.00	246.00	14760.00	984.00	13776.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku			TEH 12-2018	0.00	246.00	14760.00	1230.00	13530.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku			TEH 1-2019	0.00	246.00	14760.00	1476.00	13284.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku			TEH 02-2019	0.00	246.00	14760.00	1722.00	13038.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku			TEH 3-2019	0.00	246.00	14760.00	1968.00	12792.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku			TEH 4-2019	0.00	246.00	14760.00	2214.00	12546.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku			TEH 5-2019	0.00	246.00	14760.00	2460.00	12300.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku			TEH 6-2019	0.00	246.00	14760.00	2706.00	12054.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku			TEH 7-2019	0.00	246.00	14760.00	2952.00	11808.00

Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 8-2019	0.00	246.00	14760.00	3198.00	11562.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 9-2019	0.00	246.00	14760.00	3444.00	11316.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 10-2019	0.00	246.00	14760.00	3690.00	11070.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 11-2019	0.00	246.00	14760.00	3936.00	10824.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 12-2019	0.00	246.00	14760.00	4182.00	10578.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 1-2020	0.00	246.00	14760.00	4428.00	10332.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 2-2020	0.00	246.00	14760.00	4674.00	10086.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 3-2020	0.00	246.00	14760.00	4920.00	9840.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 4-2020	0.00	246.00	14760.00	5166.00	9594.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 5-2020	0.00	246.00	14760.00	5412.00	9348.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 6-2020	0.00	246.00	14760.00	5658.00	9102.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 7-2020	0.00	246.00	14760.00	5904.00	8856.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 8-2020	0.00	246.00	14760.00	6150.00	8610.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 9-2020	0.00	246.00	14760.00	6396.00	8364.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 10-2020	0.00	246.00	14760.00	6642.00	8118.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 11-2020	0.00	246.00	14760.00	6888.00	7872.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 12-2020	0.00	246.00	14760.00	7134.00	7626.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 1-2021	0.00	246.00	14760.00	7380.00	7380.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 2-2021	0.00	246.00	14760.00	7626.00	7134.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 3-2021	0.00	246.00	14760.00	7872.00	6888.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 4-2021	0.00	246.00	14760.00	8118.00	6642.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 5-2021	0.00	246.00	14760.00	8364.00	6396.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 6-2021	0.00	246.00	14760.00	8610.00	6150.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 7-2021	0.00	246.00	14760.00	8856.00	5904.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 8-2021	0.00	246.00	14760.00	9102.00	5658.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 9-2021	0.00	246.00	14760.00	9348.00	5412.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 10-2021	0.00	246.00	14760.00	9594.00	5166.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH 11-2021	0.00	246.00	14760.00	9840.00	4920.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH-12-2021	0.00	246.00	14760.00	10086.00	4674.00

Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	TEH-1/2022	0.00	246.00	14760.00	10332.00	4428.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0042	0.00	246.00	14760.00	10578.00	4182.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0043	0.00	246.00	14760.00	10824.00	3936.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0063/122	0.00	246.00	14760.00	11070.00	3690.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0076/122/05	0.00	246.00	14760.00	11316.00	3444.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0083	0.00	246.00	14760.00	11562.00	3198.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0091/122/07	0.00	246.00	14760.00	11808.00	2952.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0100_nol_122	0.00	246.00	14760.00	12054.00	2706.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0103/122	0.00	246.00	14760.00	12300.00	2460.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0114	0.00	246.00	14760.00	12546.00	2214.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0124	0.00	246.00	14760.00	12792.00	1968.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0131/122	0.00	246.00	14760.00	13038.00	1722.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0142	0.00	246.00	14760.00	13284.00	1476.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0149	0.00	246.00	14760.00	13530.00	1230.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0156	0.00	246.00	14760.00	13776.00	984.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0166	0.00	246.00	14760.00	14022.00	738.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0186/122	0.00	246.00	14760.00	14268.00	492.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0196/122	0.00	246.00	14760.00	14514.00	246.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0210/122	0.00	246.00	14760.00	14760.00	0.00
Transformators 1000kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66tipa nosegvāku	0076	0.00	0.00	14760.00	14760.00	0.00

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. TEH-0274

Nosaukums:	Transformators (400kVA 10/0, 4kV Dyn11 Eco) TP 1452	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:	
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	122	Inventāra numurs:	**TEH-0274**	Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Elektroiekārtas (skaitītāji, transformatori, motori un tml.)			Nolietojuma grupa:	Tehnoloģiskās iekārtas 15g
Skaits:	**1.00 gb**			Norma:	15.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Ekspluatācijas dienests - elektromontieraites vērtība:		**8928.00**	Nol. summa mēnesī:	49.60
Atbildīgā pers:	Valerijs Sproģis	Nolietojums:	**4662.40**	Nol. summa gadā:	595.20
Ekspluatācijā no:	**31.08.2018.**	Atlikusī vērtība:	**4265.60**	Piezīmes:	
Platība:	**0.00 gb**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:	PVZ Nr. OMS 18/142 MU Nr. 04255 no 08.08.2018.		
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs:

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		8.2018.	18/142	8928.00	0.00	8928.00	0.00	8928.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		2.2018.	TEH 12-2018	0.00	198.40	8928.00	198.40	8729.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		1.2019.	TEH 1-2019	0.00	49.60	8928.00	248.00	8680.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		2.2019.	TEH 02-2019	0.00	49.60	8928.00	297.60	8630.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		3.2019.	TEH 3-2019	0.00	49.60	8928.00	347.20	8580.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		4.2019.	TEH 4-2019	0.00	49.60	8928.00	396.80	8531.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		5.2019.	TEH 5-2019	0.00	49.60	8928.00	446.40	8481.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		6.2019.	TEH 6-2019	0.00	49.60	8928.00	496.00	8432.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		7.2019.	TEH 7-2019	0.00	49.60	8928.00	545.60	8382.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		8.2019.	TEH 8-2019	0.00	49.60	8928.00	595.20	8332.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		9.2019.	TEH 9-2019	0.00	49.60	8928.00	644.80	8283.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		0.2019.	TEH 10-2019	0.00	49.60	8928.00	694.40	8233.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		1.2019.	TEH 11-2019	0.00	49.60	8928.00	744.00	8184.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		2.2019.	TEH 12-2019	0.00	49.60	8928.00	793.60	8134.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		1.2020.	TEH 1-2020	0.00	49.60	8928.00	843.20	8084.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		2.2020.	TEH 2-2020	0.00	49.60	8928.00	892.80	8035.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		3.2020.	TEH 3-2020	0.00	49.60	8928.00	942.40	7985.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		4.2020.	TEH 4-2020	0.00	49.60	8928.00	992.00	7936.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		5.2020.	TEH 5-2020	0.00	49.60	8928.00	1041.60	7886.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		6.2020.	TEH 6-2020	0.00	49.60	8928.00	1091.20	7836.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		7.2020.	TEH 7-2020	0.00	49.60	8928.00	1140.80	7787.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		8.2020.	TEH 8-2020	0.00	49.60	8928.00	1190.40	7737.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		9.2020.	TEH 9-2020	0.00	49.60	8928.00	1240.00	7688.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		0.2020.	TEH 10-2020	0.00	49.60	8928.00	1289.60	7638.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		1.2020.	TEH 11-2020	0.00	49.60	8928.00	1339.20	7588.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		2.2020.	TEH 12-2020	0.00	49.60	8928.00	1388.80	7539.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		1.2021.	TEH 1-2021	0.00	49.60	8928.00	1438.40	7489.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		2.2021.	TEH 2-2021	0.00	49.60	8928.00	1488.00	7440.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		3.2021.	TEH 3-2021	0.00	49.60	8928.00	1537.60	7390.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		4.2021.	TEH 4-2021	0.00	49.60	8928.00	1587.20	7340.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		5.2021.	TEH 5-2021	0.00	49.60	8928.00	1636.80	7291.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		6.2021.	TEH 6-2021	0.00	49.60	8928.00	1686.40	7241.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		7.2021.	TEH 7-2021	0.00	49.60	8928.00	1736.00	7192.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		8.2021.	TEH 8-2021	0.00	49.60	8928.00	1785.60	7142.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		9.2021.	TEH 9-2021	0.00	49.60	8928.00	1835.20	7092.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		0.2021.	TEH 10-2021	0.00	49.60	8928.00	1884.80	7043.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		1.2021.	TEH 11-2021	0.00	49.60	8928.00	1934.40	6993.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		2.2021.	TEH-12-2021	0.00	49.60	8928.00	1984.00	6944.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		1.2022.	TEH-1/2022	0.00	49.60	8928.00	2033.60	6894.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		2.2022.	0042	0.00	49.60	8928.00	2083.20	6844.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		3.2022.	0043	0.00	49.60	8928.00	2132.80	6795.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 1452		4.2022.	0063/122	0.00	49.60	8928.00	2182.40	6745.60

Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14525.2022.	0076/122/05	0.00	49.60	8928.00	2232.00	6696.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14526.2022.	0083	0.00	49.60	8928.00	2281.60	6646.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14527.2022.	0091/122/07	0.00	49.60	8928.00	2331.20	6596.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14528.2022.	0100_nol_122	0.00	49.60	8928.00	2380.80	6547.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14529.2022.	0103/122	0.00	49.60	8928.00	2430.40	6497.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14520.2022.	0114	0.00	49.60	8928.00	2480.00	6448.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14521.2022.	0124	0.00	49.60	8928.00	2529.60	6398.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14522.2022.	0131/122	0.00	49.60	8928.00	2579.20	6348.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14521.2023.	0142	0.00	49.60	8928.00	2628.80	6299.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14522.2023.	0149	0.00	49.60	8928.00	2678.40	6249.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14523.2023.	0156	0.00	49.60	8928.00	2728.00	6200.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14524.2023.	0166	0.00	49.60	8928.00	2777.60	6150.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14525.2023.	0186/122	0.00	49.60	8928.00	2827.20	6100.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14526.2023.	0196/122	0.00	49.60	8928.00	2876.80	6051.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14527.2023.	0210/122	0.00	49.60	8928.00	2926.40	6001.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14528.2023.	0228/122_PAREJIE	0.00	49.60	8928.00	2976.00	5952.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14529.2023.	0243_122_parejie	0.00	49.60	8928.00	3025.60	5902.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14520.2023.	0257_122_PAREJIE	0.00	49.60	8928.00	3075.20	5852.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14521.2023.	0273_122_parejie	0.00	49.60	8928.00	3124.80	5803.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14522.2023.	0286_122	0.00	49.60	8928.00	3174.40	5753.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14521.2024.	122-2024_2_parejie	0.00	49.60	8928.00	3224.00	5704.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14522.2024.	122_2024_2_parejie	0.00	49.60	8928.00	3273.60	5654.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14523.2024.	122_2024_3	0.00	49.60	8928.00	3323.20	5604.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14524.2024.	122_met	0.00	49.60	8928.00	3372.80	5555.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14525.2024.	122_pārejie_maijs	0.00	49.60	8928.00	3422.40	5505.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14526.2024.	122_met_jūnijs	0.00	49.60	8928.00	3472.00	5456.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14527.2024.	122_pārējie jūlijs	0.00	49.60	8928.00	3521.60	5406.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14528.2024.	0326	0.00	49.60	8928.00	3571.20	5356.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14529.2024.	0339	0.00	49.60	8928.00	3620.80	5307.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14520.2024.	0360_122_2	0.00	49.60	8928.00	3670.40	5257.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14521.2024.	0368_122	0.00	49.60	8928.00	3720.00	5208.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14522.2024.	0382_122	0.00	49.60	8928.00	3769.60	5158.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14523.2025.	122_1	0.00	148.80	8928.00	3918.40	5009.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14524.2025.	122_2025_04	0.00	49.60	8928.00	3968.00	4960.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14525.2025.	122_pārējie	0.00	49.60	8928.00	4017.60	4910.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14526.2025.	0419	0.00	49.60	8928.00	4067.20	4860.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14527.2025.	0438	0.00	49.60	8928.00	4116.80	4811.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14528.2025.	0454	0.00	49.60	8928.00	4166.40	4761.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14529.2025.	0469	0.00	49.60	8928.00	4216.00	4712.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14520.2025.	0482	0.00	49.60	8928.00	4265.60	4662.40
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14521.2025.	0498	0.00	49.60	8928.00	4315.20	4612.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14522.2025.	0511	0.00	49.60	8928.00	4364.80	4563.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14521.2026.	NOL-0008	0.00	49.60	8928.00	4414.40	4513.60
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14522.2026.	NOL-0023	0.00	49.60	8928.00	4464.00	4464.00
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14524.2026.	NOL-0052	0.00	99.20	8928.00	4563.20	4364.80
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14525.2026.	NOL-0117	0.00	49.60	8928.00	4612.80	4315.20
Transformators (400kVA 10/0,4kV Dyn11 Eco) TP 14526.2026.	NOL-0139	0.00	49.60	8928.00	4662.40	4265.60

Uzņēmums: Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Pārvalde

Pamatlīdzekļu kartiņa Nr. TEH-0285

Nosaukums:	Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	Kadastra numurs:		Kadastra apzīmējums:	
		Papildnumurs:			
Bilances konts:	122	Inventāra numurs:	**TEH-0285**	Nolietojuma metode:	Lineāra (no atlikušās vērtības)
PL grupa:	Elektroiekārtas (skaitītāji, transformatori, motori un tml.)			Nolietojuma grupa:	Tehnoloģiskās iekārtas 10g
Skaits:	**1.00 gb**			Norma:	10.00 Gadi
Atrašanās vieta:	Ekspluatācijas dienests - elektromontieraites vērtība:		**14400.00**	Nol. summa mēnesī:	120.00
Atbildīgā pers:	Valerijs Sproģis	Nolietojums:	**9960.00**	Nol. summa gadā:	1440.00
Ekspluatācijā no:	**24.07.2019.**	Atlikusī vērtība:	**4440.00**	Piezīmes:	PVZ Nr. OMS 19*140 no 24.07.2019. MU Nr. 4034 no 29.07.2019.
Platība:	**0.00 gb**				
Izslēgšanas datums:		Apraksts:	PVZ Nr. OMS 19*140 no 24.07.2019. MU Nr. 4034 no 29.07.2019.		
Statuss:	Ekspluatācijā				

Kartītes aizpildītājs: .....

Kartītes nosaukums	Operāciju Tips	Datums	Dok. numurs	Uzskaites vērtības izm.	Nolietojuma izm.	Uzskaites vērtība:	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			19/140	14400.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 8-2019	0.00	120.00	14400.00	120.00	14280.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 9-2019	0.00	120.00	14400.00	240.00	14160.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 10-2019	0.00	120.00	14400.00	360.00	14040.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 11-2019	0.00	120.00	14400.00	480.00	13920.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 12-2019	0.00	120.00	14400.00	600.00	13800.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 1-2020	0.00	120.00	14400.00	720.00	13680.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 2-2020	0.00	120.00	14400.00	840.00	13560.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 3-2020	0.00	120.00	14400.00	960.00	13440.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 4-2020	0.00	120.00	14400.00	1080.00	13320.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 5-2020	0.00	120.00	14400.00	1200.00	13200.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 6-2020	0.00	120.00	14400.00	1320.00	13080.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 7-2020	0.00	120.00	14400.00	1440.00	12960.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 8-2020	0.00	120.00	14400.00	1560.00	12840.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 9-2020	0.00	120.00	14400.00	1680.00	12720.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 10-2020	0.00	120.00	14400.00	1800.00	12600.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 11-2020	0.00	120.00	14400.00	1920.00	12480.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 12-2020	0.00	120.00	14400.00	2040.00	12360.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 1-2021	0.00	120.00	14400.00	2160.00	12240.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 2-2021	0.00	120.00	14400.00	2280.00	12120.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 3-2021	0.00	120.00	14400.00	2400.00	12000.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 4-2021	0.00	120.00	14400.00	2520.00	11880.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 5-2021	0.00	120.00	14400.00	2640.00	11760.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 6-2021	0.00	120.00	14400.00	2760.00	11640.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 7-2021	0.00	120.00	14400.00	2880.00	11520.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 8-2021	0.00	120.00	14400.00	3000.00	11400.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 9-2021	0.00	120.00	14400.00	3120.00	11280.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 10-2021	0.00	120.00	14400.00	3240.00	11160.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH 11-2021	0.00	120.00	14400.00	3360.00	11040.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH-12-2021	0.00	120.00	14400.00	3480.00	10920.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			TEH-1/2022	0.00	120.00	14400.00	3600.00	10800.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			0042	0.00	120.00	14400.00	3720.00	10680.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			0043	0.00	120.00	14400.00	3840.00	10560.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			0063/122	0.00	120.00	14400.00	3960.00	10440.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			0076/122/05	0.00	120.00	14400.00	4080.00	10320.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			0083	0.00	120.00	14400.00	4200.00	10200.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			0091/122/07	0.00	120.00	14400.00	4320.00	10080.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			0100_nol_122	0.00	120.00	14400.00	4440.00	9960.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			0103/122	0.00	120.00	14400.00	4560.00	9840.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			0114	0.00	120.00	14400.00	4680.00	9720.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			0124	0.00	120.00	14400.00	4800.00	9600.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku			0131/122	0.00	120.00	14400.00	4920.00	9480.00

Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0142	0.00	120.00	14400.00	5040.00	9360.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0149	0.00	120.00	14400.00	5160.00	9240.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0156	0.00	120.00	14400.00	5280.00	9120.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0166	0.00	120.00	14400.00	5400.00	9000.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0186/122	0.00	120.00	14400.00	5520.00	8880.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0196/122	0.00	120.00	14400.00	5640.00	8760.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0210/122	0.00	120.00	14400.00	5760.00	8640.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0228/122_PAREJIE	0.00	120.00	14400.00	5880.00	8520.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0243_122_parejie	0.00	120.00	14400.00	6000.00	8400.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0257_122_PAREJIE	0.00	120.00	14400.00	6120.00	8280.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0273_122_parejie	0.00	120.00	14400.00	6240.00	8160.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0286_122	0.00	120.00	14400.00	6360.00	8040.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	122-2024_2_parejie	0.00	120.00	14400.00	6480.00	7920.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	122_2024_2_parejie	0.00	120.00	14400.00	6600.00	7800.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	122_2024_3	0.00	120.00	14400.00	6720.00	7680.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	122_mēt	0.00	120.00	14400.00	6840.00	7560.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	122_pārejie_maijs	0.00	120.00	14400.00	6960.00	7440.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	122_mēt_jūnijs	0.00	120.00	14400.00	7080.00	7320.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	122_pārējie jūlijs	0.00	120.00	14400.00	7200.00	7200.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0326	0.00	120.00	14400.00	7320.00	7080.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0339	0.00	120.00	14400.00	7440.00	6960.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0360_122_2	0.00	120.00	14400.00	7560.00	6840.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0368_122	0.00	120.00	14400.00	7680.00	6720.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0382_122	0.00	120.00	14400.00	7800.00	6600.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	122_1	0.00	360.00	14400.00	8160.00	6240.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	122_2025_04	0.00	120.00	14400.00	8280.00	6120.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	122_pārējie	0.00	120.00	14400.00	8400.00	6000.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0419	0.00	120.00	14400.00	8520.00	5880.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0438	0.00	120.00	14400.00	8640.00	5760.00

Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0454	0.00	120.00	14400.00	8760.00	5640.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0469	0.00	120.00	14400.00	8880.00	5520.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0482	0.00	120.00	14400.00	9000.00	5400.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0498	0.00	120.00	14400.00	9120.00	5280.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	0511	0.00	120.00	14400.00	9240.00	5160.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	NOL-0008	0.00	120.00	14400.00	9360.00	5040.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	NOL-0023	0.00	120.00	14400.00	9480.00	4920.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	NOL-0052	0.00	240.00	14400.00	9720.00	4680.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	NOL-0117	0.00	120.00	14400.00	9840.00	4560.00
Transformators 630kVA 10/0.4V Dyn11 Eco ar 66 tipa nosegvāku	NOL-0139	0.00	120.00	14400.00	9960.00	4440.00

APSTIPRINU

Liepājas pilsētas Būvvalde

(atbildīgās amatpersonas paraksts)

(atbildīgās amatpersonas amats)

(atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds)

BŪVVALDES VADĪTĀJS

2001. gada 19 -12- 2001

UĢIS KAUGURS

A K T S

2001. gada 13. decembris KODS 0 1 0 0 1 5 7 1 7 0 0

Par **Ostas piestātnes Nr. 64/ 65/ 66/ 67 elektroapgādes 1. kārtas**
(būves nosaukums un adrese)

Liepājā pieņemšanu ekspluatācijā

Būves īpašnieks **Liepājas SEZ pārvalde,**
(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai

reģistrācijas Nr. 90000329402
juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas Nr.)

Pieņemšanas komisija izveidota ar Liepājas pilsētas domes 2000. gada 13 jūlija lēmumu Nr. 322 šādā sastāvā:

1. Liepājas pilsētas būvinspekcijas vadītāja – komisijas priekšsēdētāja
Agrita KULVANOVSKA
(vārds un uzvārds)
2. Būvvaldes galvenais arhitekts vai viņa pilnvarota amatpersona
Rita GIĻEVA
(vārds un uzvārds)
3. Pasūtītājs (būvētājs)
Liepājas SEZ a/s "Piemare", reģistrācijas Nr. 210300585, Uldis MELDRĀJS
(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas Nr.)
4. Valsts būvinspektors (ja būvniecība veikta par valsts vai pašvaldības līdzekļiem)
Līvija KRAUJA
(vārds un uzvārds)
5. Būvuzraugs (ja viņš ir reģistrēts institūcijā, kura izsniegusi būvatļauju)
Valentīns DARGINOVIČS
(vārds un uzvārds)
6. Būvprojekta autors (ja veikta autoruzraudzība, kas reģistrēta institūcijā, kura izsniegusi būvatļauju)

(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas Nr.)
7. Kreditējošās iestādes pilnvarotais pārstāvis (ja būve kreditēta, pamatojoties uz valsts garantijām)

(kreditējošās iestādes nosaukums, pilnvarotā pārstāvja amats, vārds un uzvārds)

Liepājas SEZ AS `PIEMARE`

T Ā M E
Liepājas ostas 64., 65. piestātņu elektroapgādes 1. kārtas izbūvei .

Nr.	*D a r b u n o s a u k u m s*	*Summa (Ls)*
1.	Darba projekta izgatavošana	997,82
2.	Apakšstacijas 2 × 630 kVA iegāde	28354,29
3.	10 kV kabeļu līnijas izbūve	9592,43
4.	0,4 kV kabeļu līnijas izbūve	5407,22
5.	0,4 kV kabeļu līnijas piestātņu kuģu sadalēm	8156,86
6.	Papildus līdzekļi 0,4 kV kabeļu līnijas izbūvei	2632,95
7.	Būvgružu izvešana	954,56
	K O P Ā :	**56096,13**

Izpilddirektors U. Meldrājs

Sastādīja
A. Kaštanovs
tel. 3429094

dazadi/elapgadestame

APSTIPRINU

_____
atbildīgās amatpersonas paraksts

Liepājas pilsētas Būvvaldes vadītājs Uģis Kaugurs
(atbildīgās amatpersonas amats, vārds un uzvārds)

1999.gada 22.07

A K T S

1999.g. 9.jūlijs KODS 0 0 0 0 9 4 2 7 0 0

Par Liepājas ostas piestātnes Nr.66 10kV elektroapgādes un transformatoru apakšstacijas
(būves nosaukums un adrese)

pieņemšanu ekspluatācijā.

Būves īpašnieks Liepājas SEZ SIA "Liepaja Fishterminal", reģ.Nr.210301878,
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai

juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas nr.)

Pieņemšanas komisija izveidota ar Liepājas pilsētas Būvvaldes1999.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.51-r
(pašvaldības nosaukums)

šādā sastāvā:

1.Liepājas pilsētas būvinspektors - komisijas priekšsēdētājs

Jurijs Strižņovs
(vārds un uzvārds)

2. Būvvaldes galvenais arhitekts vai viņa pilnvarota amatpersona

-
(vārds un uzvārds)

3.Pasūtītājs (būvētājs)

Liepājas SEZ SIA "Liepaja Fishterminal", reģ.Nr.210301878
(fiziskās personas vārds,uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas nr.)

4.Valsts būvinspektors (ja būvniecība veikta par valsts vai pašvaldības līdzekļiem)

-
(vārds un uzvārds)

5.Būvuzraugs (ja viņš ir reģistrēts institūcijā, kura izsniegusi būvatļauju)

-
(vārds un uzvārds)

6.Būvprojekta autors (ja veikta autoruzraudzība, kas reģistrēta institūcijā, kura izsniegusi būvatļauju)

-
(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas nr.)

7. Kreditējošās iestādes pilnvarots pārstāvis (ja būve kreditēta, pamatojoties uz valsts garantijām)

-
(kreditējošās iestādes nosaukums, pilnvarotā pārstāvja amats, vārds un uzvārds)

APSTIPRINU :

SEZ pārvaldnieks G. Krieviņš

2001. gada 28. decembrī

A K T S

Liepājas SEZ SIA " Liepaja Fishterminal " nodod , un Liepājas SEZ pārvalde pieņem bilancē izbūvēto transformātoru apakšstaciju (Nr.1438) ar augstsprieguma kabeļiem Liepājas ostas 66. piestātnē (1999. gada 9. jūlija Liepājas Būvvaldes akts , kods 99 00094 1700) par kopējo summu Ls 52 908,12 .

Pamatojoties uz 1998. gada 31. oktobra nomas līguma starp Liepājas SEZ pārvaldi un L SEZ SIA " Liepaja Fishterminal " par piestātnes un zemes nomu nosacījumiem , L SEZ SIA " Liepaja Fishterminal " ieguldījumi ostas infrastruktūras uzlabošanā Ls 26 454,06 apmērā kompensējami no objekta nomas maksas .

Liepājas SEZ pārvaldes
tehniskais direktors A. Andersons

L SEZ SIA " Liepaja Fishterminal "
direktors A. Kozlovs

LIEPAJA FISHTERMINAL

APSTIPRINU:

LSEZ pārvaldnieks G.Krieviņš
2003.gada 16.decembrī

AKTS

Liepājā
2003.gada 16.decembrī

Liepājas SEZ SIA "Liepāja Bulk Terminal" nodod un Liepājas SEZ pārvalde pieņem biļancē transformatoru apakšstaciju Liepājas ostas 50./51.piestātnē.

Transformatoru apakšstacijas vērtību veido:

- elektro sadales iekārta HEKA 2SB 4S	25 679.50 Ls	(38500 EUR x 0.667 LB kurss 16.12. 2003.)
- elektromontāžas darbi	2 588.04 Ls	maksājums veikts latos
kopā	***28 267.54 Ls***	

Aktu parakstījušās puses apstiprina, ka saskaņā ar 2002.gada 5.augusta līgumu Nr.05-08/02 LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal" saņēmusi kompensāciju no LSEZ A/S "Liepājas osta LM" par augstākminēto apakštaciju EUR 14216.79 apmērā.

Pamatojoties uz 2003.gada 11.decembrī starp LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal" un Liepājas SEZ pārvaldes noslēgto nomas līgumu par teritoriju Brīvostas ielā 2a 7.7.punkta nosacījumiem, LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal" tiek kompensēti ieguldījumi ***Ls 18784.94*** apmērā no nomas maksas.

Pamatojoties uz 2000.gada 4.oktobrī starp Liepājas SEZ pārvaldi un LSEZ SIA "Trans Liepāja" noslēgto nomas līgumu par piestātņu Nr.50 un 51 nomu 7.7.punktu, grozījumiem tajā nosacījumiem un 2001.gada 15.augusta Pārjaunojuma līguma starp Liepājas SEZ pārvaldi un LSEZ a/s "Liepājas osta LM" nosacījumiem, LSEZ a/s "Liepājas osta LM" tiek kompensēti ieguldījumi ***Ls 9482.60*** apmērā no nomas maksas.

Liepājas SEZ pārvaldes
tehniskais direktors A.Andersons

LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal"
direktors J.Matvejevs

LSEZ a/s "Liepājas osta LM"
valdes priekšsēdētājs P.Iesalnieks

LĪGUMS Nr.05-08/02

Divi tūkstoši otrajā gada 5. augustē. Liepāja.

Liepājas SEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal Ltd", turpmāk minēta ka Pirmā puse, direktora J.Matvejeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un Liepājas SEZ AS "Liepājas Osta LM", turpmāk minēta ka Otra puse valdes priekšsēdētāja P.Iesalnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, noslēdza līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

   Pirmā puse veic transformatoru apakšstacijas, turpmāk minēta ka KTP, pasūtīšanu un uzstādīšanu Liepājas ostā 50. un 51.piestātņu rajonā saskaņā ar SIA "Energoserviss" "Piestātnes Nr.51. elektroapgāde Liepājas brīvostā" tehnisko projektu. Dotā KTP ir paredzēti divi transformatori, kuri nodrošinās katrai no pusēm elektroapgādi no atsevišķiem transformatoriem. Otra puse piedalās KTP ēkas un augstsprieguma daļas līdzfinansējuma par EURO 14216,79 (četrpadsmit tūkstoši divi simti sešpadsmit un 79 simtdaļas eiro).

2. MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA.

   Otra puse maksā dotā līguma 1.1. punktā norādīto naudas summu Pirmās puses kontā piecu dienu laikā pēc rēķina saņemšanas .

3. PŪŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI.

PIRMĀ PUSE	OTRA PUSE
LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal Ltd"	LSEZ AS "LIEPĀJAS OSTA LM"
Reģ.Nr.LV 52103019951	Reģ.Nr.LV40003154754
Nor.rēķ 551001432799	Nor.rēķ 19408034057
A/S Hanza banka	AS "Hanza banka"
Liepājas filiāle	Liepājas filiāle
Kods HABALV22	Kods HABALV22
J.Matvejevs	P.Iesalnieks

PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS A K T S

Liepājā, 2009.gada 18.maijā

Mēs, zemāk parakstījušies, PASŪTĪTĀJA vārdā **Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde**, tās pārvaldnieka G.Krieviņa personā, kas rīkojas saskaņā ar nolikumu, un IZPILDĪTĀJA vārdā **AS „SZMA V"** valdes priekšsēdētāja Aleksandra Guseva personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, sastādījām šo pieņemšanas – nodošanas aktu un konstatēja sekojošo:

1. AS „SZMA V saskaņā ar iepirkumu aptaujas Nr.30-LSEZ 2008 piedāvājumu un 2008.gada 10.decembrī noslēgto līgumu Nr. 36S/30-LSEZ2008/K veikusi pasūtījuma **„Transformatoru punktu TP-1454 un TP-1459 pārvietošanu Liepājas ostas teritorijā"** izpildi pilnā apjomā atbilstoši līgumam .
2. Darbi tika pabeigti 2009.gada 18.maijā.
3. Līgumslēdzējām pusēm savstarpēju pretenziju nav .
4. Garantijas laiks:
   4.1. Būvdarbu garantijas termiņš 3 (trīs) gadi.
   4.2. Elektroiekārtu un materiālu garantijas laiks ne mazāks kā iekārtu un materiālu ražotāju noteiktais (ne mazāks kā 2 (divi) gadi).
5. Izpildīto darbu kopējās izmaksas LVL 309 902,60 (trīs simti deviņi tūkstoši divi lati un 60 santīmi), ko veido:
   - avansa maksājums 20% - LVL 63 798,18 (sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi lati un 18 santīmi), tai skaitā PVN18% - LVL 9731,93 (deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdemit viens lats un 93 santīmi) ;
   - gala maksājums LVL 246 104,42 (divi simti četrdesmit seši tūkstoši simts četri lati un 42 santīmi), tai skaitā PVN 21% - LVL 42 712,34.
6. Rekvizīti:

PASŪTĪTĀJS
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Fēniksa ielā 4, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas Nr.: LV 90000320402
Banka: AS „Swedbank"
Kods: HABA LV22
Bankas konts: LV12HABA0001407037000

Gunārs Krieviņš

z.v.

IZPILDĪTĀJS
Akciju sabiedrība „SZMA V"

Tārgales iela 11, Ventspils, LV-3602
Reģistrācijas Nr.: LV 50003378101
Banka: AS „Swedbank"
Kods: HABALV22
Bankas konts: LV60HABA0001408039601

Alekandrs Gusevs

z.v.

MONTĀŽAS DARBU PIEŅEMŠANAS
AKTS

Liepājā 2009. gada 14. maijā

Būvobjekta nosaukums un adrese: Transformatoru punkta TP-1454 pārvietošana, ostas teritorijā, Liepājā

Darba nosaukums: Transformatoru punkta TP-1454 pārvietošana ostas teritorijā, ostas piestātnē Nr.44/45

Būvuzņēmējs: AS "SZMA V", reģ.Nr.50003378101, Tārgales 11, Ventspils

Pasūtītājs: Liepājas SEZ pārvalde

Komisijas sastāvs:
1. Būvuzņēmēja pārstāvis: Gvido Vilkrists sert.Nr.70-0475

2. Pasūtītāja pārstāvis/būvuzraugs: Niklāvs Kerve sert.Nr.70-0831

3. Pasūtītāja pārstāvis: LSEZ Ostas pārvaldes elektroinženieris Kārlis Skābe

Komisija veica apskati (ārējo pārbaudi) un kvalitātes pārbaudi darbiem, kurus izpildījis: AS "SZMA V"

Komisija konstatēja:
1. Pieņemšanai uzrādīts: Transformatoru punkta TP-1454 pārvietošana ostas teritorijā, ostas piestātnē Nr.44/45

2. Darbi izpildīti saskaņā ar SIA „Liepājas energomontāža" būvprojektu „Transformatoru punkta TP-1454 pārvietošana, ostas teritorijā, Liepājā"

3. Darba gaitā novirzes no būvprojekta nav pieļautas

(attiecīgā institūcija rasējuma Nr. un saskaņošanas datums)

Komisijas lēmums:
Darbi ir veikti atbilstoši būvprojektam, būvnormatīviem un standartiem, un tie ir pieņemti.

Būvuzņēmēja pārstāvis: Gvido Vilkrists sert.Nr.70-0475

Pasūtītāja pārstāvis/būvuzraugs: Niklāvs Kerve sert.Nr.70-0831

Pasūtītāja pārstāvis: LSEZ Ostas pārvaldes elektroinženieris Kārlis Skābe

APSTIPRINU

Liepājas pilsētas pašvaldība
(pašvaldības nosaukums)
Liepājas pilsētas Būvvaldes vadītāja
(atbildīgās amatpersonas amats)

Agrita KULVANOVSKA
(atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

2015.gada 12. NOVEMBRĪ

AKTS
par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā

Kods 1 5 | 0 0 1 1 5 | 0 1 7 0 0 0 0

Liepājā **2015.gada 12.novembrī**

1. Ziņas par energoapgādes objektu

elektrotīklu un KTA izbūve, Brīvostas ielā 2D, Liepājā
(katras būves nosaukums, atrašanās vieta,

zemes vienības kadastra apzīmējums Brīvostas iela 2D - 1700 010 0061; Brīvostas iela 2A -1700 010 0414
zemes vienības kadastra apzīmējums, būves kadastra apzīmējums)

2. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt)

☒ jaunbūve ☐ atjaunošana ☐ pārbūve ☐ novietošana ☐ nojaukšana

3. Būves grupa **II**

4. Būvniecības ierosinātājs
SIA LSEZ "Liepāja Bulk Terminal Ltd", reģistrācijas Nr.52103019951
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,
Brīvības iela 123, Liepāja, tālrunis 63480952
dzīvesvieta un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese
---
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,
---
juridiskā adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

5. Būvniecības ierosinātāja vārdā pilnvarotā persona

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,
---
dzīvesvieta un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese
---
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,
---
juridiskā adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

6. Energoapgādes objekta piederība **SIA LSEZ "Liepāja Bulk Terminal Ltd", reģ. Nr.52103019951**

7. Pieņemšanas darbu veic **Liepājas pilsētas Būvvalde**

Nodošanas – pārņemšanas akts

Liepājā, 2015. gada 3.decembrī

Šo aktu, saskaņā ar 2015. gada 18. augusta Vienošanos par komersanta veicamo ieguldījumu kompensēšanu (turpmāk – Vienošanās) sastādīja un parakstīja SIA LSEZ „LIEPAJA BULK TERMINAL LTD", tās valdes locekļa Jura Matvejeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses, un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, tās pārvaldnieka Guntara Krieviņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Nolikumu, no otras puses, apliecinot, ka SIA LSEZ „LIEPAJA BULK TERMINAL LTD" ir nodevusi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir pārņēmusi SIA LSEZ „LIEPAJA BULK TERMINAL LTD" ieguldījumus objektā, kas izbūvēts pēc Liepājas pašvaldības iestādē „Liepājas pilsētas Būvvalde" apstiprinātā tehniskā projekta „"Elektrotīklu un KTA izbūve Brīvostas ielā 2D, Liepāja" (projekta Nr. 5-2015) EUR 225 068.81 (divi simti divdesmit pieci tūkstoši sešdesmit astoņi euro un 81 cents) vērtībā, bez PVN.

2015. gada 12. novembrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas pilsētas Būvvalde" izsniedza aktu (kods 15 00115 0170000) „Par elektrotīklu un KTA izbūvi, Brīvostas ielā 2D, Liepājā" (TP-1456) pieņemšanu ekspluatācijā. Augstāk minētais akts ir iesniegts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei.

SIA LSEZ „LIEPAJA BULK TERMINAL LTD" uzņemas garantijas saistības 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā par SIA „Latus SARDZE" paveiktajiem darbiem.

Pamatojoties uz noslēgto Vienošanos, kompensācija par aktā minētajiem ieguldījumiem EUR 180 055.05 (viens simts astoņdesmit tūkstoši piecdesmit pieci euro un 05 centi) apmērā tiks izmaksāta, piešķirot SIA LSEZ „LIEPAJA BULK TERMINAL LTD" atlaidi 80 % apmērā no starp pusēm noslēgto ilgtermiņa līgumu par Liepājas ostas teritorijā esošo nekustamo īpašumu Brīvostas iela 2D, Liepājā un Brīvostas iela 2A, Liepājā nomu, izrietošās nomas maksas.

Akts sastādīts 2 eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai no pusēm.

Nodeva: Pārņēma:

J. Matvejevs G. Krieviņš

APSTIPRINU

Liepājas pilsētas pašvaldība
(pašvaldības nosaukums)
Liepājas pilsētas Būvvaldes vadītāja
(atbildīgās amatpersonas amats)

/Agrita KULVANOVSKA/
(atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

2008. gada _____

A K T S

Kods 0 8 _____ 1 7 0 0

par **kompaktās transformatoru apakšstacijas (KTA) O. Kalpaka ielā 113, Liepājā**
(būves nosaukums, atrašanās vieta un zemes kadastra numurs)
(zemes kadastra Nr. 1700 010 0041) **pieņemšanu ekspluatācijā**

Liepājā
(sastādīšanas vieta)
2008. gada 7.novembrī

Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt)

[X] jaunbūve [ ] rekonstrukcija [ ] renovācija [ ] restaurācija

Pasūtītājs (būvētājs): **LSEZ „TRANSIT SERVICE" SIA,**
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai
reģistrācijas Nr. 442102032002
juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs)

1. Komisija izveidota ar Liepājas pilsētas domes 2008. gada 17.janvārī lēmumu Nr.5 un Liepājas pilsētas Būvvaldes 2008.gada 3.novembra lēmumu Nr.860

Komisijas locekļi ir:

1.1. Pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs)
Anita KLIMBE, būvniecības kontroles tiesību apliecības Nr.154
(vārds, uzvārds, būvniecības kontroles tiesību apliecības numurs)

1.2. Pašvaldības arhitekts
Jurijs STRIŽŅOVS, sertifikāta Nr.20-3452
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

1.3. Pasūtītājs (būvētājs)
LSEZ „TRANSIT SERVICE" SIA valdes loceklis Aleksandrs KOZLOVS
(amats, vārds, uzvārds, vai vārds, uzvārds un personas kods)

1.4. Valsts būvinspektors (ja būvniecību pilnīgi vai daļēji finansē par valsts vai pašvaldības līdzekļiem vai ja tiek pieņemta ekspluatācijā sabiedriski nozīmīga būve)
Līvija KRAUJA, būvniecības kontroles tiesību apliecības Nr.103
(amats, vārds, būvniecības kontroles tiesību apliecības numurs)

1.5. Būvprojekta autors (ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 161. punktu vai ja tas ir arhitektūras konkursa projekts)
Māris DEIDERS, SIA „Liepājas energomontāža" projekta vadītājs, sertifikāts Nr.70-0887
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

Liepājā 2008. gada 18. decembrī

AKTS.

Liepājas LSEZ „Transit Service„ SIA (reģ. Nr. 42103032002) nodod un Liepājas SEZ pārvalde pieņem bilancē jaunuzbūvēto kompakto transformatoru apakšstaciju (KTA) O.Kalpaka ielā 113 , Liepājā par summu Ls 76 762,11 (septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi lati 11 santīmi) .

Pamatojoties uz Liepājas SEZ pārvaldes un LSEZ „ Transit Service „ SIA 2005.gada 15. septembra Nomas tiesību pārjaunojuma līguma nosacījumiem (punkts 5.2.2.2.1.) šo darbu izmaksas kompensējamas no LSEZ „ Transit Service" SIA zemes nomas maksas .

Pielikumā : 1. 2008.gada 7. novembra Liepājas pilsētas Būvvaldes lēmuma kopija ar pieņemšanas – nodošanas akta kopiju;
2. dokumenti par iekārtu un būvdarbu iepirkumu ;
3. būvdarbu izmaksas apliecinoši dokumenti ;

Nodeva :

LSEZ „Transit Service „

A. Kozlovs

Pieņēma :

Liepājas SEZ pārvalde

G. Krieviņš

APSTIPRINU

Liepājas pilsētas pašvaldība
(pašvaldības nosaukums)
Liepājas pilsētas Būvvaldes vadītāja
(atbildīgās amatpersonas amats)
/Agrita KULVANOVSKA/
(atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

2009. gada

A K T S

Kods 0 9 0017 0 1 7 0 0 0 0

par transformatoru punkta TP-1459 pārvietošanas ostas teritorijā Ostas piestātnē Nr.46
(būves nosaukums, atrašanās vieta un zemes kadastra numurs)
Liepājā(zemes kadastra Nr. 1700 010 0036) pieņemšanu ekspluatācijā

Liepājā
(sastādīšanas vieta)
2009. gada 11.jūnijā

Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt)

☐ jaunbūve ☒ rekonstrukcija ☐ renovācija ☐ restaurācija

Pasūtītājs (būvētājs): **Liepājas SEZ pārvalde**
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai
reģistrācijas Nr.90000329402
juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs)

1. Komisija izveidota ar Liepājas pilsētas domes 2008. gada 17.janvārī lēmumu Nr.5 un Liepājas pilsētas Būvvaldes 2009.gada 9.jūnija lēmumu Nr.392

Komisijas locekļi ir:

1.1. Pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs)
Uldis CĒRPS, būvniecības kontroles tiesību apliecības Nr.194
(vārds, uzvārds, būvniecības kontroles tiesību apliecības numurs)

1.2. Pašvaldības arhitekts
Jurijs STRIŽŅOVS, sertifikāta Nr.20-3452
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

1.3. Pasūtītājs (būvētājs)
Liepājas SEZ pārvaldes pārvaldnieks Guntars KRIEVIŅŠ
(amats, vārds, uzvārds, vai vārds, uzvārds un personas kods)

1.4. Valsts būvinspektors (ja būvniecību pilnīgi vai daļēji finansē par valsts vai pašvaldības līdzekļiem vai ja tiek pieņemta ekspluatācijā sabiedriski nozīmīga būve)

(amats, vārds, būvniecības kontroles tiesību apliecības numurs)

1.5. Būvprojekta autors (ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 161. punktu vai ja tas ir arhitektūras konkursa projekts)
SIA „Liepājas energomontāža", projekta vadītājs Juris STIVRIŅŠ, būvk. reģ. Nr.2211-R
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

7. Būves kopējās izmaksas (pēc pasūtītāja apliecinājuma) **Ls 117 891.31**

8. Iekšējās un ārējās inženierkomunikācijas un iekārtas pārbaudītas un atzītas par derīgām ekspluatācijai ar attiecīgiem, kas pievienoti šim aktam.
9. Tehnoloģiskās līnijas un iekārtas uzbūvētas, samontētas, noregulētas, izmēģinātas un pieņemtas ar attiecīgiem dokumentiem , kas pievienoti šim aktam.

10. Atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana, fasādes fragmentu apdare) jāpabeidz šādā apjomā un termiņos:

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Pabeigšanas termiņš

11. Pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā (pēc šī akta apstiprināšanas) 2 (divu) gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus galvenais būvuzņēmējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

12. Komisija ierosina atzīt **transformatoru punkta TP-1459 pārvietošanu ostas teritorijā Ostas piestātnē Nr.46** (būvei nosaukums) par derīgu ekspluatācijai

13. Pieņemšanas akts sastādīts trīs eksemplāros. Izpilddokumentācija nodota glabāšanai pasūtītājam- Liepājas SEZ pārvaldei

Pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs) _____ (paraksts) Uldis CĒRPS (vārds, uzvārds)

Pašvaldības arhitekts _____ (paraksts) Jurijs STRIŽŅOVS (vārds, uzvārds)

Valsts būvinspektors _____ (paraksts) --- (vārds, uzvārds)

Pasūtītājs (būvētājs) _____ (paraksts) Guntars KRIEVIŅŠ (vārds, uzvārds)

Būvprojekta autors _____ (paraksts) Juris STIVRIŅŠ (vārds, uzvārds)

Ar aktu iepazinās:

galvenais būvuzņēmējs _____ (paraksts) Aleksandrs GUSEVS (vārds, uzvārds) _____ (datums)

5

LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDE
LIEPAJA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
Reģ.Nr. 90000329402
Feniksa iela 4, Liepāja, LV 3401, Latvija
Tālr.: +371 63427605, fakss: +371 63480252
E-pasts: authority@lsez.lv
LIEPĀJAS OSTAS PĀRVALDE
LIEPAJA PORT AUTHORITY

AKTS
Liepājā

2016. gada 29.septembrī **Nr. 17 – TD – 10/2016**

Par transformatora uzstādīšanu TP 1452 apakšstacijā.

Š.g. 28. septembrī TP-1452 apakšstacijā tika uzstādīts jauns 10kV transformators 400kVA10/0,4kV Dyn11 Eco, rūpnīcas Nr. 1LPL577564, par summu 7200.00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti un 00 centi).

Liepājas SEZ pārvaldes
tehniskā direktora vietnieks: A. Kudrēvičs

Liepājas SEZ pārvaldes
elektroinženieris: V.Sproģis

elektromontieri: R. Šliseris

LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDE
LIEPAJA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
Reģ.Nr. 90000329402
Fēnikša iela 4, Liepāja, LV 3401, Latvija
Tālr.: +371 63427605, fakss: +371 63480252
E-pasts: authority@lsez.lv
LIEPĀJAS OSTAS PĀRVALDE
LIEPAJA PORT AUTHORITY

AKTS
Liepājā

2016. gadā 11. novembrī **Nr. 19 – TD – 10/2016**

Par transformatora uzstādīšanu TP 1465 apakšstacijā.

Š.g. 31.oktobrī TP-1465 apakšstacijā tika uzstādīts jauns 10kV transformators 400kVA10/0,4kV Dyn11 Eco, rūpnīcas Nr. 1LPL577563, par summu 7200.00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti un 00 centi).

Liepājas SEZ pārvaldes
tehniskā direktora vietnieks: _____ A. Kudrēvičs

Liepājas SEZ pārvaldes
elektroinženieris: _____ V.Sproģis

elektromontieri: _____ O.Rāviņš

~~Latvijas PSR Ministru Padome~~

Galvenās enerģētikas un elektrifikācijas pārvalde

APSTIPRINU:

1995 22. maijā

AKTS

par izbūvētā objekta pieņemšanu-nodošanu ekspluatācijā

1996 gada 14. maijā

Pasūtītājs Liepājas osta pārvalde

Izpildītājs SIA „Energoserviss"

Komisija darbojas uz izsaukuma pamata šāda sastāvā:

Pasūtītāja pārstāvis Liepājas ostas enerģētiķis Kārlis Ozoliņš

Izpildītāja pārstāvis SIA „Energoserviss" darbu vad. Leonīds Igaunieks

Latvenergo RET Liepājas pilsētas TR priekšnieka vietnieks Voldemārs Volfs

arbaudīja dabā un pēc dokumentiem izbūvēto objektu 10 kV kabeļu līnijas ar sadp

nodošanai rūpnieciskā ekspluatācijā. TP-50 līdz TP-55

PIEŅEMŠANAI UZRĀDĪTS

1. 20 KV EPL apzīmējums ..... garums ..... km, vadu marka ..... izolācijas
   tips ....., balstu veids ....., vidējais posma garums ..... m,
2. Līnijā izbūvēto komutācijas punktu apzīmējums un veids .....
3. Transformatoru apakšstacijas .....
4. 380/220 V zemsprieguma līnija ..... gab./KVA
5. Kabeļu līnijas 10 kV 2491 km
6. Elektromotori ..... m
7. Elektromotoru pievadi ..... gab./kW
8. Gaismas punkti ..... gab.

KOMISIJAI NODOTA SEKOJOSA DOKUMENTĀCIJA:

1. Tehniskais projekts
2. ..... kV līnijas pase
3. ..... kV līnijas inventarizācijas akts
4. ..... kV līniju pareju saskaņojumu akti
5. Segto darbu akti
6. TP un KP zemējumu kontūru shēma
7. Zemējumu kontūras pārejas pretestības mērījumu protokoli
8. Komisijai pieņemta dokumentācija atbilstoši
9. izpildes rasējumiem
10. .....
11. .....

IZBŪVĒTĀ OBJEKTA VĒRTĪBA

Izbūvētā objekta izmaksa pēc tāmes 27463,57 Ls rbl. PVN 18% = 4118,97 Ls

Faktiskā izmaksa 29782,23 Ls rbl., tai skaitā: PVN 18% - 4541,68 Ls

Celtniecības darbi _____ rbl.

Iekārta _____ rbl.

Projektēšanas darbi _____ rbl.

PĀRBAUDOT KONSTATĒTS:

Defekti un trūkumi Nav

Novirzes no projekta Nav

Piezīme: Objekta izmaksas palielinājums saistāms ar izpildītā materiālu cenu izmaiņām

Defektus un trūkumus novērst _____

Elektroietaises apkalpojošais personāls b. _____

ar _____ drošības tehnikas grupu, pārbaudīts 198 gada _____

KOMISIJAS SLĒDZIENS:

Izbūvētā objekta celtniecības darbu kvalitāte _____

Izbūvēto objektu pieņemt ekspluatācijā, pieslēgt spriegumam ar 198 gadu _____

Paraksti: _____ /P. Josalmeks/

_____ /L. Josalmeks/

Izbūvēto objektu un dokumentāciju pieņēmu atbildīgā glabāšanā.

Liepājas ostas el. inženieris ūdja raj. priekšnieks _____ /K. Skrāba/

Liepājas lfn. 21.02.87. 633. 5000. A4 2

LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDE

AKTS

Liepāja

2018. gada 25. septembris
Nr. 22 – TD – 09/2018

Par transformatora uzstādīšanu TP 1451 apakšstacijā.

Š.g. 25.septembrī TP-1451 apakšstacijā tika uzstādīts jauns 10kV transformators TNOSCTLV-400/10 PNS, rūpnīcas Nr. 1LPL 18000039857, par summu 8 928.00 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi eur un 00 centi).

Liepājas SEZ pārvaldes
tehniskā direktora vietnieks: A. Kudrēvičs

Liepājas SEZ pārvaldes
elektroinženieris: V.Sproģis

elektromontieri: Ģ.Ercums

LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDE

AKTS

Liepāja

2018. gada 06. augustā
Nr. 20 – TD – 09/2018

Par transformatora uzstādīšanu TP 1452 apakšstacijā.

Š.g. 06. augustā TP-1452 apakšstacijā tika uzstādīts jauns 10kV transformators TNOSCTLV-1000/10PNSm, rūpnīcas Nr. 1LPL18000039858, par summu 14 760.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi).

Liepājas SEZ pārvaldes
tehniskā direktora vietnieks: A. Kudrēvičs

Liepājas SEZ pārvaldes
elektroinženieris: V.Sproģis

elektromontieri: Ģ.Ercums

PIEGĀDES LĪGUMS
nr 0002/99

Rīgā, 1999.gada "15". janvārī.

AS "FANAAL", kas darbojas uz Statūtu pamata, tās direktora Arta Bitenieka personā (turpmāk tekstā - PIEGĀDĀTĀJS) no vienas puses un SIA "LIEPAJA FISHTERMINAL", kas darbojas uz Statūtu pamata, tās direktora Vitautas Butvilas personā, (turpmāk tekstā - PIRCĒJS) no otras puses, bet abi kopā saukti kā LĪGUMSLĒDZĒJI, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS.

1.1.PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt, bet PIRCĒJS apņemas nopirkt sekojošas Preces:
- apakšstacija HEKA 2, 1gab., kas ir izgatavota saskaņā ar apstiprināto apakšstacijas elektrisko shēmu un materiālu tāmi;
- kabelis AHXAMK 3x240+35 mm2 10kV, 680 m (seši simti astoņdesmit metri);
- kabeļu gala apdares 95-240 mm2 10kV, 4gab.

1.2.PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt montāžas darbus šī Līguma 1.1.p. minētajām Precēm, bet PIRCĒJS apņemas apmaksāt augstāk minētos pakalpojumus.
1.3.Prece ir atbilstoša tās tehniskajai dokumentācijai un pasūtījumam, kas ir LĪGUMSLĒDZĒJU apstiprināts un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.PRECES UN MONTĀŽAS DARBU CENA.

2.1.Preces cena:
- apakšstacijas HEKA 2, 1gab., cena bez PVN ir 43500 Ls (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti Latu);
- kabeļa AHXAMK 3x240+35 mm2 10kV cena bez PVN par vienu metru ir 11,22 Ls (vienpadsmit Lati un divdesmit divi santīmi), t.i. kopā - 7629,60 Ls (septiņi tūkstoši seši simti divdesmit deviņi Lati un sešdesmit santīmi) bez PVN;
- kabeļu gala apdares 95-240 mm2 10kV, viens gab., cena bez PVN ir 89.57 Ls (astoņdesmit deviņi Lati un piecdesmit septiņi santīmi), t.i. kopā - 358,28 Ls (trīs simti piecdesmit astoņi Lati un divdesmit astoņi santīmi) bez PVN.

2.2.Montāžas darbu cena bez PVN sastāda 2500 Ls (divi tūkstoši pieci simti Latu).
2.3.Atlaide par komplekso pasūtījumu ir 2% (divi procenti) no kopējās pasūtījuma summas bez PNV. Kopējā pasūtījuma summa sastāda 52908,12 Ls (piecdesmit divi tūkstoši deviņi simti astoņi Lati un divpadsmit santīmi).

3.PRECES PIEGĀDES NOTEIKUMI.

3.1.Preces piegāde tiek veikta uz noteikumiem DDP Liepājas ostas 67.piestātne

"OMS"
LV42103000774

Pasūtītājs: Liepājas SEZ pārvalde
Objekts: Transformatoru 400 kVA 10/0,4kV Dyn11 A_oB_k piegāde

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr. 32S/LSEZ 2014/10.1

No pasūtītāja puses Liepājas SEZ pārvaldes pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš un no izpildītāja puses SIA "OMS" valdes loceklis Valdis Petris veica darbu apskati un konstatēja:

1. Darbi veikti atbilstoši līguma reģ. Nr. 32S/LSEZ 2014/10 no 29.09.2014.;
2. Piegādāti transformatori 400 kVA 10/0,4kV Dyn11 A_oB_k – 2 gab.;
3. Veikto darbu līgumcena – **12257,30 EUR**, t.sk. PVN 21% - 2127,30 EUR.

Komisijas slēdziens:
Darbi veikti kvalitatīvi, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Pasūtītāju apmierina veikto darbu kvalitāte, izpildes termiņi un tos pieņem bez pretenzijām.

09.12.2014.
Nodeva:
V. Petris

Pieņēma:
Liepājas SEZ pārvaldes
Attīstības direktors
A. Andersons

Liepājas SEZ pārvaldes
elektroinženieris K.Skūbe

128/2014

"OMS"

PAVADZĪME Nr. OMS 14/354

2014. gada 9. decembrī

Piegādātājs Juridiskā adrese Norēķinu rekvizīti Izsniegšanas adrese	SIA "OMS" Lielā iela 12-1, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 AS DnB Banka, kods: RIKOLV2X, konts: LV98RIKO0002013021590 AS SEB Banka, kods: UNLALV2X, konts: LV94UNLA0012004467495 Lielā iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430	Reģ. / PVN Nr. LV 421[illegible]774
Saņēmējs Juridiskā adrese Norēķinu rekvizīti	Liepājas SEZ pārvalde Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401 AS Swedbank, kods: HABALV22, konts: LV12HABA0001407037000	Reģ. / PVN Nr. LV 90000329402
Samaksas veids un kārtība	Pārskaitījums 15 dienu laikā	
Speciālās atzīmes **Objekta nosaukums**	LTg. Nr. 32S/LSEZ 2014/10 no 29.09.2014. Transformatoru 400 kVA 10/0,4kV Dyn11 AoBk piegāde	

Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Cena EUR	Summa EUR
Transformators 400 kVA 10/0,4kV Dyn11 AoBk	gab.	2	5065.00	10130.00
Kopā izsniegts:				10130.00
Akcīzes nodoklis				-
Citi maksājumi				-
Pievienotās vērtības nodoklis 21%				2127.30
Pavisam apmaksai				**12257.30**

Summa vārdiem ***Divpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi eiro un 30 centi***

Izsniedza:
vārds, uzvārds Valdis Petris
datums 2014. gada 9. decembrī
paraksts

Pieņēma:
vārds, uzvārds *Liepājas SEZ pārvaldes elektroinženieris K.Skābe*
datums 2014. gada 9. decembrī
paraksts

Liepājas SEZ pārv. tehn. direktora vietn. A. Kudrēvičs
10.12.2014

LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDE

AKTS
Liepāja

2019. gada 29.novembrī
Nr. 36 – TD – 09/2019

Par jaudas slēdža uzstādīšanu TP – 1452

2019.gada 28.novembrī TP – 1452 uz F – 1 tika uzstādīts jauns jaudas slēdzis "Compact NS 3P". Vecais jaudas slēdzis "ABM 10H –Y3" bija fiziski novecojis un pie pārslodzēm un īssavienojumiem nenostrādāja, tāpēc tika pieņemts lēmums slēdzi nomainīt.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes elektroinženieris _____ V. Sproģis

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas elektromontieris _____ R. Cīpa

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas elektromontieris _____ O. Rāviņš

Liepājas SEZ AS `PIEMARE`

TĀME
Liepājas ostas 64., 65. piestātņu elektroapgādes 1. kārtas izbūvei .

Nr.	*Darbu nosaukums*	*Summa (Ls)*
1.	Darba projekta izgatavošana	997,82
2.	Apakšstacijas 2 × 630 kVA iegāde	28354,29
3.	10 kV kabeļu līnijas izbūve	9592,43
4.	0,4 kV kabeļu līnijas izbūve	5407,22
5.	0,4 kV kabeļu līnijas piestātņu kuģu sadalēm	8156,86
6.	Papildus līdzekļi 0,4 kV kabeļu līnijas izbūvei	2632,95
7.	Būvgružu izvešana	954,56
	KOPĀ:	**56096,13**

Izpilddirektors U. Meldrājs

Sastādīja
A. Kaštanovs
tel. 3429094

dazadi/elapgadestame

Liepājas SEZ pārvalde, LV 90000329402
Fēnikss ielā 4

2001. gada **DECEMBRIS**

memoriālais orderis Nr. **9 / 4**

Pamats (atsaukšanās uz dokumentiem vai ieraksta saturs)	Pēc konta debeta	Pēc konta kredīta	summa
Pārņemti kompensējamie ieguldījumi no TWS - transformatora apakšstacija nr.1438 ar pievedošiem augstsprieguma kabeļiem piestātnē nr.67 50 % no vērtības (BŪV-0930.)	1212	55407	26 454.06
		kopā	**26 454.06**

2001.g. 28.decembrī

Finansu direktore

APSTIPRINU

SEZ pārvaldnieks G. Krieviņš

2001. gada 28. decembrī

A K T S

Pamatojoties uz L SEZ SIA " Tranwide Services " un Liepājas SEZ pārvaldes 1998. gada 31. oktobra nomas līguma par piestātņu Nr. 66 , 67 un zemes nomu nosacījumiem , Liepājas SEZ pārvalde kompensē no objekta nomas maksas L SES SIA " Transwide Services " ieguldījumus ostas infrastruktūras uzlabošanā - transformatoru apakšstacijas Nr 1438 un 10 kV elektroapgādes ierīkošanu , Ls 26 454,06 apmērā .

Liepājas SEZ pārvaldes
tehniskais direktors A. Andersons

L SEZ SIA " Transwide Services "
direktora vietas izpildītājs S. Govorovs

1. eksemplārs
(preču saņēmējam)

UPDK 0350001

Sērija AV-I

PREČU PAVADZĪME–RĒĶINS

Nº 365857

200__. gada "__". _____
(mēnesis vārdiem)

2001.gada 27.decembrī

Nosūtītājs: SIA "Transwide Services"	reģ.Nr. 210301386
adrese: Brīvības iela 123,Liepāja,LV-3417	PVN Nr. LV42103013868
banka: A/S Parekss banka, Liepājas filiāle	
rēķins Nr.: 7002062461	Bankas kods: PARXLV22
Saņēmējs: LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDE	reģ.Nr. 000032940
adrese: Fēniksa ielā 4, Liepāja	PVN Nr. LV90000329402
banka: A/S HANSABANKA, Liepājas filiāle	
rēķins Nr.: .01407037000	Bankas kods: HABALV22

Samaksas veids un kārtība: Savstarpējs norēķins

Speciālas atzīmes:

Nosaukums	Daudzums	Mērv.	Cena, Ls	Summa, Ls
Transformatoru apakšstacijas Nr. 1438 ar pievedošiem augstsprieguma kabeļiem Liepājas ostas 67. Piestātnes rajonā (50 % vērtība)	1	gab.	26454,06	26454,06
Kopā:				26454,06
PVN 0%				0,00
Summa apmaksai				**26454,06**

Summa vārdiem: Divdesmit seši tūkstoši četri simti piesdemit četri Latvijas Lati 06 santīmi

Izsniedza: Aleksandrs Kozlovs
Vārds, Uzvārds

2001.gada 27.decembrī

Paraksts: _____

Pieņēma:
Vārds, Uzvārds

2001.gada 28. decembrī

Paraksts: _____

APSTIPRINU :

SEZ pārvaldnieks G. Krieviņš

2001. gada 28. decembrī

A K T S

Liepājas SEZ SIA " Liepaja Fishterminal " nodod , un Liepājas SEZ pārvalde pieņem bilancē izbūvēto transformātoru apakšstaciju (Nr.1438) ar augstsprieguma kabeļiem Liepājas ostas 66. piestātnē (1999. gada 9. jūlija Liepājas Būvvaldes akts , kods 99 00094 1700) par kopējo summu Ls 52 908,12 .

Pamatojoties uz 1998. gada 31. oktobra nomas līguma starp Liepājas SEZ pārvaldi un L SEZ SIA " Liepaja Fishterminal " par piestātnes un zemes nomu nosacījumiem , L SEZ SIA " Liepaja Fishterminal " ieguldījumi ostas infrastruktūras uzlabošanā Ls 26 454,06 apmērā kompensējami no objekta nomas maksas .

Liepājas SEZ pārvaldes
tehniskais direktors A. Andersons

L SEZ SIA " Liepaja Fishterminal "
direktors A. Kozlovs

LIEPAJA FISHTERMINAL

PIEGĀDĀTAJS	**Liepājas SEZ SIA " LIEPAJA FISHTERMINAL"**	**RĒĶINS** Nr.02-2001.12
Rēģ.nr.	210301878	
PVN maks.kods	LV 42103018780	2001.g.28.decembis
Adrese juridiska	Kaiju ielā 11,Liepājā	
BANKA	AS "UNIBANKA",Liep.filiāle	
Kods	310101900	
Konts (LVL)	12-008467695	

MAKSĀTĀJS	**LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDE**
Rēģ.nr.	LV - 90000329402
PVN maks.kods	LV - 42103013868
Adrese	Fēniksa ielā 4, Liepājā
BANKA	AS Hansabanka
Kods	HABA LV 22
Konts (LVL)	1407037000

Pamatojums: Akts no 2001.gada 28.decembra par ieguldījumu ostas infrastruktūras uzlabošana parņemšanu kompensācijai.

Prece/Pakalpojums	Summa LVL
Izbūvēta iransformātora apkšstācija Nr.1438 ar augstsprieguma kabeļiem Liepājas ostas 66. Piestātnē	26454.06
PVN 0%	0
Kopā apmaksai:	26 454.06

Summa vārdiem: divdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit četri lati seši santīmi

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPAJA FISHTERMINAL LIEPĀJAS SEZ SIA

Izsniedza: Direktore / I. Kozlova /

Grāmatvede / S. Paņova /

Saņēma: _____

Veiktie remonti un modernizācijas (2024.g. cenās)

1. **TP 1437** T2 nomainīts 1000 A pārslodzes aizsardzības automāts (2016. g.) - 1553,10 EUR
2. **TP 1438** T1 nomainīts 1600 A pārslodzes aizsardzības automāts (2015. g.) – 1994,55 EUR
   F7 nomainīts 600 A pārslodzes aizsardzības automāts (2020. g.)-
3. **TP 1450** T1 nomainīts transformators – TNOSCTLV400 (2014.g)
4. **TP 1451**
   T3 nomainīts transformators – 10 kV TNOSCTLV – 1000/10 PNSm (2015. g.)
   T1 nomainīts 800 A pārslodzes aizsardzības automāts (2018. g.) – 1446,30 EUR
   T3 nomainīts 630 A pārslodzes aizsardzības automāts (2015.g.) – 823,10 EUR
   F7 nomainīts 630 A pārslodzes aizsardzības automāts (2023. g.) – 823,10 EUR
   Nomainīts augstsprieguma slēdzis (2018.g.)
5. **TP 1452**
   T1,T2 un T3 nomainīti transformatori – 10 Kv TNOSCTLV – 400/10 PNS (2019,2020. g.)
   T1 nomainīts 1600 A pārslodzes aizsardzības automāts (2019. g.) – 1994,55 EUR
   T2 nomainīts 800 A pārslodzes aizsardzības automāts (2019.g.) – 1446,30 EUR
   F1 nomainīts 1000 A pārslodzes aizsardzības automāts (2019. g.) – 1553,10 EUR
   F10 nomainīts 630 A pārslodzes aizsardzības automāts (2016. g.) – 823,10 EUR
   F13 nomainīts 250 A pārslodzes aizsardzības automāts (2022. g.) – 375,30 EUR
6. **TP 1460** F30 nomainīts 100 A pārslodzes aizsardzības automāts (2019. g.) – 133,30 EUR
7. **TP 1465**
   T1 un T2 nomainīti transformatori (2017)
   T1 nomainīts 800 A pārslodzes aizsardzības automāts (2017. g.) – 1446,30 EUR
   T2 nomainīts 800 A pārslodzes aizsardzības automāts (2017. g.) – 1446,30 EUR
   Visi TP aprīkoti ar ugunsdzēšamajiem aparātiem un veikti visi mērījumi.

TP-1452

T-1 Tips. TNOSCTLV-1000/10PNSm, Nr. 1LPL18000039858
T-2 Tips. TNOSCTLV-400/10PNSm, Nr. 1LPL577564
T-3 Tips. TNOSCTLV-630/10PNSm,Nr. 1LPL19000057262

TP-1465

T-1 Tips. TNOSCTLV-400/10PNSm, Nr. 1LPL17000019347
T-2 Tips. TNOSCTLV-400/10PNSm, Nr. 1LPL577563

TP 1437

10 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
Merlin Gerin	RM6 R0039207SF	

0.4 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
Merlin Gerin		2 sekcijas, automāti, skaitītāji
		atsevišķs uzskaites skapis

TP 1438

10 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
Merlin Gerin	RM6 RQ9911010SF	

0.4 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
Merlin Gerin		2 sekcijas, automāti, skaitītāji

TP 1453

10 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
Merlin Gerin	RM6 A0240417SF	

0.4 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
Harju Elekter	HEPO 43648	2 sekcijas, automāti, skaitītāji
Rifas	AKVS	Reaktīvās jaudas kompensāciejas iekārta
		2 atsevišķi uzskaites skapji

TP 1454

10 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
Schneider Electric	RM6	2 gab.

0.4 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
Harju Elekter	HEPO 86564	2 sekcijas, automāti, skaitītāji

TP 1456

10 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
ZPUE	TPM	2 gab.

0.4 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
ZPUE	ZR-W	2 sekcijas, automāti, skaitītāji
		2 reaktīvās jaudas kompensāciejas iekārtas

TP 1458

10 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
Merlin Gerin	RM6	

0.4 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
Harju Elekter	HEPO 83060	2 sekcijas, automāti, skaitītāji
		2 atsevišķi uzskaites skapji

TP 1459

10 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
Schneider Electric	RM6	

0.4 kV iekārta

Ražotājs	Modelis/Tips	Piezīmes
Harju Elekter	HEPO 86736	2 sekcijas, automāti, skaitītāji
		1 atsevišķs uzskaites skapis

TP 1450 slēgiekārtas

10 kV iekārtas

Tips	Spriegums	Piezīmes
Nav saskatāms	10 kV	Sviru slēdzis ar rokas piedziņu - 3 gab.

0.4 kV iekārtas

Tips	Ampēri	Piezīmes
Svirslēdzis	160	NH-0
Svirslēdzis	100	NH-1
Svirslēdzis	80	NH-0
Svirslēdzis	400	
Svirslēdzis	200	
Svirslēdzis	200	
Svirslēdzis	100	NH-1
Svirslēdzis	160	NH-0
Svirslēdzis	80	NH-1
Svirslēdzis	35	NH-2
Svirslēdzis	100	NH-2
Svirslēdzis	80	NH-0
Svirslēdzis	80	NH-1
Svirslēdzis	63	NH-0
Svirslēdzis	100	NH-1
Automāts A3144XL4	400	
Automāts Hager	32	
Automāts Hager	20	
Automāts Hager	16	
Automāts Hager	16	
Automāts Hager	32	
Automāts Hager	10	
Automāts Hager	32	
Automāts Hager	40	
Automāts Hager	25	
Drošinātāju bloks	16	
Drošinātāju bloks	63	
Drošinātāju bloks	50	

TP 1451 slēgiekārtas

10 kV
iekārtas

Tips	Spriegums	Piezīmes
Nav saskatāms	10 kV	Sviru slēdzis ar rokas piedziņu - 7 gab.

0.4 kV
iekārtas

Tips	Ampēri	Piezīmes
Svirslēdzis	1000	
Svirslēdzis	1000	
Svirslēdzis	1000	
Svirslēdzis	1000	
Svirslēdzis	1000	
Svirslēdzis	600	
Svirslēdzis	600	
Svirslēdzis	600	
Svirslēdzis	600	
Svirslēdzis	600	
Svirslēdzis	400	
Svirslēdzis	400	
Automāts BA51-35-3400010	200	
Automāts A3726FUZ250	250	
Automāts A3134	800	
Automāts A3124	100	
Automāts A3144	250	
Automāts A3124	60	
Automāts AE2056-10	100	
Automāts AP50	50	
Automāts AP50	50	
Compact NS800N	800	
Compact NSX630N	630	
Compact NSX630N	630	

TP 1452 slēgiekārtas

10 kV
iekārtas

Tips	Spriegums	Piezīmes
Nav saskatāms	10 kV	Sviru slēdzis ar rokas piedziņu - 10 gab.

0.4 kV
iekārtas

Tips	Ampēri	Piezīmes
Compact NS1000N	600	
Compact NS1600N	1500	
Compact NSX250F	250	
Compact NSX400F	400	
Compact NS800N	800	
Compact NSX630F	630	
Schneider EASY pact CVS250B	250	
F&G Loadline AM250	200	
ABM	500	
ABM10	1000	
ABM40	120	
F&G Loadline AA250	200	
ABM10	400	
ABM10	1000	
AB	1500	

TP 1465 slēgiekārtas

10 kV
iekārtas

Tips	Spriegums	Piezīmes
KSO366	10 kV	Sviru slēdzis ar rokas piedziņu - 8 gab.

0.4 kV
iekārtas

Tips	Ampēri	Piezīmes
Svirslēdzis EP47	1000	
Svirslēdzis EP47	1000	
Svirslēdzis EP47	400	
Svirslēdzis EP47	400	
Svirslēdzis EP47	400	
Svirslēdzis EP47	400	
Svirslēdzis EP47	400	
Svirslēdzis EP47	400	
Svirslēdzis EP47	400	
Svirslēdzis EP47	400	
Svirslēdzis EP47	400	
Compact NS800N	800	
Compact NS800N	800	
H1250	1250	
H1250	1250	

Valsts zemes dienests

Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem

Būves

Kadastra apzīmējums	Dzīvokļu īpašumos nesadalītās domājamās daļas	Adrese	Nosaukums
17000100022011	1/1	Atslēdznieku iela 37, Liepāja, LV-3401	Transformatoru apakšstacija

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.):	12.0
Galvenais lietošanas veids:	1251 - Rūpnieciskās ražošanas ēkas
Būves tips:	12510107 - Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas
Uzbūvēšanas gads:	2001
Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i):	2001
Ēkas apsekošanas datums:	07.12.2001

Kadastrālās vērtības

Vērtības veids	Vērtība (EUR)	Vērtības noteikšanas datums	Piezīmes
Fiskālā kadastrālā vērtība	256	22.12.2025	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu
Universālā kadastrālā vērtība	1104	01.01.2025	-
Prognozētā kadastrālā vērtība	256	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.):	12
Lietderīgā platība (kv.m.):	12
Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu platība (kv.m.):	0
Dzīvojamā platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.):	0
Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.):	12
Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.):	12
Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.):	0

Būves kadastrālā uzmērīšana

Telpu grupu skaits:	1
Virszemes stāvu skaits:	1
Pazemes stāvu skaits:	0
Nolietojums:	V1 - Jauna ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī
Nolietojuma noteikšanas datums:	25.07.2025

Īpašums

Kadastra numurs	Nosaukums	Platība	Zemesgrāmatas nodalījuma numurs	Zemesgrāmatas apakšnodalījuma numurs	Administratīvā teritorija
17005100059	-	-	100000949279	-	Liepāja

Telpu grupas

Kadastra apzīmējums	Adrese
17000100022011001	-

Nosaukums:	Transformatoru apakšstacija
Lietošanas veids:	1251 - Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa
Stāvs (piesaistes):	1
Telpu skaits:	3
Ēkas apsekošanas datums:	07.12.2001
Telpu grupas ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i):	-

Kadastrālās vērtības

Vērtības veids	Vērtība (EUR)	Vērtības noteikšanas datums	Piezīmes
Fiskālā kadastrālā vērtība	256	22.12.2025	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu
Universālā kadastrālā vērtība	1104	01.01.2025	-
Prognozētā kadastrālā vērtība	256	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.):	12
Dzīvojamo telpu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu dzīvojamā platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.):	0
Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.):	12
Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.):	12
Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.):	0

Telpas

Telpas numurs telpu grupā	Nosaukums	Telpas veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (kv.m.)	Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i)
1	Aparātu telpa	Nedzīvojamā iekštelpa	1	2.45	-	-	5.8	-
2	Transformatoru telpa	Nedzīvojamā iekštelpa	1	2.45	-	-	3.1	-
3	Transformatoru telpa	Nedzīvojamā iekštelpa	1	2.45	-	-	3.1	-

Reģistrētie labiekārtojumi

Labiekārtojuma veids	Apjoms (ja tāds ir)	Labiekārtojuma noteikšanas veids (ja tāds ir)
Elektroapgāde. Centralizētā		Dokuments

Datums:	25.07.2025

Būves apjoma rādītāji

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/elementa kods	Tipa/elementa nosaukums
Apbūves laukums	-	13.7 apbūves laukuma kv.m.	-	-
Būvtilpums	-	36.0 kub.m.	-	-

Dokumenti

Dokumenta veids	Izdošanas datums	Izdošanas nr.	Izdevējiestāde
Iesniegums par kadastra objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju	14.07.2025	4347323	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde; p.p.Kristīne Bruže
Akts par pieņemšanu ekspluatācijā	19.12.2001	01001571700	Liepājas pilsētas būvvalde

Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

Nosaukums	Materiāls	Konstatācijas gads
Pamati	Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida)	2001
Sienas (vertikālā konstrukcija)	Dzelzsbetona paneļi	2001
Pārsegumi	Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves	2001
Jumta nesošā konstrukcija	Dzelzsbetons	2001
Jumta segums	Ruberoīds	2001

Reģistrētie labiekārtojumi

Labiekārtojuma veids	Apjoms (ja tāds ir)	Labiekārtojuma noteikšanas veids (ja tāds ir)
Elektroapgāde. Centralizētā		Dokuments

Datums:	25.07.2025

Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

Nodalījuma noraksts

Kurzemes rajona tiesa

Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000949279

Kadastra numurs: 17005100059

Atslēdznieku iela 37, Liepāja

I daļas 1.iedaļa *Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes gabali*	Domājamā daļa	Platība, lielums
1.1. Būve (kadastra apzīmējums 17000100022011). 1.2. Atzīme - būve saistīta ar zemes gabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 17000100022). ***Žurn. Nr. 300008405867, lēmums 13.10.2025., tiesnese Anželika Drekslere***		

II daļas 1.iedaļa Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats	Domājamā daļa	Summa
1.1. Īpašnieks: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000329402. 1.2. Pamats: Liepājas pilsētas Būvvaldes 2001.gada 13.decembra akts par ēku pieņemšanu ekspluatācijā. ***Žurn. Nr. 300008405867, lēmums 13.10.2025., tiesnese Anželika Drekslere***	1	

Citu ierakstu daļās un iedaļās nav.

Informācija par apgrūtinājumiem, kas attiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem – pieejama dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS https://ozols.gov.lv/pub

Informācijas prasītājs: Pēteris Strautmanis. Pieprasījums izdarīts 10.08.2026 13:21:48.

Maksa par informāciju fiksēta Jūsu rēķinā.

Piezīme. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) katrs informācijas pieprasījums no datubāzes tiek reģistrēts.

Valsts zemes dienests

Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem

Būves

Kadastra apzīmējums	Dzīvokļu īpašumos nesadalītās domājamās daļas	Adrese	Nosaukums
17000100022004	1/1	Atslēdznieku iela 41, Liepāja, LV-3401	Apakšstacija

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.):	12.0
Galvenais lietošanas veids:	1251 - Rūpnieciskās ražošanas ēkas
Būves tips:	12510107 - Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas
Uzbūvēšanas gads:	1999
Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i):	-
Ēkas apsekošanas datums:	10.03.2026

Kadastrālās vērtības

Vērtības veids	Vērtība (EUR)	Vērtības noteikšanas datums	Piezīmes
Fiskālā kadastrālā vērtība	230	20.03.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu
Universālā kadastrālā vērtība	994	20.03.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2022.gadu (piemērots KV samazinošais koef. 0.8)
Prognozētā kadastrālā vērtība	230	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.):	12
Lietderīgā platība (kv.m.):	12
Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu platība (kv.m.):	0
Dzīvojamā platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.):	0
Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.):	12
Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.):	12
Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.):	0

Būves kadastrālā uzmērīšana

Telpu grupu skaits:	1
Virszemes stāvu skaits:	1
Pazemes stāvu skaits:	0
Nolietojums:	V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī

Nolietojuma noteikšanas datums:	20.03.2026

Telpu grupas

Kadastra apzīmējums	Adrese
17000100022004001	-

Nosaukums:	Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa
Lietošanas veids:	1251 - Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa
Stāvs (piesaistes):	1
Telpu skaits:	1
Ēkas apsekošanas datums:	10.03.2026
Telpu grupas ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i):	-

Kadastrālās vērtības

Vērtības veids	Vērtība (EUR)	Vērtības noteikšanas datums	Piezīmes
Fiskālā kadastrālā vērtība	230	20.03.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu
Universālā kadastrālā vērtība	994	20.03.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2022.gadu (piemērots KV samazinošais koef. 0.8)
Prognozētā kadastrālā vērtība	230	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.):	12
Dzīvojamo telpu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu dzīvojamā platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.):	0
Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.):	12
Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.):	12
Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.):	0

Telpas

Telpas numurs telpu grupā	Nosaukums	Telpas veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (kv.m.)	Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i)
1	Iekštelpa	Nedzīvojamā iekštelpa	1	2.45	2.45	2.45	12.0	-

Reģistrētie labiekārtojumi

Labiekārtojuma veids	Apjoms (ja tāds ir)	Labiekārtojuma noteikšanas veids (ja tāds ir)
Elektroapgāde. Centralizētā		

Datums:	24.03.2026

Īpašnieki

Personas kods / reģ. nr.	Vārds, uzvārds / Nosaukums	Domājamās daļas	Personas statuss	Adrese
90000329402	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde	1/1	valsts	Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401

Citi vārdi:	-
Īpašumtiesību statuss:	Tiesiskais valdītājs

Būves apjoma rādītāji

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/elementa kods	Tipa/elementa nosaukums
Augstums	-	2.8 m	-	-
Būvtilpums	-	38.0 kub.m.	-	-
Apbūves laukums	-	13.7 apbūves laukuma kv.m.	-	-

Dokumenti

Dokumenta veids	Izdošanas datums	Izdošanas nr.	Izdevējiestāde
Iesniegums par kadastra objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju	20.02.2026	4456759	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde; p.p. Kristīne Bruže
Nodošanas un pieņemšanas akts	28.12.2001	-	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Liepaja Fishterminal SIA; Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
Akts par pieņemšanu ekspluatācijā	09.07.1999	99000941700	Liepājas pilsētas būvvalde

Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

Nosaukums	Materiāls	Konstatācijas gads
Pamati	Dzelzsbetona, betona bloki	1999
Sienas (vertikālā konstrukcija)	Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons	1999
Jumta nesošā konstrukcija	Dzelzsbetons	1999
Jumta segums	Ruberoīds	1999

Reģistrētie labiekārtojumi

Labiekārtojuma veids	Apjoms (ja tāds ir)	Labiekārtojuma noteikšanas veids (ja tāds ir)
Elektroapgāde. Centralizētā		

Datums:	24.03.2026

Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

Valsts zemes dienests

Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem

Īpašums

Kadastra numurs	Nosaukums	Platība	Zemesgrāmatas nodalījuma numurs	Zemesgrāmatas apakšnodalījuma numurs	Administratīvā teritorija
17005100056	-	-	100000948820	-	Liepāja

Kadastrālās vērtības

Vērtības veids	Vērtība (EUR)	Vērtības noteikšanas datums	Piezīmes
Fiskālā kadastrālā vērtība	965	20.09.2025	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu
Universālā kadastrālā vērtība	2204	19.09.2025	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2022.gadu (piemērots KV samazinošais koef. 0.8)
Prognozētā kadastrālā vērtība	965	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam
Fiskālais īpašuma novērtējums Kadastrā	965	20.09.2025	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu . Kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtības summa
Universālais īpašuma novērtējums Kadastrā	2204	19.09.2025	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2022.gadu (piemērots KV samazinošais koef. 0.8) . Kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtības summa
Prognozētais īpašuma novērtējums Kadastrā	965	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam

Īpašuma sastāvs

Būves

Kadastra apzīmējums	Dzīvokļu īpašumos nesadalītās domājamās daļas	Adrese	Nosaukums
17000100003015	1/1	Brīvostas iela 22, Liepāja, LV-3405	Transformators

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.):	45.2
Galvenais lietošanas veids:	1251 - Rūpnieciskās ražošanas ēkas
Būves tips:	12510107 - Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas
Uzbūvēšanas gads:	2009
Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i):	-
Ēkas apsekošanas datums:	04.06.2025

Kadastrālās vērtības

Vērtības veids	Vērtība (EUR)	Vērtības noteikšanas datums	Piezīmes
Fiskālā kadastrālā vērtība	965	06.06.2025	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu
Universālā kadastrālā vērtība	2204	06.06.2025	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2022.gadu (piemērots KV samazinošais koef. 0.8)
Prognozētā kadastrālā vērtība	965	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.):	45.2

Lietderīgā platība (kv.m.):	45.2
Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu platība (kv.m.):	0
Dzīvojamā platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.):	0
Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.):	45.2
Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.):	45.2
Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.):	0

Būves kadastrālā uzmērīšana

Telpu grupu skaits:	1
Virszemes stāvu skaits:	1
Pazemes stāvu skaits:	0
Nolietojums:	V1 - Jauna ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī
Nolietojuma noteikšanas datums:	06.06.2025

Telpu grupas

Kadastra apzīmējums	Adrese
17000100003015001	-

Nosaukums:	Transformators
Lietošanas veids:	1251 - Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa
Stāvs (piesaistes):	1
Telpu skaits:	1
Ēkas apsekošanas datums:	04.06.2025
Telpu grupas ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i):	-

Kadastrālās vērtības

Vērtības veids	Vērtība (EUR)	Vērtības noteikšanas datums	Piezīmes
Fiskālā kadastrālā vērtība	965	05.06.2025	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu
Universālā kadastrālā vērtība	2204	06.06.2025	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2022.gadu (piemērots KV samazinošais koef. 0.8)
Prognozētā kadastrālā vērtība	965	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.):	45.2
Dzīvojamo telpu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu dzīvojamā platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.):	0
Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.):	45.2
Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.):	45.2
Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.):	0

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.):	0

Telpas

Telpas numurs telpu grupā	Nosaukums	Telpas veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (kv.m.)	Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i)
1	Iekštelpa	Nedzīvojamā iekštelpa	1	2.55	2.55	2.55	45.2	-

Būves apjoma rādītāji

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/elementa kods	Tipa/elementa nosaukums
Būvtilpums	-	143.0 kub.m.	-	-
Augstums	-	2.9 m	-	-
Apbūves laukums	-	54.8 apbūves laukuma kv.m.	-	-

Dokumenti

Dokumenta veids	Izdošanas datums	Izdošanas nr.	Izdevējiestāde
Nostiprinājuma līgums	12.09.2025	3253	Liepājas SEZ pārvalde; p.p. Uldis Hmieļevskis
Pašvaldības vai valsts iestādes izziņa	08.05.2025	566/2.3.	Liepājas būvvalde
Iesniegums par kadastra objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju	24.03.2025	-	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde; p.p. Kristine Bārtniece
Akts par pieņemšanu ekspluatācijā	11.07.2009	09001180170000	Liepājas pilsētas pašvaldība
Akts par pieņemšanu ekspluatācijā	11.06.2009	09001180170000	Liepājas pilsētas pašvaldība

Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

Nosaukums	Materiāls	Konstatācijas gads
Pamati	Dzelzsbetona, betona bloki	2009
Sienas (vertikālā konstrukcija)	Metāla karkasa konstrukcijas, Tērauda (skārda), polimēru loksnes	2009
Jumta nesošā konstrukcija	Metāls	2009
Jumta segums	Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu	2009
Fasāde	Apmetums (t. sk. dekoratīvais apmetums)	2009

Reģistrētie labiekārtojumi

Labiekārtojuma veids	Apjoms (ja tāds ir)	Labiekārtojuma noteikšanas veids (ja tāds ir)
Elektroapgāde. Centralizētā		Apvidū ir konstatēts

Datums:	04.06.2025

Īpašnieki

Personas kods / reģ. nr.	Vārds, uzvārds / Nosaukums	Domājamās daļas	Personas statuss	Īpašuma kad. nr. / būves kad. apz.	Adrese
90000329402	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde	1/1	valsts	17005100056	Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401

Zemesgrāmata

Nosaukums	Lēmuma datums	Lēmuma pamatojums
Liepājas pilsētas zemesgrāmata	29.09.2025	-

Dokumenti

Dokumenta veids	Izdošanas datums	Izdošanas nr.	Izdevējiestāde

Nostiprinājuma lūgums	12.09.2025	3253	Liepājas SEZ pārvalde; p.p. Uldis Hmieļevskis
Akts par pieņemšanu ekspluatācijā	11.06.2009	09001180170000	Liepājas pilsētas pašvaldība

Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

Nodalījuma noraksts

Kurzemes rajona tiesa

Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000948820

Kadastra numurs: 17005100056

Brīvostas iela 22, Liepāja

I daļas 1.iedaļa *Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes gabali*	Domājamā daļa	Platība, lielums
1.1. Būve (kadastra apzīmējums 17000100003015). 1.2. Atzīme - būve saistīta ar zemes gabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 17000100003). 1.3. Atzīme - būve saistīta ar zemes gabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 17000100036). ***Žurn. Nr. 300008405871, lēmums 29.09.2025., tiesnese Dace Riekstiņa***		

II daļas 1.iedaļa Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats	Domājamā daļa	Summa
1.1. Īpašnieks: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000329402. 1.2. Pamats: 2009.gada 11.jūnija akts par transformatoru punkta TP-1459 pārvietošanas ostas teritorijā Ostas piestātnē Nr.46 Liepājā (zemes kadastra Nr. 1700 010 0036) pieņemšanu ekspluatācijā. ***Žurn. Nr. 300008405871, lēmums 29.09.2025., tiesnese Dace Riekstiņa***	1	

Citu ierakstu daļās un iedaļās nav.

Informācija par apgrūtinājumiem, kas attiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem – pieejama dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS https://ozols.gov.lv/pub

Informācijas prasītājs: Pēteris Strautmanis. Pieprasījums izdarīts 10.08.2026 13:43:12.

Maksa par informāciju fiksēta Jūsu rēķinā.

Piezīme. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) katrs informācijas pieprasījums no datubāzes tiek reģistrēts.

Valsts zemes dienests

Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem

Īpašums

Kadastra numurs	Nosaukums	Platība	Zemesgrāmatas nodalījuma numurs	Zemesgrāmatas apakšnodalījuma numurs	Administratīvā teritorija
17005100062	-	-	100000955704	-	Liepāja

Kadastrālās vērtības

Vērtības veids	Vērtība (EUR)	Vērtības noteikšanas datums	Piezīmes
Fiskālā kadastrālā vērtība	610	29.04.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu
Universālā kadastrālā vērtība	1947	29.04.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2022.gadu (piemērots KV samazinošais koef. 0.8)
Prognozētā kadastrālā vērtība	610	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam
Fiskālais īpašuma novērtējums Kadastrā	610	29.04.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu . Kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtības summa
Universālais īpašuma novērtējums Kadastrā	1947	29.04.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2022.gadu (piemērots KV samazinošais koef. 0.8) . Kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtības summa
Prognozētais īpašuma novērtējums Kadastrā	610	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam

Īpašuma sastāvs

Būves

Kadastra apzīmējums	Dzīvokļu īpašumos nesadalītās domājamās daļas	Adrese	Nosaukums
17000100061011	1/1	Brīvostas iela 2D, Liepāja, LV-3405	Transformatora apskšstacija TP-1456

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.):	28.6
Galvenais lietošanas veids:	1251 - Rūpnieciskās ražošanas ēkas
Būves tips:	12510107 - Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas
Uzbūvēšanas gads:	2015
Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i):	2015
Ēkas apsekošanas datums:	10.03.2026

Kadastrālās vērtības

Vērtības veids	Vērtība (EUR)	Vērtības noteikšanas datums	Piezīmes
Fiskālā kadastrālā vērtība	610	16.03.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu
Universālā kadastrālā vērtība	1947	16.03.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2022.gadu (piemērots KV samazinošais koef. 0.8)

Prognozētā kadastrālā vērtība	610	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.):	28.6
Lietderīgā platība (kv.m.):	28.6
Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu platība (kv.m.):	0
Dzīvojamā platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.):	0
Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.):	28.6
Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.):	28.6
Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.):	0

Būves kadastrālā uzmērīšana

Telpu grupu skaits:	1
Virszemes stāvu skaits:	1
Pazemes stāvu skaits:	0
Nolietojums:	V1 - Jauna ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī
Nolietojuma noteikšanas datums:	10.03.2026

Telpu grupas

Kadastra apzīmējums	Adrese
17000100061011001	-

Būves apjoma rādītāji

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/elementa kods	Tipa/elementa nosaukums
Augstums	-	2.9 m	-	-
Apbūves laukums	-	32.0 apbūves laukuma kv.m.	-	-
Būvtilpums	-	93.0 kub.m.	-	-

Dokumenti

Dokumenta veids	Izdošanas datums	Izdošanas nr.	Izdevējiestāde
Nostiprinājuma lūgums	17.04.2026	1362	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde; p.p. Uldis Hmieļevskis
Cits dokuments	24.02.2026	6	Liepaja Bulk Terminal Ltd LSEZ SIA
Cits iesniegums	20.02.2026	-	Kristīne Bruže, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Izpildmērījums	19.02.2026	-	Uldis Karulis CC0079
Nodošanas un pieņemšanas akts	03.12.2015	-	LSEZ LIEPAJA BULK TERMINAL LTD SIA; Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Akts par pieņemšanu ekspluatācijā	12.11.2015	150011150170000	Liepājas pilsētas būvvalde

Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

Nosaukums	Materiāls	Konstatācijas gads
Pamati	Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida)	2015
Sienas (vertikālā konstrukcija)	Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons	2015
Jumta nesošā konstrukcija	Dzelzsbetons	2015
Jumta segums	Ruberoīds	2015

Reģistrētie labiekārtojumi

Labiekārtojuma veids	Apjoms (ja tāds ir)	Labiekārtojuma noteikšanas veids (ja tāds ir)
Elektroapgāde. Centralizētā		

Datums:	10.03.2026

Īpašnieki

Personas kods / reģ. nr.	Vārds, uzvārds / Nosaukums	Domājamās daļas	Personas statuss	Īpašuma kad. nr. / būves kad. apz.	Adrese
90000329402	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde	1/1	valsts	17005100062	Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401

Citi vārdi:	-
Īpašumtiesību statuss:	Īpašnieks

Zemesgrāmata

Nosaukums	Lēmuma datums	Lēmuma pamatojums
Liepājas pilsētas zemesgrāmata	08.05.2026	-

Dokumenti

Dokumenta veids	Izdošanas datums	Izdošanas nr.	Izdevējiestāde
Nostiprinājuma lūgums	17.04.2026	1362	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde; p.p. Uldis Hmieļevskis
Cits dokuments	24.02.2026	6	Liepaja Bulk Terminal Ltd LSEZ SIA
Akts par būves nodošanu īpašumā citam tiesību subjektam	03.12.2015	-	LIEPAJA BULK TERMINAL LTD LSEZ SIA; Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Akts par pieņemšanu ekspluatācijā	12.11.2015	150011150170000	Liepājas pilsētas būvvalde

Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

Nodalījuma noraksts

Kurzemes rajona tiesa

Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000955704

Kadastra numurs: 17005100062

Brīvostas iela 2D, Liepāja

I daļas 1.iedaļa *Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes gabali*	Domājamā daļa	Platība, lielums
1.1. Būve (kadastra apzīmējums 17000100061011). 1.2. Atzīme - būve saistīta ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 17000100061. ***Žurn. Nr. 300008560529, lēmums 08.05.2026., tiesnese Jolanta Āboliņa***		

II daļas 1.iedaļa Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats	Domājamā daļa	Summa
1.1. Īpašnieks: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000329402. 1.2. Pamats: 2015.gada 12.novembra akts par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā, 2026.gada 24.februāra vienošanās Nr.6 un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2010.gada 26.februāra lēmums Nr. 18. ***Žurn. Nr. 300008560529, lēmums 08.05.2026., tiesnese Jolanta Āboliņa***	1	

Citu ierakstu daļās un iedaļās nav.

Informācija par apgrūtinājumiem, kas attiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem – pieejama dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS https://ozols.gov.lv/pub

Informācijas prasītājs: Pēteris Strautmanis. Pieprasījums izdarīts 10.08.2026 13:43:50.

Maksa par informāciju fiksēta Jūsu rēķinā.

Piezīme. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) katrs informācijas pieprasījums no datubāzes tiek reģistrēts.

Valsts zemes dienests

Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem

Īpašums

Kadastra numurs	Nosaukums	Platība	Zemesgrāmatas nodalījuma numurs	Zemesgrāmatas apakšnodalījuma numurs	Administratīvā teritorija
17005100062	-	-	100000955704	-	Liepāja

Kadastrālās vērtības

Vērtības veids	Vērtība (EUR)	Vērtības noteikšanas datums	Piezīmes
Fiskālā kadastrālā vērtība	610	29.04.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu
Universālā kadastrālā vērtība	1947	29.04.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2022.gadu (piemērots KV samazinošais koef. 0.8)
Prognozētā kadastrālā vērtība	610	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam
Fiskālais īpašuma novērtējums Kadastrā	610	29.04.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu . Kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtības summa
Universālais īpašuma novērtējums Kadastrā	1947	29.04.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2022.gadu (piemērots KV samazinošais koef. 0.8) . Kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtības summa
Prognozētais īpašuma novērtējums Kadastrā	610	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam

Īpašuma sastāvs

Būves

Kadastra apzīmējums	Dzīvokļu īpašumos nesadalītās domājamās daļas	Adrese	Nosaukums
17000100061011	1/1	Brīvostas iela 2D, Liepāja, LV-3405	Transformatora apskšstacija TP-1456

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.):	28.6
Galvenais lietošanas veids:	1251 - Rūpnieciskās ražošanas ēkas
Būves tips:	12510107 - Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas
Uzbūvēšanas gads:	2015
Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i):	2015
Ēkas apsekošanas datums:	10.03.2026

Kadastrālās vērtības

Vērtības veids	Vērtība (EUR)	Vērtības noteikšanas datums	Piezīmes
Fiskālā kadastrālā vērtība	610	16.03.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu
Universālā kadastrālā vērtība	1947	16.03.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2022.gadu (piemērots KV samazinošais koef. 0.8)

Prognozētā kadastrālā vērtība	610	01.06.2026	Kadastrālo vērtību bāze ar atskaiti uz 2012.gadu un 2013.gadu. Šī vērtība ir prognozētā fiskālā kadastrālā vērtība 2027.gadam

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.):	28.6
Lietderīgā platība (kv.m.):	28.6
Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu platība (kv.m.):	0
Dzīvojamā platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.):	0
Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.):	28.6
Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.):	28.6
Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.):	0
Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.):	0

Būves kadastrālā uzmērīšana

Telpu grupu skaits:	1
Virszemes stāvu skaits:	1
Pazemes stāvu skaits:	0
Nolietojums:	V1 - Jauna ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī
Nolietojuma noteikšanas datums:	10.03.2026

Telpu grupas

Kadastra apzīmējums	Adrese
17000100061011001	-

Būves apjoma rādītāji

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/elementa kods	Tipa/elementa nosaukums
Augstums	-	2.9 m	-	-
Apbūves laukums	-	32.0 apbūves laukuma kv.m.	-	-
Būvtilpums	-	93.0 kub.m.	-	-

Dokumenti

Dokumenta veids	Izdošanas datums	Izdošanas nr.	Izdevējiestāde
Nostiprinājuma lūgums	17.04.2026	1362	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde; p.p. Uldis Hmieļevskis
Cits dokuments	24.02.2026	6	Liepaja Bulk Terminal Ltd LSEZ SIA
Cits iesniegums	20.02.2026	-	Kristīne Bruže, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Izpildmērījums	19.02.2026	-	Uldis Karulis CC0079
Nodošanas un pieņemšanas akts	03.12.2015	-	LSEZ LIEPAJA BULK TERMINAL LTD SIA; Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Akts par pieņemšanu ekspluatācijā	12.11.2015	150011150170000	Liepājas pilsētas būvvalde

Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

Nosaukums	Materiāls	Konstatācijas gads
Pamati	Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida)	2015
Sienas (vertikālā konstrukcija)	Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons	2015
Jumta nesošā konstrukcija	Dzelzsbetons	2015
Jumta segums	Ruberoīds	2015

Reģistrētie labiekārtojumi

Labiekārtojuma veids	Apjoms (ja tāds ir)	Labiekārtojuma noteikšanas veids (ja tāds ir)
Elektroapgāde. Centralizētā		

Datums:	10.03.2026

Īpašnieki

Personas kods / reģ. nr.	Vārds, uzvārds / Nosaukums	Domājamās daļas	Personas statuss	Īpašuma kad. nr. / būves kad. apz.	Adrese
90000329402	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde	1/1	valsts	17005100062	Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401

Citi vārdi:	-
Īpašumtiesību statuss:	Īpašnieks

Zemesgrāmata

Nosaukums	Lēmuma datums	Lēmuma pamatojums
Liepājas pilsētas zemesgrāmata	08.05.2026	-

Dokumenti

Dokumenta veids	Izdošanas datums	Izdošanas nr.	Izdevējiestāde
Nostiprinājuma lūgums	17.04.2026	1362	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde; p.p. Uldis Hmieļevskis
Cits dokuments	24.02.2026	6	Liepaja Bulk Terminal Ltd LSEZ SIA
Akts par būves nodošanu īpašumā citam tiesību subjektam	03.12.2015	-	LIEPAJA BULK TERMINAL LTD LSEZ SIA; Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Akts par pieņemšanu ekspluatācijā	12.11.2015	150011150170000	Liepājas pilsētas būvvalde

Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

Nodalījuma noraksts

Kurzemes rajona tiesa

Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000951550

Kadastra numurs: 17005100060

Oskara Kalpaka iela 113, Liepāja

I daļas 1.iedaļa *Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes gabali*	Domājamā daļa	Platība, lielums
1.1. Būve (kadastra apzīmējums 17000100041005). 1.2. Atzīme - būve saistīta ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 17000100041. ***Žurn. Nr. 300008459940, lēmums 18.12.2025., tiesnese Baiba Volfa-Riekstiņa***		

II daļas 1.iedaļa Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats	Domājamā daļa	Summa
1.1. Īpašnieks: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000329402. 1.2. Pamats: 2009.gada 29.decembra akts par ēku pieņemšanu ekspluatācijā (kods 09002500170000). ***Žurn. Nr. 300008459940, lēmums 18.12.2025., tiesnese Baiba Volfa-Riekstiņa***	1	

Citu ierakstu daļās un iedaļās nav.

Informācija par apgrūtinājumiem, kas attiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem – pieejama dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS https://ozols.gov.lv/pub

Informācijas prasītājs: Pēteris Strautmanis. Pieprasījums izdarīts 10.08.2026 13:46:44.

Maksa par informāciju fiksēta Jūsu rēķinā.

Piezīme. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) katrs informācijas pieprasījums no datubāzes tiek reģistrēts.

Darba uzdevums
Elektroiekārtu vērtēšana
14.07.2026.

Vērtētāja identitāte	Pēteris Strautmanis – "Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija", kustamās mantas vērtētājs, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.29, derīgs līdz 30.06.2028. Pēteris Strautmanis – "Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija", nekustamā īpašuma vērtētājs, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 92, derīgs līdz 2030.gada 22. decembrim. Jānis Bojaruns – "Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija". Kustamās mantas vērtētājs, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 15, derīgs līdz 30.06.2029.
Vērtējuma pasūtītājs / Objekta īpašnieks / Pasūtītāja iesaistītas personas vērtēšanas procedūrā	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, (turpmāk LSEZ), vienotais reģistrācijas numurs LV90000329402, juridiskā adrese: Fēniksa iela 4, Liepāja speciālisti.
Vērtējuma mērķis un uzdevums	Aprēķināt elektroiekārtu (10kV), turpmāk – Objekts, tirgus vērtību, sagatavot atzinumu iespējamai atsavināšanai, pamatojoties uz Latvijas Republikas un Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem.
Vērtētāja deklarācija	Apliecinu, ka pamatojoties uz mūsu zināšanām un pārliecību, saņemtā informācija atspoguļota patiesi, secinājumi pamatoti ar pieejamo dokumentāciju, informāciju, personīgo pieredzi, mums nav ne pašreizējās, ne perspektīvās personīgās ieinteresētības Objektā.
Vērtējuma pasūtītāja noteiktie ierobežojumi informācijai, dokumentācijai, īpašuma apsekošanai dabā, informācija un tās saņemšanas veids	Novērtējums veikts, pamatojoties uz Pasūtītāja sniegto informāciju par Objektu, kas pieņemta par pareizu un ticamu. Veikta Objekta apsekošana, fotofiksācija tā atrašanās vietā. Objekts novērtēts, analizējot un izvērtējot pieejamo informāciju, tehnisko stāvokli, funkcionētspēju, tirgus situāciju, pieprasījumu un piedāvājumu. Iespēju robežās analizēta un aprēķinos izmantota informācija no plašsaziņas informatīvajiem līdzekļiem, nozares tirgū darbojošiem uzņēmumiem, interneta vietnēm par analogu vai līdzvērtīgu lietu vērtībām un montāžas darbu izmaksām.
Saistība ar citu mantu	Vērtēšanai pieteiktais Objekts ar tā sastāvdaļām tiek vērtēti kā atsevišķa manta.
Izmantojamie standarti	Latvijas standarts "Īpašumu vērtēšana" LVS 401:2013.
Vērtēšanas bāze	Vērtētājs pamatojas uz pirmās kategorijas vērtēšanas bāzi – tirgus vērtības aprēķins. Aprēķini veikti, izmantojot izmaksu pieeju. Tirgus pieeja, iespēju robežās, izmantota indikatīviem nolūkiem.
Vērtējuma rezultāts, valūta	EUR (Eiro)
Vērtēšanas datums un vieta	2026.gada 14.jūlijs; LSEZ teritorija.
Pieņēmumi un īpašie pieņēmumi	Objekta inženiertehniskā specializētā pārbaude apskates gaitā netika veikta. Vizuāli - Objekts darbspējīgs un tiek izmantots pēc nozīmes. Daļa no Objekta (transformatori u.c.) iekārtām nav piesaistītas konkrētām telpām, nepieciešamības gadījumā tās iespējams demontēt, pārvietot. Kabeļu līniju demontāžas darbi nav ekonomiski pamatoti – tikai utilizācijai. Objekta atbilstība iesniegtajai dokumentācijai no Pasūtītāja puses tiek garantēta, papildus apgrūtinājumi nav uzrādīti. Objekts tiek vērtēts pie sekojošiem nosacījumiem: 1. Objekts turpina darbību pēc nozīmes pašreizējā atrašanās vietā; 2. atsavināšanas gadījumā to iespējams realizēt bez ierobežojumiem; 3. vērtējumā izmantota Pasūtītāja iesniegtā un vērtētājam pieejamā informācija; 4. vērtēšanai iesniegtas pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas ar atbilstošiem datiem; 5. nav saņemtas ekspertīzes, slēdzieni, defektu akti vai kāda cita veida informācija par Objekta tehnisko stāvokli vērtēšanas datumā - iespējami slēptie defekti; 5. bez vērtējumā aprakstītajiem nav faktoru, kas ietekmētu aprēķinātās vērtības; 6. Pasūtītājs iesniedzis vērtējamo pamatlīdzekļu sarakstus 2 gab, Liepājas ostas TP shēmas Liepājas ostā, sarakstu par veiktajiem remontdarbiem, modernizāciju un atsevišķu objektu ekspluatācijā nodošanas aktus.
Izmantošanas, izplatīšanas un publicēšanas ierobežojumi	Vērtēšanas atskaites saņemšana nedod tiesības to publicēt bez rakstiskas saskaņošanas ar vērtētāju, to nevar izmantot citas personas, izņemot Pasūtītāju, tas nav paredzēts un vērtētājam nav jāsniedz pilnīgs vērtējuma pārskats vai liecība tiesā, nav jāpiedalās tiesas procesā saistībā ar attiecīgā subjekta līdzekļiem, īpašuma vai uzņēmējdarbības interesēm.
Rezultāta paziņošana	Elektroniskā veidā ar pielikumiem un eparakstu.

No vērtētāja puses:	No Pasūtītāja puses:
"Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija" sertificēti kustamās mantas un nekustamā īpašuma vērtētāji Pēteris Strautmanis Jānis Bojaruns	"Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde"

Saistoša informācija no interneta vietnēm

Ekspluatācijas termiņš zemē guldītiem elektrokabeļiem ir svarīgs, lai nodrošinātu to ilgstošu un drošu darbību. Latvijas Elektrotehniskā komisija ir izstrādājusi **Energostandartu LEK 129**, kas nosaka kabeļu izvēles prasības un ekspluatācijas parametrus. Šis standarts ietver gan izvēles prasības, gan arī kabeļu guldīšanas veidus un pieļaujamo strāvu. Lai nodrošinātu kabeļu ilgstošu bezatteikumu kalpošanu, ir nepieciešams ņemt vērā faktorus, kas ietekmē kabeļus avārijas režīmos un to iekārtu pieļaujamo uzsilšanas temperatūru.

Elektrokabeļu ekspluatācijas termiņš ir svarīgs faktors, kas ietekmē to ilgstošu kalpošanu. Latvijas Elektrotehniskā komisija ir izstrādājusi **Energostandartu LEK 129**, kas ietver izvēles prasības 0,4 kV kabeļiem pēc pieļaujamās strāvas. Šo prasību ievērošana nodrošina kabeļu ilgstošu bezatteikumu kalpošanu ar ilgstošu nominālo strāvu normālā režīmā. Energostandarts balstās uz vairākiem normatīviem dokumentiem, piemēram, **LVS EN 60228**, **IEC 60502–1**, **LVS HD 603 S1/S2**, **LVS HD 604 S1/A3**, **LVS HD 384.5.523.S2**, **IEC 60364-5-52**, un **LVS HD 308 S2**[1].

Elektrokabeļu zemē guldīšana ir viens no darbietilpīgākajiem elektromontāžas darbu veidiem. Šis process ietver kabeļu novietošanu zemē, lai nodrošinātu elektriskos savienojumus. Lai gan izmaksas var atšķirties atkarībā no dažādiem faktoriem, šeit ir vispārīga informācija par elektrokabeļu zemē guldīšanas procesu un izmaksām:

1. **Tranšejas izrakšana**: Elektriķim ir jāizrok tranšeja, kurā tiks novietots kabelis. Tranšejas izmērs un dziļums ir jāaprēķina, ņemot vērā elektrokabeļa specifikācijas un vietējos noteikumus.
2. **Gofrētās trubas izmantošana**: Kabeļu guldīšanai rekomendējams izmantot gofrēto trubu, jo tā aizsargā kabeli no mehāniskiem bojājumiem un grauzējiem.
3. **Kabeļa novietošana tranšejā**: Elektriķis nogulda gofrēto trubu ar kabeli iekšā tranšejā un aizber kabeli. Pirms tam tranšeja jāattīra no atkritumiem un jāizvāc visi lielie un mazie priekšmeti.
4. **Zemes marķējums**: Pēc elektroiekārtu atrašanās vietas marķējuma tiek veikts kabeļu līniju guldīšanas zemes marķējums. Tas norāda uz kabeļa esamību zemē.
5. **Tranšejas aizrakšana**: Tranšeju ir jāaizber ar rezervi, jo pēc kāda laika grunts nosēdīsies. Pēc tam elektriķis var ķerties pie pieslēguma.

Izmaksas var atšķirties atkarībā no konkrētā projekta apjoma, kabeļa garuma un citiem faktoriem.

AIZSARGCAURULES IEKŠĒJĀ DIAMETRA IZVĒLE ATKARĪBĀ NO KABEĻA IZMĒRA

Izvēloties aizsargcauruli, tās iekšējam diametram ieteicams būt ne mazākam par diviem kabeļa ārējiem diametriem.

EVOPIPES ieteiktais aizsargcaurules minimālais iekšējais diametrs un tā aizpildījuma lielums ar kabeli atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem, ņemot vērā kabeļa veidu un tā izmēru, (skatīt 2. tabulu)

Izvēlieties aizsargcaurules aizpildījumu un minimāli pieļaujamo tās iekšējā diametra izmēru, atkarībā no: aizsargcaurules tipa, mehāniskās stiprības klases, izbūves apstākļiem, kabeļa tipa un kabeļa diametra ārējā izmēra.



Aizsargcaurules iekšējā diametra izmēra noteikšana






Aizsargcaurules iekšējā diametra attiecība pret kabeļa diametra ārējo izmēru, ja tiek izmantots viens kabelis:

EVOCAB FLEX FR UV0H | EVOCAB FLEX N 450 | EVOCAB HARD N 450
EVOCAB HARD N750 | RIGID MULTI PP N 750 | EVOCAB SUPERHARD N 1250

$$ID \geq 2{,}00 \times d$$

Kur:

DN - Aizsargcaurules nominālais diametrs, mm;
ID - Aizsargcaurules iekšējais diametrs, mm;
d - Kabeļa ārējais diametrs, mm.



Izmantojiet šo formulu iekšējā diametra izmēru noteikšanai, ja aizsargcaurulē ir plānots ievilkt vairākus kabeļus:

EVOCAB FLEX FR UV0H | EVOCAB FLEX N 450 | EVOCAB HARD N 450
EVOCAB HARD N750 | RIGID MULTI PP N 750 | EVOCAB SUPERHARD N 1250

$$ID \geq 2{,}00 \times \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 \ldots + dn^2}$$

Kur:

DN - Aizsargcaurules nominālais diametrs, mm;
ID - Aizsargcaurules iekšējais diametrs, mm;
dn - Kabeļa ārējais diametrs un tā numurs, mm;
(n - kabeļa numura indekss, piem., d_1, d_2, d_3...d_n)














KABEĻU ELEKTROLĪNIJU IERĪKOŠANA DZĪVOJAMO ĒKU UN PUBLISKO BŪVJU IEVADOS

Izbūvējot kabeļu elektrolīniju ievadus, ēkās jānodrošina nepieciešamais hermētiskums, mehāniskā aizsardzība un ugunsdrošības prasības.

Gadījumos, ja ievads tiek izbūvēts caur ēkas pamatiem, jāparedz aizsardzība pret grunsūdens iekļuvi.

Izbūvējot kabeļu elektrolīniju gar ēkas fasādi, kabeļus aizsargā ar UV izturīgām aizsargcaurulēm, piem., EVOCAB FLEX FR UV 0H tipa aizsargcaurulēm.

Ievada izbūves piemērs caur ēkas pamatiem

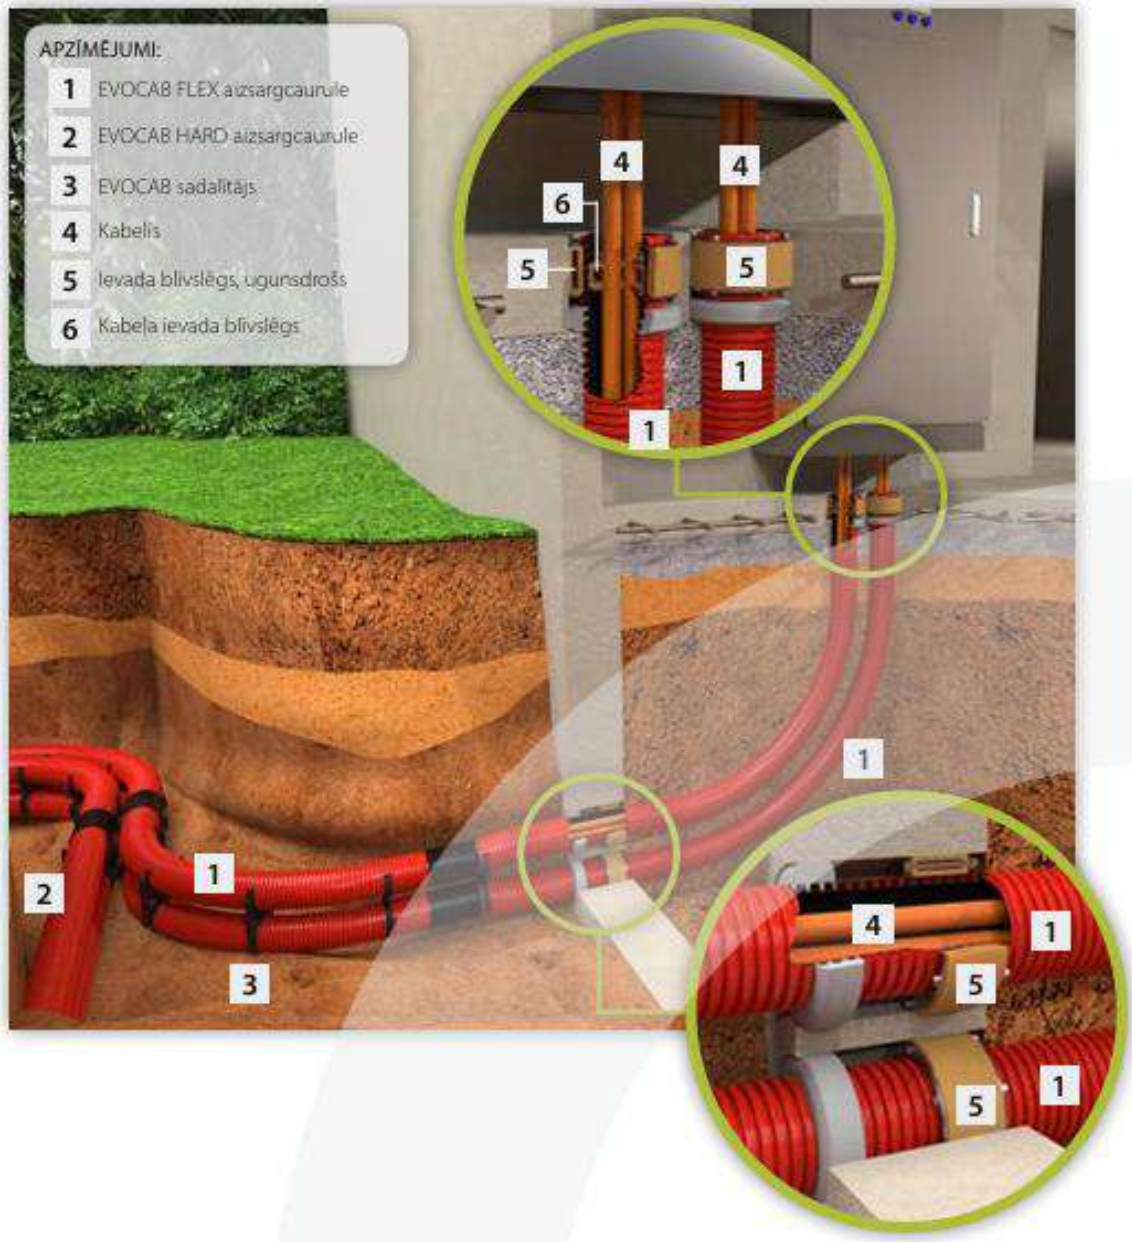

KABEĻU AIZSARGCAURUĻU IZBŪVES VADLĪNIJAS

Horizontāli taisnas vai arī lēzeni izliektas aizsargcauruļvadu trases izbūve tranšejā

Izbūvējiet aizsargcauruļvadus taisnā garenlīnijā izvairieties no to liekumiem (izliekumiem), un nostipriniet tās.

Nepreciza, likumota un nelīdzena aizsargcaurules trases izbūve ievērojami apgrūtina kabeļu ievilkšanu, palielina ievilkšanas pretestību un berzi, rada kabeļu sabojāšanas riskus.


Lai nodrošinātu optimālu aizsargcaurules izbūvi tranšejā atbilstoši, jāvadās pēc LVS EN 1610 standarta 3. punkta prasībām.



Aizsargcaurules tranšejas šķērsgriezuma shēma (saskaņā ar LVS EN 1610 standarta 3. punkta 1. attēlu)

APZĪMĒJUMI:

- **1.1** Tranšejas pamats;
- **1.2** Tranšejas sienas vai sānu balsti;
- **1** Apakšējā pamatne;
- **2** Augšējā pamatne; (skatīt 3. tabulā);
- **3** Sānu pildījums;
- **4** Sākotnējais (primārais) aizpildījums;
- **5** Pamata (galvenais) aizpildījums;
- **6** Ceļa vai dzelzceļa klātnes konstrukcijas daļa, ja tāda ir cauruļvada izbūves vietā (šīs daļas izbūves darbi jāveic atbilstoši ceļa vai dzelzceļa būves infrastruktūras pārvaldītāja izdotajiem noteikumiem);
- **7** Ārēja virsma;

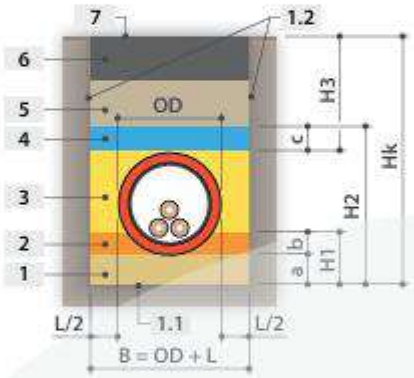

OD – Aizsargcaurules ārējais diametrs;

a – Apakšējās pamatnes pildījuma slāņa kārtas biezums;

b - Augšējā pamatnes pildījuma slāņa kārtas biezums; (skatīt 5. tabulā);

c – Sākotnējā (primārā) aizpildījuma slāņa kārtas biezums;

L/2 - Minimālais darba telpas lielums zonā starp aizsargcauruli un tranšejas sienu; (skatīt 4. tabulā);

B = OD + L - Minimālais tranšejas platums; (skatīt 6. tabulā);

H1 – Kopējais pamatnes pildījuma slāņu kārtu biezums;

H2 – Aizpildījuma slāņu kārtu biezums zonā ap aizsargcauruli;

H3 – Virs aizsargcaurules pārseguma aizpildījuma slāņu kārtu biezums;

Hk – Tranšejas dziļums.

PIEZĪME:

1. Aizsargcaurules tranšejas rakšanas un izbūves darbus jāveic saskaņā ar LVS EN 1610 un LVS CEN/TR 1046 standartos izvirzītajām prasībām;
2. Aizsargcauruļvadu tranšejas rakšanas un nostiprināšanas darbus jāveic atbilstoši LVS EN 1610 standarta 3. un 6. punktā izvirzītajām prasībām.

7. Kabeļu elektrolīniju ieguldīšana zemē

7.1. Izbūvējot KL zemē, kabeļi jāiegulda tranšejās, zem un virs kabeļiem izveidojot 10 cm biezu smilšu slāni bez akmeņiem, celtniecības atkritumiem un izdedžu ieslēgumiem, izņemot gadījumus, ja KL izbūvēta ar kabeļarklu.

7.2. Izbūvējot KL ar kabeļarklu, tranšeju gultnei jābūt līdzenai, bez akmeņiem u.c. asiem priekšmetiem. Zem un virs kabeļiem jāveido 10 cm biezs smilšu slānis tikai savienojošo uzmavu montāžas vietās, 1,0 m tranšejas garumā uz abām pusēm no kabeļu savienojuma uzmavas.

7.3. KL šķērsojumus ar dzelzceļiem, autoceļiem, ielu braucamām daļām, upēm, kanāliem u.c. rekomendē izpildīt ar horizontāli vadāmas urbšanas tehnoloģiju.

7.4. Kabeļus iegulda ne mazāk kā 0,7 m dziļumā zem planēšanas atzīmes, bet, šķērsojot autoceļus, ielu braucamās daļas, iebrauktuves un transportlīdzekļu stāvlaukumus, meliorācijas grāvjus, guldīšanas dziļumam jābūt ne mazākam par 1,0 m. KL aramzemē jāiegulda ne mazāk kā 0,8 m dziļumā.

7.5. Izbūvējot KL ievadus ēkās, sadalnēs, kā arī KL šķērsojumu vietās ar pazemes inženiertīkliem, kabeļu guldīšanas dziļumu, atsevišķos līdz 5 m garos posmos, atļauts samazināt līdz 0,5 m. Šajos posmos kabeļus aizsargā ar kabeļcaurulēm.

Kabeļa ieguldīšanas dziļums ir attālums no planēšanas atzīmes līdz kabeļa vai kabeļcaurules, kurā ievilkts kabelis, augšējai virsmai.

7.6. Kabeļi ar darba spriegumu virs 1 kV visā garumā jāaizsargā no mehāniskiem bojājumiem, pārklājot tos ar plastmasas aizsarglentēm vai aizsargplāksnēm (atbilsto ši standarta LVS EN 50520 prasībām), kurus iegulda 0,1 m – 0,2 m augstumā virs kabeļa. Aizsarglente (aizsargplāksne) izvietojama virs kabeļu ass. Kabeļu aizsarglentei jābūt sarkanā krāsā. Aizsargplāksnes un aizsarglentes nelieto, ja kabelis ir aizsargāts ar kabeļcauruli.

Aizsarglenti nelieto, ja kabelis ir izbūvēts ar horizontāli vadāmas urbšanas tehnoloģiju.

7.7. Lai brīdinātu par kabeļa esamību zemē, virs kabeļa vai aizsarglentes (aizsargplāksnes) nepieciešams ieguldīt brīdinājuma lenti.

Kabeļu brīdinājuma lentei jābūt ne šaurākai par 50 mm. Brīdinājuma lentes attālumam no kabeļa jābūt 0,2 m – 0,4 m atkarībā no tā, vai ir lietota aizsarglente (aizsargplāksne).

Brīdinājuma lentei jābūt spilgtā krāsa, piemēram, dzeltenā vai sarkanā krāsā. Brīdinājuma lenti jālieto arī, ja kabelis ir aizsargāts ar kabeļcauruli. Brīdinājuma lenti var nelietot, ja kabelis ir izbūvēts ar horizontāli vadāmas urbšanas tehnoloģiju.

7.8. Izbūvējot tranzīta KL dzīvojamo un sabiedrisko ēku pagrabos un dubultajās grīdās, jāievēro spēkā esošā normatīvā akta "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" prasības.

7.9. KL šķērsojot pazemes maģistrālos gāzes cauruļvadus ar spiedienu virs 1,6 MPa vai naftas un naftas produktu cauruļvadus, vertikālajam attālumam starp kabeļiem un gāzes vai naftas un naftas produktu cauruļvadu jābūt ne mazākam par 0,5 m. Šo attālumu atļauts samazināt līdz 0,25 m, ja kabeli šķērsojuma vietā un ne mazāk kā 2 m uz katru pusi no šķērsojuma vietas iegulda kabeļcaurulē.

7.10. KL izbūvējot kabeļu savienojuma uzmavas, atstarpei starp savienojuma uzmavas korpusu un tuvāko kabeli jābūt ne mazākai par 0,25 m. Ierobežotos trases apstākļos atstarpi atļauts samazināt līdz 0,1 m.

www.latvenergo.lv

1. Vispārīgā daļa

1.1. Termini un saīsinājumi

Elektroinstalācijas caurule – apaļa vai citāda šķērsgriezuma slēgta elektroinstalācijas daļa, kas paredzēta izolētiem elektroietaišu vadiem un kabeļiem un kas ļauj tos ievilkt vai nomainīt.

Piezīme: *Elektroinstalācijas caurulēm jābūt pietiekami noslēgtām, lai izolētos vadus vai kabeļus varētu tikai ievilkt, bet ne ievietot no sāniem.*

Elektroinstalācijas kanāls – noslēgta sistēma, kas sastāv no garena korpusa ar noņemamu vāku un kas paredzēta izolētu vadu, kabeļu, elektrouauklu ievietošanai, kā arī citu elektroierīču iemontēšanai.

Kabeļredeles – kabeļu balstkonstrukcija, kas veidota no gareniskiem vienlaidu stieņiem un starp tiem noteiktos attālumos cieši nostiprinātiem šķērsstieņiem.

Kabeļkonsole – tikai vienā vietā nostiprināti kabeļu balstelementi, kas balsta kabeli noteiktos intervālos visā garumā.

Kabeļrene – kabeļu balstkonstrukcija, kas sastāv no vienlaidu pamatnes ar uzliektām malām bez pārsega.

Piezīme: *Kabeļrene var būt perforēta un neperforēta.*

Slēgtā kabeļrene – kabeļu balsta konstrukcija, kas sastāv no vienlaidu pamatnes ar uzliektām malām ar pārsegu.

Piezīme: *Slēgtā kabeļrene var būt perforēta un neperforēta.*

Kabeļkanāls – atklāts, vemiecjams vai slēgts elektroinstalācijas elements, kas ievietots zemē, grīdā vai uz tās. Kanāla gabarīti neļauj cilvēkam ieiet tajā, bet ļauj piekļūt elektroinstalācijas caurulēm un kabeļiem visā to garumā gan montāžas laikā, gan pēc tās.

Piezīme: *Konstrukcijā kabeļkanāls var būt un var nebūt ēkas sastāvdaļa.*

Kabeļskava – noteiktos intervālos izvietojami stiprinātājelementi, kas mehāniski notur kabeli vai elektroinstalācijas cauruli.

Ilgstošā nominālā strāva – elektroierīces ilgstošā režīma strāva, kurai šī ierīce aprēķināta un kuru garantē izgatavotājs.

Kabelis – elektrotehnisks izstrādājums, kas sastāv no vienas vai no vairākām dzīslām, kas ievērtas kopējā izolācijā. Atkarībā no kabeļa funkcionālās nozīmes tas var saturēt jostizolāciju, bruņu, dzīslu individuālos ekrānus, starpvadu aizpildījuma, apvalku, aizsargpārklājumus u. c. Kabelī papildus var būt iekļauti arī neizolēti vadi.

Kabeļa vads – kabeļa elements, kas paredzēts elektriskas strāvas vadīšanai.

Kabeļa dzīsla – kabeļa elementu kopums, kas sastāv no kabeļa vada, tā izolācijas un ekrāniem, ja tādi ir.

Kabeļa apvalks – vienlaidus metāla vai nemetāla pārklājums, ko kabelim parasti izveido ar ekstrūzijas metodi.

Kabeļa izolācija – kabeļa izolācijas materiāli, kas nodrošina tā elektrisko izturību.

Kabeļplaukts – konstrukcija paralēlu, vienā virzienā ejošu kabeļu izvietošanai.

Kabeļu plakanizveidojums – vairāku kabeļu izvietojums vienā plaknē, parasti ar vienādu attālumu starp tiem.

Kabeļu trīsstūrveidojums – trīs kabeļu izvietojums divās kārtās – divi kabeļi apakšā un viens virsū, ievietots padziļinājumā starp tiem.

Saīsinājumi

D *kab* – kabeļu diametrs;

N *kab* – ieguldīto kabeļu skaits;

S *sk* – slēgtas kabeļrenes šķērsgriezums;

S *ek* – ektroinstalācijas kanāla šķērsgriezums.

www.latvenergo.lv



KOMERCREĢISTRA IESTĀDE
LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

KOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

Nosaukums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VCG Ekspertu grupa"

Veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003554692

Uzņēmumu reģistra numurs: 000355469

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 18.07.2001

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 10.07.2003

Reģistrācijas vieta: Rīgā

Apliecības izdošanas datums: 10.07.2003

LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Valsts notārs Stūrmane Sanita

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, Latvija Tālr. 7031703, Fakss (371) 7031793, e-pasts: riga@ur.gov.lv, internets:http//www.ur.gov.lv

C 015804



LATVIJAS ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJU ASOCIĀCIJA

LĪVA KOMPETENCES UZRAUDZĪBAS BIROJS

Kompetences sertifikāts

nekustamā īpašuma un kustamās mantas vērtēšanā

Nr. 6

Izsniegts

SIA "VCG Ekspertu grupa"

firmā

Reģistrācijas Nr. 40003554692

Darbība sertificēta no

2008. gada 4. septembra

datums

Sertifikāts izsniegts

2025. gada 23. oktobrī

datums

Sertifikāts derīgs līdz

2030. gada 22. oktobrim

datums

G.N.Reinsons

LĪVA Kompetences uzraudzības biroja vadītājs

V. Žuromskis

LĪVA valdes priekšsēdētājs

Sertifikāts izsniegts saskaņā ar LĪVA 24.02.2022. Noteikumiem "Par komersantu darbības uzraudzības un kontroles kārtību īpašumu vērtēšanā"

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 956496691

Līguma darbības periods

No **04.08.2026** plkst. 00:00 līdz **03.08.2027** plkst. 23:59
Noslēgšanas datums: 22.07.2026
Retroaktīvais datums: **04.08.2021**
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: **36** mēneši

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums:	**VCG Ekspertu grupa, SIA**
Reģ. Nr.:	**40003554692**
Adrese:	**Krišjāņa Barona iela 31, Rīga, LV-1011**

Apmaksas nosacījumi

Bankas rekvizīti:	AS Swedbank	LV13HABA0551008461190	**Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda polises vai rēķina numurs!**
	AS SEB Banka	LV60UNLA0050002300708	Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā termiņā.
	Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV93RIKO0002013051362	
	AS Citadele banka	LV03PARX0000231821015	
	VAS Latvijas Pasts	LV38LPNS0001001855899	

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits:	**500 000 EUR**
Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam:	**500 000 EUR**
Pašrisks:	**1 400 EUR**

Apdrošinātā profesionālā darbība

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumi;
Sauszemes transportlīdzekļu vērtēšanas pakalpojumi.

Apdrošinātais risks

Apdrošinātā profesionālā kļūda vai nolaidība, kā rezultātā nodarīti zaudējumi trešajai personai.

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Visi apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas produkta informācija ir atrodami arī BALTA mājaslapā www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā. Saglabājiet tos savā datorā vai citā ierīcē. Sazinieties ar mums, ja informāciju nepieciešams nosūtīt uz e-pastu vai pa pastu.

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:	**Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments**
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 07	
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.04	Noteikumu kopsavilkums
Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas"	
Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu"	
Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu"	
Klauzula Nr.VR1 "Vērtētāju profesionālā civiltiesiskā atbildība"	

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti	**Paplašinātais segums / Apakšlimits**
☑ tiek apdrošināts	
Tiešie finansiālie zaudējumi	☑

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti	Paplašinātais segums / Apakšlimits
☑ tiek apdrošināts	
Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu	☑
No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi	☑
Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju	☑
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā peļņa	☑
Tiesāšanas izdevumi	☑
Glābšanas izdevumi	☑
Ekspertīzes izdevumi	☑
Juridisko pakalpojumu izdevumi	**10% no viena gadījuma limita**
Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā	☑
Morālais kaitējums	**30 000**
Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana	**30 000**
Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses	☑

Polises īpašie nosacījumi

1. Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu

Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu trešajai personai tiek atlīdzināti arī zaudējumi kas ir saistīti ar ārstēšanu, pārejošu darbnespēju, darbspēju zaudējumu, nāvi.

2. No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi

Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu tiek atlīdzināti arī no trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi.

3. Īpašuma bojājums vai bojāeja

Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu trešajai personai tiek atlīdzināti arī zaudējumi, kas ir saistīti ar īpašuma bojājumu vai bojāeju.

4. Apakšuzņēmēji ar regresa tiesībām

Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus, kurus ir nodarījis apdrošinājuma ņēmēja apakšuzņēmējs, ar kuru apdrošinājuma ņēmējs ir noslēdzis līgumu par dalību apdrošinātās profesionālās darbības veikšanas procesā, pie nosacījuma, ka pretenzija tika izvirzīta pret apdrošinājuma ņēmēju. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas apdrošinātājs patur tiesības vērst regresa prasību pret vainīgo apakšuzņēmēju.

5. Īpašie nosacījumi, izpildot SIA EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS pasūtījumus

5.1. Attiecībā uz seguma paplašinājumu "Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā", noteiktais ierobežojums 50 EUR dienā tiek atcelts.

5.2.AAS BALTA Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. 58.04 punktā 12.3. noteiktais apakšlimits netiek piemērots.

5.3. Attiecībā uz seguma paplašinājumu "Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana" polisē norādītais apakšlimits netiek piemērots.

5.4. Tiek atlīdzināti t.sk. zaudējumi, kas radīti, pieļaujot rupju neuzmanību. Apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā, ja zaudējums radīts, rīkojoties ar ļaunu nolūku.

5.5. Tiek piemērots pašrisks 200.00 EUR.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Apdrošinātā profesionālā darbība ietver t.sk. kustamās mantas vērtēšanas pakalpojumus.

Apdrošinājuma ņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

☑ Jā ☐ Nē

☑ Apdrošinātais tiek apdrošināts sniedzot pakalpojumus tikai apdrošinājuma ņēmēja vārdā

☐ Apdrošinātais sniedz pakalpojumus ar apdrošinājuma ņēmēju un/vai apdrošināto saistītām personām

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar

EN ISO/IEC 17024
S3-290

LATVIJAS
ĪPAŠUMU
VĒRTĒTĀJU
ASOCIĀCIJA

LĪVA VĒRTĒTĀJU SERTIFIKĀCIJAS BIROJS

ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJA PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

NR. 92

Pēteris Strautmanis

vārds, uzvārds

300180-11224

personas kods

Nekustamā īpašuma vērtēšana

sertificējamā darbība

Darbība sertificēta no

2005. gada 22. decembra

datums

Sertifikāts piešķirts

2025. gada 23. decembrī

datums

Sertifikāts derīgs līdz

2030. gada 22. decembrim

datums

LATVIJAS ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJU ASOCIĀCIJA LĪVA

Dainis Tunsts

LĪVA Vērtētāju
sertifikācijas biroja
direktors

Izsniegts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumiem Nr.559

LATVIJAS
ĪPAŠUMU
VĒRTĒTĀJU
ASOCIĀCIJA

LĪVA VĒRTĒTĀJU SERTIFIKĀCIJAS BIROJS

ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJA PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

NR. 29

Pēteris Strautmanis

vārds, uzvārds

300180-11224

personas kods

Kustamās mantas vērtēšana

sertificējamā darbība

Sertifikāts apliecina personas profesionālās spējas veikt ķermenisku kustamu lietu novērtēšanu saskaņā ar LR Civillikuma 870. – 874. panta prasībām

Darbība sertificēta no

2019. gada 30. jūnija

datums

Sertifikāts piešķirts

2023. gada 30. jūnijā

datums

Sertifikāts derīgs līdz

2028. gada 30. jūnijam

datums

LATVIJAS ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJU ASOCIĀCIJA LĪVA

Dainis Tunsts

LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja direktors

Izsniegts saskaņā ar LĪVA 2023.gada 2.marta noteikumiem "Prasības kustamās mantas vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība".



LATVIJAS ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJU ASOCIĀCIJA

LĪVA VĒRTĒTĀJU SERTIFIKĀCIJAS BIROJS

ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJA
PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

NR. 15

Jānis Bojaruns
vārds, uzvārds

280762-10050
personas kods

Kustamās mantas vērtēšana
sertificējamā darbība

Sertifikāts apliecina personas profesionālās spējas veikt ķermenisku kustamu lietu novērtēšanu saskaņā ar LR Civillikuma 870. – 874. panta prasībām

Darbība sertificēta no
1998. gada 18. jūnija
datums

Sertifikāts piešķirts
2024. gada 30. jūnijā
datums

Sertifikāts derīgs līdz
2029. gada 30. jūnijam
datums

Dainis Tunsts
LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja direktors

Izsniegts saskaņā ar LĪVA 2023.gada 2.marta noteikumiem "Īpašības kustamās mantas vērtētāja profesionalajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība".